

UJIKUALITAS BATU BATA DARI LIMBAH KOTORAN SAPI



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh

SRI ASTUTI

NIM:60400112009

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SRI ASTUTI

NIM : 60400112009

JURUSAN : FISIKA

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, November 2016

Penyusun



Sri Astuti

Nim. 60400112009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Kualitas Batu Bata dari Limbah Kotoran Sapi", yang disusun oleh Sri Astuti, NIM: 60400112009. Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 30 November 2016 M. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 30 November 2016 M
30 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Munaqisy II	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Aan Farhani, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Rahmaniah, S.Si, M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamu Alalaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Uji Kualitas Batu Bata dari Limbah Kotoran Sapi***". Sejuta Shalawat dan Salam penulis hanturkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa, skripsi ini selain membahas mengenai konsep juga membahas mengenai pandangan islam. Sehingga, dapat membantu para pembaca agar dapat mengintegrasikan Ilmu Sains dengan pandangan Islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan yang dhaif yang sudah pasti secara sosial sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sederetan hamba Allah Swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis kiranya dicatat oleh Allah Swt sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih penulis

sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Sembah sujud untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda **Alimin B, S.Pd., M.Pd.**, dan ibunda **Hj. Nurlia**. Kepada saudara – saudaraku kakakku **Jumardi** yang kini telah duduk dipangkuan sang Khalik semoga diberikan tempat yang layak di sisinya, **Ely Harmin** dan untuk adik - adikku tercinta sikekar **Amar Wahid** dan **Amir Wahid**.
2. **Prof. DR. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. **Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama pendidikan.
4. **Ibu Sahara S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Jurusan dan pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas yang

sangat padat, memberikan ilmu, kritikan, saran, nasehat serta motivasi untuk membimbing penulis sejak dari pemilihan judul hingga terselesainya skripsi ini.

7. **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.,Ibu Fitriyanti, S.Si.,M.Sc.,dan Bapak Dr. Aan Parhani, Lc., M.Ag.,**selaku penguji I, II dan III yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi dan pengetahuan yang luar biasa, sehingga sangat besar manfaat dan pengaruhnya bagi penulis.
9. Kepada kakak-kakak Laboran Fisika **Kak Abdul Mun'im, ST., MT., Kak Mukhtar, ST., MT., Kak Nurhaisah, S.Si, Kak Ahmad Yani, S.Si.,** dan staf jurusan fisika **Kak Hadiningsih, S.E.,** yang sangat membantu terselesainya tugas akhir ini.
10. Bapak **Ridwan** selaku staf laboratorium SMAK Makassar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Bapak **Dr. Ir. Rudi Djamaluddin, M.Eng.,** selaku Kepala Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Unhas yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Bapak dan Ibu pengurus akademik yang ada dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu siap dan sabar melayani penulis dalam pengurusan berkas akademik.

13. Untuk orang – orang terdekat yang selalu siap membantu dan menemani dalam menyelesaikan penelitian, spesial untuk **Adi Humaidi, ST., Muslimin S.Si, Suratmi, S.Si, Fitriani, S.Si, dan Arif Rahman, S.Si.**
14. Teristimewa untuk teman seperjuangan **Husnul, Akbar, Wahda, Dillah, Tuti, Desi, Nur, Dayat, Arnidarwati, Kahar, Ai`, Ardian, Niswa, Waty, Darwang, cahya, fia, tety, muslimah, fatima** serta keluarga besar angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengharap adanya criteria dan saran pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua orang yang membacanya. Aamiin ya Robbal alamiin.

Gowa, November 2016

Penulis



(Sri Astuti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR SIMBOL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Ruang Lingkup	3
I.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORITIS	

II.1 Kotoran Sapi.....	4
II.2 Batu Bata	7
II.3 Uji Kualitas Batu Bata.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
III.1 Waktu Dan Tempat.....	23
III.2 Alat Dan Bahan.....	23
III.3 Prosedur Kerja	24
III. 4 Tabel Pengamatan.....	27
III. 5Tabel Analisis	28
III. 6Teknik Analisis Data.....	30
III. 7 Bagan Alir Penelitian.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
IV. 1 Hasil pengujian.....	32
IV.5 Analisis grafik	35
BAB V PENUTUP	
V.1 Kesimpulan	46
V.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Data penelitian.....	50
Lampiran II : Analisis data	60
Lampiran III : Dokumentasi	72
Lampiran IV : Persuratan.....	82
JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	85

RIWAYAT HIDUP	86
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 :Unsur makro dan mikro berbagai jenis hewan	5
Tabel II.2 : Hasil rata-rata kuat tekan bata pada masing – masing komposisi	10
Tabel II.3 : Hasil pengujian resapan air bata	10
Tabel II.4 : Pengujian daya serap air dan bobot isi.....	11
Tabel II.5 : Pengujian kuat tekan.....	11
Tabel II.6 : Kuat tekan minimum batu bata SK SNI 04-1989-F.....	20
Tabel III.1 : Pengujian massa jenis.....	27
Tabel III.2 : Pengujian gaya tekan.....	27
Tabel III.3 : Pengukuran temperatur 25 watt.....	27
Tabel III.4 : Pengukuran temperature 40 watt.....	28
Tabel III.5 : Perhitungan massa kering (Mk) dan massa basah (Mb).....	28
Tabel III.6 : Pengujian massa jenis.....	28
Tabel III.7 : Pengujian kuat tekan.....	29
Tabel III.8 : Perhitungan nilai kalor dan konduktivitas daya 25 watt	29
Tabel III.9 : Perhitungan nilai kalor dan konduktivitas daya 40 watt	29
Tabel III.10 : Pengujian serapan air.....	30
Tabel III.11 : Kuat tekan minimum batu bata SK SNI 04-1989-F	30

Tabel IV.1 : Hasil pengujian massa jenis	32
Tabel IV.2 : Hasil pengujian kuat tekan	33
Tabel IV.3 : Hasil uji perpindahan kalor 25 watt	34
Tabel IV.4 : Hasil uji perpindahan kalor 40 watt	34
Tabel IV.5 : Hasil pengujian serapan air	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kotoran sapi	4
Gambar II.2 : Dinding yang berbahan batu bata.....	9
Gambar II.3 : Tanah liat.....	12
Gambar II.4 : Konduksi hantaran kalor.....	22

DAFTAR GRAFIK

GrafikIV.1 : Grafik pengujian massa jenis	35
GrafikIV.2 : Grafik pengujian kuat tekan.....	36
GrafikIV.3 : Grafik uji perpindahan kalor.....	39
GrafikIV.4 : Grafik pengujian serapan air.....	42



DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan symbol	Satuan
P	Tekanan	N/mm^2
F	Gaya	N
A	Luas Penampang	m^2
p	Panjang	m
l	Lebar	m
K	Konduktivitas	W/m^0C
T	Waktu	s
L	Jarak T1 dan T2	m
Q	Kalor	J
ρ	Massa jenis	gr/cm^2
t	Tinggi	m
V	Volume	cm^3
Mk	Massa kering	gr
Mb	Massa basah	gr
S	Persentase air yang terserap	%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data penelitian	50
Lampiran 2 : Analisis data.....	60
Lampiran 3 : Lampiran gambar	
Lampiran 4 : Lampiran surat	



ABSTRAK

Nama : Sri Astuti
Nim : 60400112009
Judul Skripsi : “Uji Kualitas Batu Bata dari Limbah Kotoran Sapi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas batu bata yang memiliki campuran kotoran sapi dengan perbandingan komposisi yang berbeda – bedadan batu bata yang di pasarandengan melakukan empat jenis pengujian dan membandingkan dengan standar SNI.Terdiri dari sampel A (100% tanah liat), B (25% kotoran sapi dan 75% tanah liat), C(50% kotoran sapi dan 50% tanah liat) dan D (75% kotoran sapi dan 25% tanah liat). Untuk pengujian massa jenis sampel A dan B telah memenuhi standar yaitu $1,88 \text{ gr/cm}^3$ dan $1,72 \text{ gr/cm}^3$, sementara sampel C dan D tidak memenuhi standar. Untuk pengujian kuat tekan sampel A dan B telah memenuhi SNI baik dari posisi atas, depan dan samping dengan nilai $3,63 \text{ N/mm}^2$, $2,56 \text{ N/mm}^2$ dan $2,87 \text{ N/mm}^2$, sementara sampel B memiliki nilai kuat tekan lebih besaryaitu $6,73 \text{ N/mm}^2$, $3,72 \text{ N/mm}^2$ dan $4,00 \text{ N/mm}^2$ karena dipengaruhi kandungan kotoran sapi kering dan perbandingannya juga tepat, sementara sampel C dan D tidak memenuhi standar. Untuk pengujian serapan air sampel A, B dan C telah memenuhi standar dengan nilai 20%, 16,66% dan 14,28%, dan sampel D tidak memenuhi standar. Untuk uji perpindahan kalor sampel yang memiliki campuran kotoran sapi lebih mudah menyerap panas dibanding batu bata tanpa kotoran sapi.

Kata Kunci : Batu Bata, Kotoran Sapi, Massa Jenis, Kuat Tekan, Perpindahan Kalor,

Daya Serap Air.

ABSTRACT

Nama : Sri Astuti
Nim : 60400112009
Judul Skripsi : “Uji Kualitas Batu Bata dari Limbah Kotoran Sapi”.

This study aims to determine the quality of the bricks that have a mixture of cow dung with a composition ratio of different - different and bricks on the market by conducting four types of testing and comparing with ISO standards. Consisting of sample A (100% clay), B (25% of cow dung and 75% clay), C (50% of cow dung and 50% clay) and D (75% of cow dung and 25% clay). For testing the density of the samples A and B meets the standards, namely 1.88 g/cm^3 and 1.72 g/cm^3 , while samples C and D do not meet the standards. For compressive strength testing of samples A and B have fulfilled SNI well from the top, front and side with a value of 3.63 N/mm^2 , 2.56 N/mm^2 and 2.87 N/mm^2 , while the sample B has a compressive strength value more great ie 6.73 N/mm^2 , 3.72 N/mm^2 and 4.00 N/mm^2 as influenced the content of dried cow dung and the comparison is also right, while samples C and D do not meet the standards. To test the water absorption of samples A, B and C have met the standard with a value of 20%, 16.66% and 14.28%, and the sample D does not meet the standards. For heat transfer test samples that have a mixture of cow manure easier to absorb heat than brick without cow dung.

Kata Kunci : Bricks, Cow Manure, Mass Type, Compressive Strength, Heat Transfer, Water Absorption.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan perumahan saat ini semakin meningkat menyebabkan kebutuhan bahan - bahan bangunan semakin meningkat pula dan semuanya dapat terpenuhi dengan menyediakan bahan bangunan yang memenuhi standar, mudah didapat dan harganya murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bahan yang digunakan untuk bangunan seperti atap, lantai maupun dinding yang biasanya terbuat dari batu bata.

Batu bata adalah jenis batuan yang paling banyak digunakan sebagai dinding suatu bangunan atau rumah. Batu bata terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa bahan campuran, dikeringkan dengan dijemur beberapa hari kemudian dibakar pada temperatur tinggi hingga mengeras dan tidak hancur bila direndam dalam air.

Pada umumnya pembuatan batu bata sangat bergantung pada bahan baku tanah liat saja yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga jika melakukan penggalian tanah liat yang berlebihan maka bahan baku ini akan habis dan terkena larangan penggalian karena merusak lingkungan bahkan bisa berdampak terjadinya tanah longsor. Namun dengan munculnya ilmu pengetahuan maka permasalahan tersebut dapat diatasi, dengan adanya beberapa penelitian tentang pengembangan pembuatan batu bata yang memanfaatkan berbagai macam limbah salah satunya adalah limbah kotoran sapi.

Peternak sapi di Indonesia rata-rata memiliki 2 - 5 ekor sapi dengan lokasi yang tersebar. Setiap harinya, seekor sapi mampu menghasilkan kotoran 10 – 15 kg. Sapi yang mempunyai bobot badan 450 kg menghasilkan limbah berupa kotoran dan urine kurang lebih 25 kg per ekor per hari (Wahyuni, 2013:51). Kebanyakan kotoran itu hanya dibuang atau dibiarkan dijalan tanpa dimanfaatkan sehingga mengotori dan memberi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kotoran sapi merupakan produk dari usaha peternakan yang selama ini keberadaannya belum dimanfaatkan secara optimal oleh manusia. Pada umumnya peternak menangani limbah kotoran sapi secara sederhana, seperti membuat pupuk kompos, biogas bahkan menyebarkan secara langsung di lahan pertanian, sementara kotoran sapi memiliki kandungan silika yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan batu bata yang dapat memperkuat kuat tekan pada batu bata, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Muhammad Dwi Nugroho dan Muhammad Dzikri Ridwanulloh Annur (2014), mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yaitu membuat batu bata berbahan limbah kotoran sapi dengan metode pengujian kuat tekan dan daya serap air.

Selain kotoran sapi memberi bobot yang ringan terhadap batu bata dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisasi, juga dapat menjawab permasalahan ekonomi karena mampu menyediakan lapangan kerja dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi secara optimal, dan permasalahan tersebut sekaligus melatar belakangi penulis melakukan penelitian membuat batu bata dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi dengan judul *“Uji Kualitas Batu Bata dari Limbah Kotoran Sapi”*

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kualitas batu bata dari limbah kotoran sapi dengan pengujian massa jenis, kuat tekan, uji perpindahan kalor dan daya serap air?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji kualitas batu bata dari limbah kotoran sapi dengan pengujian massa jenis, kuat tekan, uji perpindahan kalordan daya serap air?

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Pada penelitian ini limbah kotoran sapi yang akan digunakan yaitu kotoran sapi kering dan campuran tanah liat.
2. Komposisi limbah kotoran sapi dalam pembuatan batu bata adalah 0%, 25%, 50%, 75% dari tanah liat yang dipakai.
3. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 6 buah benda uji tiap sampelnya, yang meliputi pengujian massa jenis, kuat tekan, uji perpindahan kalor dan daya serap air.
4. Kualitas batu bata yang dimaksud adalah batu bata yang memenuhi standar SNI.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pengolahan limbah kotoran sapi menjadi batu bata yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
2. Mengetahui kualitas batu bata dari limbah kotoran sapi berdasarkan massa jenis, kuat tekan, uji perpindahan kalordandaya serap air.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

II.1 Kotoran Sapi

Kotoran sapi merupakan limbah hasil pencernaan sapi yang berupa feses dan urine yang dapat menghasilkan limbah gas, cair dan padat. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas. Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cair atau berada dalam fase cair dan limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padat atau dalam fase padat.



Gambar II.1 Kotoran Sapi
Sumber : Dokumen Pribadi (2016).

Peternak sapi di Indonesia rata-rata memiliki 2-5 ekor sapi dengan lokasi yang tersebar. Sapi yang mempunyai bobot badan 450 kg menghasilkan limbah berupa kotoran dan urine kurang lebih 25 kg per ekor per hari. (Wahyuni, 2013:51). Kebanyakan kotoran itu hanya dibuang tanpa dimanfaatkan sehingga mengotori lingkungan. Kotoran ternak sapi memiliki aroma yang tidak sedap, tetapi sebenarnya memiliki banyak manfaat dan memiliki potensi yang sangat besar jika diolah dengan baik.

Limbah ternak selama ini dikenal dan digunakan masyarakat untuk pupuk kandang. Di berbagai tempat di dunia, kotoran sapi yang dikeringkan digunakan sebagai bahan bakar. Kotoran sapi juga digunakan untuk menghasilkan biogas untuk dibakar dan menghasilkan listrik dan panas. Biogas memiliki kandungan gas metana dan telah digunakan secara luas di berbagai pedesaan di Indonesia. Di Afrika Tengah, masyarakat suku Maasai membakar kotoran sapi di dalam rumah untuk menangkal nyamuk. Di tempat dingin, kotoran sapi dijadikan bahan insulasi termal. Kotoran sapi dengan suatu proses tertentu dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan yaitu bahan untuk pembuatan batu bata. Namun permasalahan yang timbul adalah pengetahuan tentang pemanfaatan dan pembuatan batu bata dengan kotoran sapi tersebut belum banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.

Kotoran sapi merupakan pupuk kandang limbah dari peternakan sapi yang mempunyai kandungan serat tinggi, karena terdapat serat atau selulosa dalam kadar tinggi pada kotoran ternak ini baik dalam bentuk padat dan air kencing sapi. Pada kotoran sapi mengandung unsur silika sebanyak 9,6% per kilogramnya dan unsur inilah yang dibutuhkan pada pembuatan batu bata. Kotoran sapi juga memberikan bobot yang lebih ringan pada batu bata. Adapun unsur makro dan mikro terkandung pada kotoran sapi ialah sebagai berikut :

Tabel II.1 Unsur makro dan mikro berbagai jenis hewan

Jenis Hewan	Unsur Makro (%)				Unsur Mikro (%)			
	N	P	K	Ca	Mn	Fe	Cu	Zn
Ayam	1,72	1,82	2,18	9,23	610	3475	160	501

بَطْلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَيْنَا

“tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia” di mana orang – orang yang cerdas yang memiliki sifat keagamaan, melihat sesuatu itu bukan dari sisi negatifnya tapi positifnya karena mereka meyakini bahwa Dia menciptakan sesuatu tidak ada yang sia – sia. Melihat sesuatu itu bukan dari kekurangannya, sebagaimana pada penelitian ini yang memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan batu bata dengan melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari kotoran sapi tersebut dan bisa memberikan kualitas baik terhadap batu bata dengan komposisi tertentu.

II.2 Batu Bata

Batu bata adalah jenis batuan yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa menggunakan campuran bahan lain, kemudian dibakar pada suhu tinggi sehingga batu bata tidak retak lagi bila direndam air. Proses pembuatan batu bata yaitu tanah liat dibuat plastis terlebih dahulu, sifat plastis tersebut sangat penting agar tanah dapat dicetak dengan mudah, kemudian dicetak dalam cetakan kayu atau baja yang telah dibuat sesuai dengan ukuran standar atau ukuran yang dipasarkan. Tanah hasil cetakan tersebut kemudian didinginkan/dikeringkan dan selanjutnya batu bata dibakar pada suhu tinggi.

Material bata yang baik terdiri atas pasir (silika) dan tanah liat (alumina), yang dicampur dalam perbandingan tertentu. Jika terlalu banyak tanah liat (kurang pasir) akan mengakibatkan susutan bata menjadi sangat besar selama proses pengeringan

dan pembakaran, juga menyebabkan bata menjadi retak dan melengkung. (Susatyo Adi Pramono dkk, 2014).

Batu bata merupakan salah satu unsur bangunan yang dibutuhkan dalam pembuatan konstruksi bangunan. Batu bata pada umumnya dibuat secara sederhana, dibuat menggunakan tanah liat kemudian dibakar. Namun ketersediaan tanah liat yang akan digunakan dan ketersediaan jerami untuk membakar batu bata seringkali menjadi kendala. Kendala lainnya yang mungkin akan timbul untuk membuat batu bata yaitu kendala cuaca.

Batu bata adalah batu buatan yang terbuat dari suatu bahan yang dibuat oleh manusia supaya mempunyai sifat-sifat seperti batu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan membakar atau dengan pengerjaan-pengerjaan kimia. (Soejoto,1954). Pembakaran merupakan unsur yang paling penting dalam pembuatan batu bata, karena dengan melakukan pembakaran maka bahan penyusun batu bata seperti tanah dan pasir menjadi homogen. Dan tanah yang lunak dapat menjadi keras dengan melakukan proses pembakaran pada batu bata.

Menurut Sutton and Matson 1956, variasi suhu pada pembakaran batu bata antara 500 - 700°C. Air yang terikat secara kimiawi sudah menguap, dan telah terjadi susut bakar sehingga menimbulkan kekuatan karena butiran – butiran sudah saling berdekatan dan terjadi pula perubahan kristal lempung. Dengan proses tersebut maka benda uji menjadi padat dan kuat. Pada suhu 700-900°C sebagian silika melebur sehingga butiran yang satu dengan yang lain merenggang dan menyebabkan kekuatan turun. Sedangkan pada suhu pembakaran di 900°C sampai ke atas kekuatan naik

karena silika yang melebur tadi mulai membentuk gelas sehingga merekat dan mempersatukan butir-butir lebih erat.

Batu bata merupakan salah satu material bangunan yang banyak digunakan untuk penyekat bangunan dalam agar terlindung dari cuaca di luar bangunan tersebut. (Taufik Dwi Laksono,2009). Batu bata yang berbahan dasar tanah liat ini merupakan salah satu bahan bangunan yang dapat digunakan untuk pembuatan tembok atau dinding suatu rumah atau gedung. Dinding merupakan pembatas antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya, sedangkan pasangan batu bata adalah yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai bahan untuk membuat dinding.



Gambar. II.2 Sebuah dinding yang berbahan batu bata
Dokumen Pribadi (2016).

Adapun pengembangan pembuatan batu bata dengan campuran bahan lain seperti cacahan sampah, serbuk gergaji dan kotoran sapi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang telah dilakukan oleh Susatyo Adi Pramono dkk

mahasiswa Fak. Teknik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto (2014) dalam jurnalnya telah membuat penelitian tentang pembuatan batu bata dengan campuran cacahan sampah dengan alasan bata sampah dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan pemberi nilai ekonomi. Pengujian batu bata sampah ini meliputi uji kuat tekan dan resapan air dan adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Hasil Rata-Rata Kuat Tekan Bata Pada Masing-masing Komposisi

Dimensi	Hasil pengujian kuat tekan bata dengan komposisi sampah dalam lempung				
	10%	20%	30%	40%	50%
P (cm)	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
L (cm)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
T (cm)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
A (cm)	18,525	18,525	18,525	18,525	18,525
Pmax(kg)	23,445	19,368	19,368	8,155	4,485
C (kg/cm ²)	127	105	105	44	24

Tabel II.3 Hasil Pengujian Resapan Air Bata

Berat (gram)	Hasil Pengujian resapan air bata dengan komposisi sampah dalam lempung				
	10%	20%	30%	40%	50%
Wasal	1078,51	1122,9	1028,9	1082,5	880
Wbasah	1306,8	1307,1	1010,4	1184,5	1008,7
Wkering	1091,1	1087,5	1228,8	961,4	1202,6
Penyerapan Air (%)	19,8	20,2	21,6	23,2	19,2

Pembuatan batu bata dengan bahan campuran lain oleh Sri Handayani jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang (2010), dalam jurnalnya telah membuat batu bata dengan tambahan serbuk gergaji karena serbuk gergaji mempunyai butiran kecil sehingga mudah untuk diolah dan mudah di dapat. Pengujian batu bata dengan serbuk gergaji ini meliputi uji kuat tekan, daya serap air dan bobot isi , datanya adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Pengujian Daya Serap Air dan Bobot Isi

No. Kode	Daya Serap Air (%)	Bobot Isi (kg/dm ³)
A (0%)	20,86	7,81
B (10%)	26,56	7,57
C (20%)	25,47	6,13
D (30%)	28,65	6,06

Tabel II.5 Pengujian Kuat Tekan

Kode sampel	Kuat tekan max	Kuat tekan min	Kuat tekan rata-rata
A (0%)	39,448	25,78	325,925
B (10%)	27,848	23,568	2,572,612
C (20%)	26,951	21,792	2,447,094
D (30%)	22,413	15,856	1,741,863

Penelitian tentang pemanfaatan kotoran sapi dalam pembuatan batu bata telah dilakukan oleh Muhammad Dwi Nugroho dan Muhammad Dzikri Ridwanulloh Annur Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung (2014), dengan melakukan pengujian kuat tekan dan daya serap air. Perbandingan komposisi antara kotoran sapi dan tanah

liat yang dipakai adalah 1:4 (25% kotoran sapi dan 75% tanah liat) dan hasil yang diperoleh adalah batu bata tersebut lebih kuat 20 persen dibandingkan dengan batu bata biasa dan bobotnya lebih ringan. Oleh karena itu, batu bata dari kotoran sapi dapat diklasifikasikan pada batu bata kelas B dengan kuat tekan di atas $18,5 \text{ N/mm}^2$ dan nilai penyerapannya tidak lebih dari 20%.

II.1.1 Penyusun Batu Bata

Penyusun utama batu bata pada umumnya adalah tanah liat / lempung dan air. Tanah liat mempunyai sifat plastis dan susut kering apabila dicampur dengan air dengan jumlah tertentu, agar dapat dibentuk atau dicetak dengan mudah. Serta mempunyai kekuatan tarik yang cukup untuk mempertahankan bentuknya sebelum diproses akhir (pengeringan).



Gambar II.3 Tanah Liat
Sumber : Dokumen Pribadi (2016).

Sifat plastis pada tanah liat sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Apabila tanah liat yang dipakai terlalu plastis, maka akan

mengakibatkan batu bata yang dibentuk mempengaruhi kekuatan, dan hasil pembakaran batu bata yang sudah jadi. (Sri Handayani, 2010).

Menurut Muh. Tri Rochadi dan F.X. Gunarsa Irianta 2007, Secara umum lempung dibagi dalam dua kelas, yaitu lempung yang mengandung kapur, lempung jenis ini mengandung kalsium karbonat kurang lebih 15%, dan jika dibakar berwarna kekuningan dan lempung yang tak mengandung kapur, lempung jenis ini mengandung kalsium, alumina, dan oksida besi sekitar (2 – 10%). Lempung jenis ini jika dibakar akan berwarna kuning tua atau merah. Warna ini timbul disebabkan oleh adanya kandungan oksida besi.

Menurut Hartono (1997:24), Tanah liat yang dibakar akan mengalami perubahan warna sesuai dengan zat – zat yang terkandung di dalamnya. Warna tanah liat bermacam – macam tergantung dari oksid – oksid logam yang terkandung dalam tanah liat seperti aluminium, besi karbon, mangan maupun kalsium. Senyawa – senyawa besi menghasilkan warna krem, kuning, merah, hitam, dan coklat. Linosit merupakan senyawa besi yang sangat umum menghasilkan warna krem, kuning dan coklat. Sedangkan hemamit akan memberikan warna merah pada tanah liat. Senyawa besi silika memberi warna hijau, senyawa mangan menghasilkan warna coklat, dan senyawa karbon memberikan warna biru, abu – abu hijau atau coklat. Perubahan warna batu bata merah dari keadaan mentah sampai setelah dibakar biasanya sulit dipastikan.

Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bahan dasar dalam pembuatan batu bata yaitu menggunakan tanah liat. Dalam hal ini dijelaskan pada surah Al-Qashash (28/38) :

عَلِ الطِّينِ عَلَى يَدَيْهِمْ مَنْ لِي فَأَوْقَدْ غَيْرِي إِلَهِي مِّنْ لَّكُمْ عَلِمْتُ مَا أَلْمَأُتِي أَيُّهَا فِرْعَوْنُ وَقَالَ
الْكَذِبِينَ مِّنْ لَّا ظُنُّهُ وَإِنِّي مُوسَىٰ إِلَهِي إِلَىٰ أَطَّلَعُ لَعَلِّي صَرَحًا لِّي فَأَج

Terjemahnya:

Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat (membuat batu bata) kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta". (Kemenag RI, 2012).

Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa: *Dan berkata Fir'aun sambil memuji orang – orang yang mendengarnya bahwa: "Hai pembesar-pembesar masyarakat Mesir! Aku tidak mengetahui buat kamu semua satu Tuhan pun selain aku. Guna mengetahui kebenaran atau kebohongan Musa yang menyatakan ada Tuhan pemelihara alam raya, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat untuk menjadi bahan bangunan, lalu segera buatlah untukku dari bahan itu bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik menuju yakni melihat Tuhan Musayang diakui-Nya sebagai Pengendali alam raya, karena di bumi ini, jelas tidak ada seperti yang dinyatakannya itu, dan sesungguhnya aku benar – benar menduga yakni yakin bahwa dia termasuk dalam kelompok para pendusta."* (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat di atas, selain membahas masalah ketauhidan disini lain ternyata di dalam al-quran pada surah Al-Qashash (28/38) telah dijelaskan bahwa tanah liat dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam membuat bangunan dengan mengolahnya sehingga menghasilkan jenis batuan yaitu batu bata. Di mana ayat tersebut dijelaskan pada tafsir Al-Misbah bagaimana Firaun memuji orang – orang yang mendengarnya dan memerintahkan kepada pembesar – pembesar Mesir untuk membakar tanah liat menjadi bahan bangunan, dan bahan bangunan tersebut ingin dibuatkan bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhan Musa yang diakuinya sebagai pengendali alam raya.

Selain tanah liat dan air adalah sebagai penyusun utama pembuatan batu bata juga terdapat penyusun – penyusun campuran lainnya sebagaimana yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seperti pasir, limbah serbuk gergaji, cacahan sampah, dan limbah kotoran sapi. Penyusun tersebut berfungsi untuk mengurangi penyusutan dan mempermudah pengeringan dan berpengaruh pada kuat tekan batu bata.

II.1.2 Proses Pembuatan

Proses pembuatan batu bata yang pertama dilakukan adalah menggali tanah liat. Tanah liat dapat ditambahkan dengan bahan campuran lain seperti pasir, serbuk gergaji, dan kotoran sapi kemudian ditambahkan air secukupnya sehingga bersifat plastis. Setelah tanah liat dan campuran lainnya sudah homogen maka adonan tersebut dapat dicetak pada cetakan kayu atau baja yang telah dibentuk dalam ukuran

tertentu. Batu bata yang sudah dicetak kemudian didinginkan beberapa hari dan dibakar pada suhu tinggi.

Menurut Supribadi (1996:6), cara kerja pembuatan batu bata adalah sebagai berikut :

1. Mencari bahan baku yang bermutu baik.
2. Pencampuran bahan dari tanah liat.
3. Penambahan bahan seperti pasir.
4. Pengeringan pertama.
5. Pembakaran pada suhu 800°C – 1050°C.
6. Pendinginan bata kurang lebih seminggu lamanya.
7. Setelah diangkat dari tungku, lakukan uji mutu bata.
9. Setelah memenuhi syarat, bata dipasarkan

II.3 Uji Kualitas Batu Bata

Syarat mutu batu bata atau standarisasi merupakan syarat mutlak dan menjadi suatu acuan penting dari sebuah industri di suatu negara. Salah satu contoh penting standarisasi dari sebuah industri adalah standarisasi dalam pembuatan batu bata.

1. Ukuran

Menurut Muhammad Dwi Nugroho dan MuhammadDzikri Ridwanulloh Annur (2014), Saat ini ukuran batu bata yang beredar di pasaran mempunyai ukuran bervariasi baik yang dijumpai dari hasil pabrik maupun hasil

pekerjaan lokal atau industri rumah tangga. Untuk bangunan, ukuran standar yang biasa dipergunakan berdasarkan SNI 15-2094-2000:

- a). Panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm
- b). Panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm

2. Daya serap air

Daya serap air adalah kemampuan suatu bahan atau material dalam menyerap air (daya hisap). Batu bata merupakan material yang memiliki sifat mudah menyerap air. Batu bata yang berkualitas tinggi tentunya memiliki daya serap yang rendah dan bata yang berkualitas rendah memiliki daya serap yang tinggi.

Daya serap air yang tinggi akan berpengaruh pada pemasangan batu bata dan adukan karena air pada adukan akan diserap oleh batu bata sehingga pengeras adukan tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kuat adukan menjadi lemah. Daya serap yang tinggi disebabkan oleh besarnya kadar pori pada batu bata (batu bata tidak padat). (Sri Handayani, 2010).

Pengujian daya serap air ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya air yang mampu diserap oleh benda uji setelah semua pori terisi air atau setelah direndam dalam waktu yang bervariasi mulai dari perendaman 24 jam, 7 sampai 28 hari. Pengujian serapan air pada batu bata ini ditimbang dalam keadaan kering dan keadaan basah untuk mengetahui besar penyerapan airnya.

Besar penyerapan air dihitung sebagai berikut berdasarkan (SNI 03-0691-1996).

$$S = \frac{M_b - M_k}{M_k} \cdot 100 \quad (2.1)$$

Keterangan :

S : Persentase Air yang terserap (%)

M_b : Massa Basah (gr)

M_k : Massa Kering (gr)

Umumnya batu bata yang baik memiliki nilai penyerapan kurang dari 20%.

3. Massa jenis

Menurut Susatyo Adi Pramono dkk (2014), Densitas adalah massa atau berat sampel yang terdapat dalam satu satuan volume. Densitas yang disyaratkan untuk digunakan berdasarkan SNI 15-2094-2000 adalah 1,60 gr/cm³ - 2,00 gr/cm³.

Persamaan untuk menghitung besar densitas atau kerapatan batu bata adalah :

$$\rho = \frac{M_k}{V} \quad (2.2)$$

Persamaan untuk mencari volume :

$$V = p \cdot l \cdot t \quad (2.3)$$

Keterangan :

ρ = Densitas atau massa jenis batu bata (gr/cm³)

M_k = Massa kering (gr)

$V = \text{Volume (cm}^3\text{)}$

$p = \text{Panjang (cm)}$

$l = \text{Lebar (cm)}$

$t = \text{Tinggi (cm)}$

4. Kuat tekan bata

Kuat tekan merupakan salah satu parameter pengujian yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda untuk menahan suatu tekanan atau beban. Nilai kuat tekan pada batu bata sangat diperlukan sebelum dipasarkan karena dengan melakukan pengujian kuat tekan, maka dapat diketahui kekuatan maksimum dari batu bata untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan pecah.

Menurut Susatyo Adi Pramono dkk (2014), Besar kecilnya kuat tekan sangat dipengaruhi oleh suhu atau tingkat pembakaran porositas dan bahan dasar. Kualitas batu bata merah dapat dibagi atas tiga tingkatan dalam hal kuat tekan menurut NI-10, 1978: 6, yaitu :

- a. Tingkat I mempunyai kuat tekan rata-rata $> 100\text{kg/cm}^2$.
- b. Tingkat II mempunyai kuat tekan antara $80 - 100\text{kg/cm}^2$.
- c. Tingkat III mempunyai kuat tekan antara $60 - 80\text{kg/cm}^2$.

Sedangkan kuat tekan menurut SK SNI-S-04-1989-F terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.6Kuat tekan minimum batu bata

Kelas	Kuat tekan minimum	
	(Kg/cm ²)	N/mm ²
25	25	2,5
50	50	5
100	100	10
150	150	15
200	200	20
250	250	25

Sumber : (SK SNI S-04-1989-F).

Kuat Tekan juga bisa didefinisikan sebagai daya tahan bahan terhadap gaya-gaya yang bekerja sejajar atau tegak lurus, yang sifatnya tekan. Besarnya kuat tekan dari benda uji dapat dihitung dengan rumus:

$$P = \frac{F}{A} \quad (2.4)$$

Sedangkan untuk mencari nilai dari luas penampang digunakan persamaan :

$$A = p \cdot l \quad (2.5)$$

Keterangan :

P = Tekanan (N/mm²)

F = Gaya (N)

A = Luas penampang (m²)

p = Panjang (m)

l = Lebar (m)

e. Konduktivitas termal

Konduktivitas termal adalah kemampuan suatu bahan atau material dalam menghantarkan panas. Nilai konduktivitas termal pada batu bata sangat diperlukan

sebelum dipasarkan atau sebelum digunakan dalam konstruksi bangunan, karena sifat bahan atau material dalam menghantarkan panas sangat mempengaruhi kenyamanan manusia saat tinggal di suatu perumahan atau gedung dengan memanfaatkan batu bata sebagai dinding. Nilai konduktivitas bahan bangunan berbeda – beda, namun untuk batu bata biasa 1,210 W/m°C. (Sumber : Prasasto Satwiko, 2004).

Dalam sebuah persamaan tentang penentuan nilai konduktivitas suatu bahan yaitu :

$$k = \frac{Q \cdot l}{A \cdot \Delta T \cdot t} \quad (2.6)$$

Keterangan :

Q = Kalor (J)

k = Konduktivitas (W/m°C)


A = Luas penampang (m²)

ΔT = Temperatur rata - rata (°C)

t = Waktu (s)

L = Jarak T₁ dan T₂ (m)

Tiga mekanisme perpindahan panas adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi pada suatu benda atau dua benda yang disentuh. Konveksi tergantung pada gerakan massa dari satu daerah ruang ke daerah lainnya. Radiasi adalah perpindahan panas melalui radiasi elektromagnetik, seperti sinar matahari, tanpa memerlukan media apapun pada ruang di antaranya. Dalam situasi praktis, dua atau tiga dari cara-cara ini bisa bekerja pada saat yang sama. dimulai dari konduksi (Sears dan Zemansky, 2002: 475).

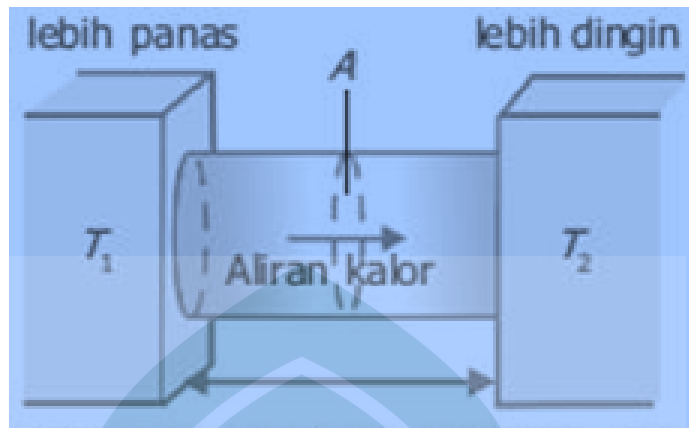

Gambar II.4 Konduksi/hantaran kalor antara daerah dengan temperatur T_1 dan T_2 .
 Sumber : <http://www.gurumuda.com/konduksi>

Konduksi kalor hanya terjadi jika ada perbedaan temperatur, dalam sebuah percobaan dijelaskan bahwa kecepatan aliran kalor melalui benda sebanding dengan perbedaan temperatur antara ujung – ujungnya. Kecepatan aliran kalor juga bergantung pada ukuran dan bentuk benda dan untuk menyelidiki hal ini secara kuantitatif, ditemukan dari percobaan bahwa aliran kalor ΔQ per selang waktu Δt dinyatakan oleh hubungan :

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = kA \frac{T_1 - T_2}{l} \quad (2.7)$$

Keterangan :

A = Luas penampang (m^2)

l = Jarak antara kedua ujung yang mempunyai temperatur T_1 dan T_2 (m)

k = Konstanta perbandingan yang disebut konduktivitas termal ($W/m^\circ C$)

T = Temperatur ($^\circ C$)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada :

Waktu : 6 Agustus – 10 September 2016

Tempat : Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik
Unhas dan Laboratorium SMAK Makassar.

III.2 Alat dan Bahan

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan, maka alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut :

III.2.1 Alat

1. Tanur 1 buah.
2. Mesin uji kuat tekan (UTM) 1 buah.
3. Neraca analog 1 buah.
4. Mistar 1 buah.
5. Termokopel 6 buah.

III.2.2 Bahan

1. Wadah/tempat pencetakan batu bata berupa cetakan dari kayu ukuran panjang 17,6 cm, lebar 8,7 cm dan tebal 3,4 cm.
2. Box pengujian ukuran $8485,488 \text{ cm}^3$

3. Kabel penghubung.
4. Lampu 25 Watt, 40 Watt.
5. Tanah liat 17550 gr.
6. Kotoran sapi kering 10530 gr.
7. Air.
8. Pasir


III.3 Prosedur Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Mengambil tanah liat dan kotoran sapi kering.
3. Mencampur kotoran sapi kering dengan tanah liat sebagai bahan dasar batu bata, dan perbandingan komposisi antara kotoran sapi kering dengan tanah liat adalah 0%, 25%, 50% dan 75%. Untuk 0% diberi kode sampel A (0% kotoran sapi kering dan 100% tanah liat), 25% diberi kode sampel B (25% kotoran sapi kering dan 75% tanah liat), 50% diberi kode sampel C (50% kotoran sapi kering dan 50% tanah liat), 75% diberi kode sampel D (75% kotoran sapi kering dan 25% tanah liat).
4. Menambahkan air sebagai pelarut pada bahan batu bata agar bersifat plastis kemudian menginjak - injak sampai homogen.
5. Mencetak dengan menggunakan cetakan dari kayu berukuran panjang 17,6 cm, lebar 8,7 cm dan tebal 3,4 cm. Pada proses pencetakan digunakan pasir sebagai pelicin agar adonan batu bata tidak menempel pada cetakan.

6. Melakukan proses pengeringan selama 2 minggu dengan memanfaatkan sinar matahari agar batu bata mengeras (keadaan normal).
7. Batu bata hasil pengeringan dibakar menggunakan tanur dengan suhu 900°C .
8. Melakukan proses pendinginan batu bata selama seminggu hingga suhunya terkontrol.
9. Melakukan pengujian massa jenis, kuat tekan, daya serap air, dan uji perpindahan kalor seperti di bawah ini :
 1. Pengujian massa jenis
 - a. Menimbang batu bata yang kering mutlak (M_k) dengan menggunakan neraca analog kemudian mencatat hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan.
 - b. Menghitung panjang, lebar dan tinggi batu bata kemudian menghitung volume menggunakan persamaan 2.3.
 - c. Menghitung nilai massa jenis dengan menggunakan persamaan 2.2.

2. Uji kuat tekan

a. Desain uji kuat tekan

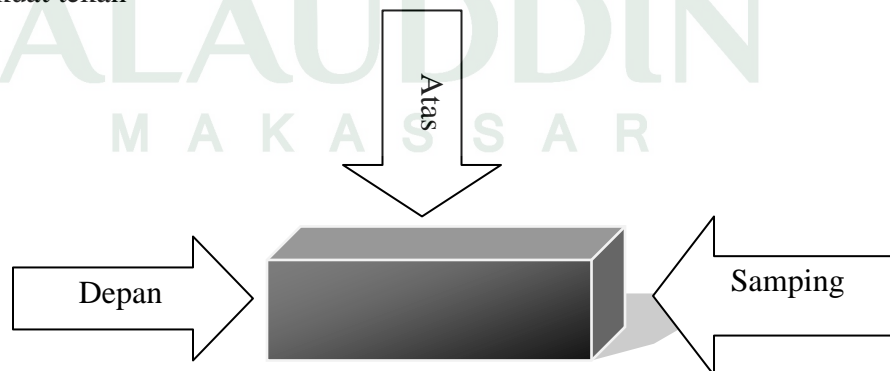

- b. Memasukkan batu bata ke dalam alat uji tekan (UTM) dengan posisi atas, depan dan samping.


- c. Mencatat hasil pengukuran alat pengujian tekanan ke dalam tabel pengamatan, berupa gaya beban (F) dalam satuan Newton.
- d. Menghitung nilai kuat tekan dengan menggunakan persamaan 2.4.

3. Uji serapan air

- a. Menimbang batu bata yang kering mutlak (M_k) dengan menggunakan neraca analog kemudian mencatat hasil pengukuran ke dalam tabel pengamatan.
- b. Memasukkan batu bata ke dalam air perendaman sampai semua pori terisi air selama 24 jam.
- c. Menimbang kembali batu bata yang sudah direndam dan mencatat hasil pengukuran massa basah (M_b) ke dalam tabel pengamatan.
- d. Menghitung daya serap air menggunakan persamaan 2.1.

4. Uji perpindahan kalor

a. Desain kotak uji

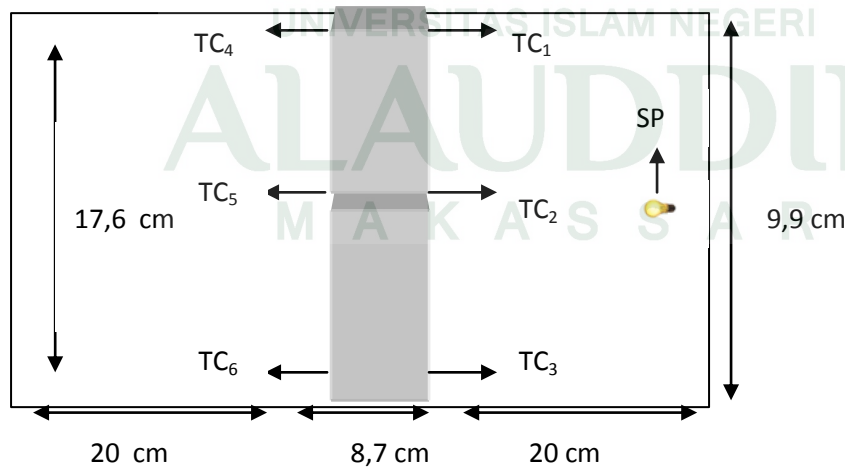

b. Pengambilan data untuk analisis nilai kalor

- 1) Memasukkan bahan material di dalam kotak kayu yang telah dibuat sebagai batasan dari sumber panas (SP).
- 2) Memasukkan termokopel (TC) pada bagian dalam (T1) dan bagian luar batu bata atau yang dekat dengan sumber panas (T2).
- 3) Mengukur kenaikan suhu setiap 10 menit dengan interval 360 menit dengan menggunakan termokopel.
- 4) Menggunakan nilai konduktivitas batu bata untuk menganalisis nilai kalor dengan persamaan 2.7.

III.4 Tabel Pengamatan

1. Pengujian massajenis

Tabel III.1 Pengujian massajenis

Kode Sampel	p (cm)	l (cm)	t (cm)	m (gr)
A
B
C
D

2. Pengujian gaya tekan

Tabel III.2 Pengujian gaya tekan

Kode Sampel	F (N)		
	Atas	Depan	Samping
A
B
C

D
---	-----	-----	-----

3. Pengukuran temperatur

Tabel III.3 Pengukuran temperatur 25 watt

Kode Sampel	t (menit)	T _{1rata} (Jauh dari SP)			T _{2rata} (Dekat dari SP)		
		T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₃ (°C)	T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₃ (°C)
A	10
B	10
C	10
D	10

Tabel III.4 Pengukuran temperatur 40 watt

Kode Sampel	t (menit)	T _{1rata} (Jauh dari SP)			T _{2rata} (Dekat dari SP)		
		T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₃ (°C)	T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₃ (°C)
A	10
B	10
C	10
D	10

4. Perhitungan massa kering (Mk) dan massa basah (Mb)

Tabel III.5 Pengujian serapan air

Kode Sampel	Mk (gr)	Mb (gr)
A
B
C
D

III.5 Tabel Analisis

1. Pengujian massa jenis dengan menggunakan persamaan 2.2.

Tabel III.6 Pengujian massa jenis

Kode Sampel	p(cm)	l(cm)	t(cm)	V(cm ³)	M(gr)	$\rho(\text{gr/cm}^3)$
A
B
C
D

2. Pengujian kuat tekan dengan menggunakan persamaan 2.4.

Tabel III.7 Pengujian kuat tekan

Sampel	P (N/mm ²)		
	Atas	Depan	Samping
A
B
C
D

3. Menghitung nilai kalor dengan menggunakan persamaan 2.7.

Tabel III.8 Perhitungan nilai kalor daya 25 watt

Kode Sampel	t (menit)	T _{1Rata} (°C)	T _{2Rata} (°C)	ΔT_{rata} (°C)	Krata (W/m°C)	Q _{rata} (J)
A
B
C
D

Tabel III.9 Perhitungan nilai nilai kalor daya 40 watt

Kode Sampel	t (menit)	T _{1Rata} (°C)	T _{2Rata} (°C)	ΔT _{rata} (°C)	Krata (W/m ² °C)	Q _{rata} (J)
A
B
C
D

4. Pengujian daya serap air dengan menggunakan persamaan 2.1

Tabel III.10 Pengujian serapan air


Kode Sampel	Mk (gr)	Mb (gr)	Serapan Air (%)
A
B
C
D

III.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengujian maka hasil perhitungan akan dibandingkan berdasarkan dari referensi atau SNI yang ada :

1. Kualitas batu bata dengan pengujian daya serap air akan disesuaikan berdasarkan SNI 03-06911996.
2. Kualitas batu bata dengan pengujian massa jenis akan disesuaikan berdasarkan SNI 15-2094-2000.
3. Kualitas batu bata dengan pengujian kuat tekan akan disesuaikan dengan SK SNI-S-04-1989-F.

III.7 Bagan Alir Penelitian

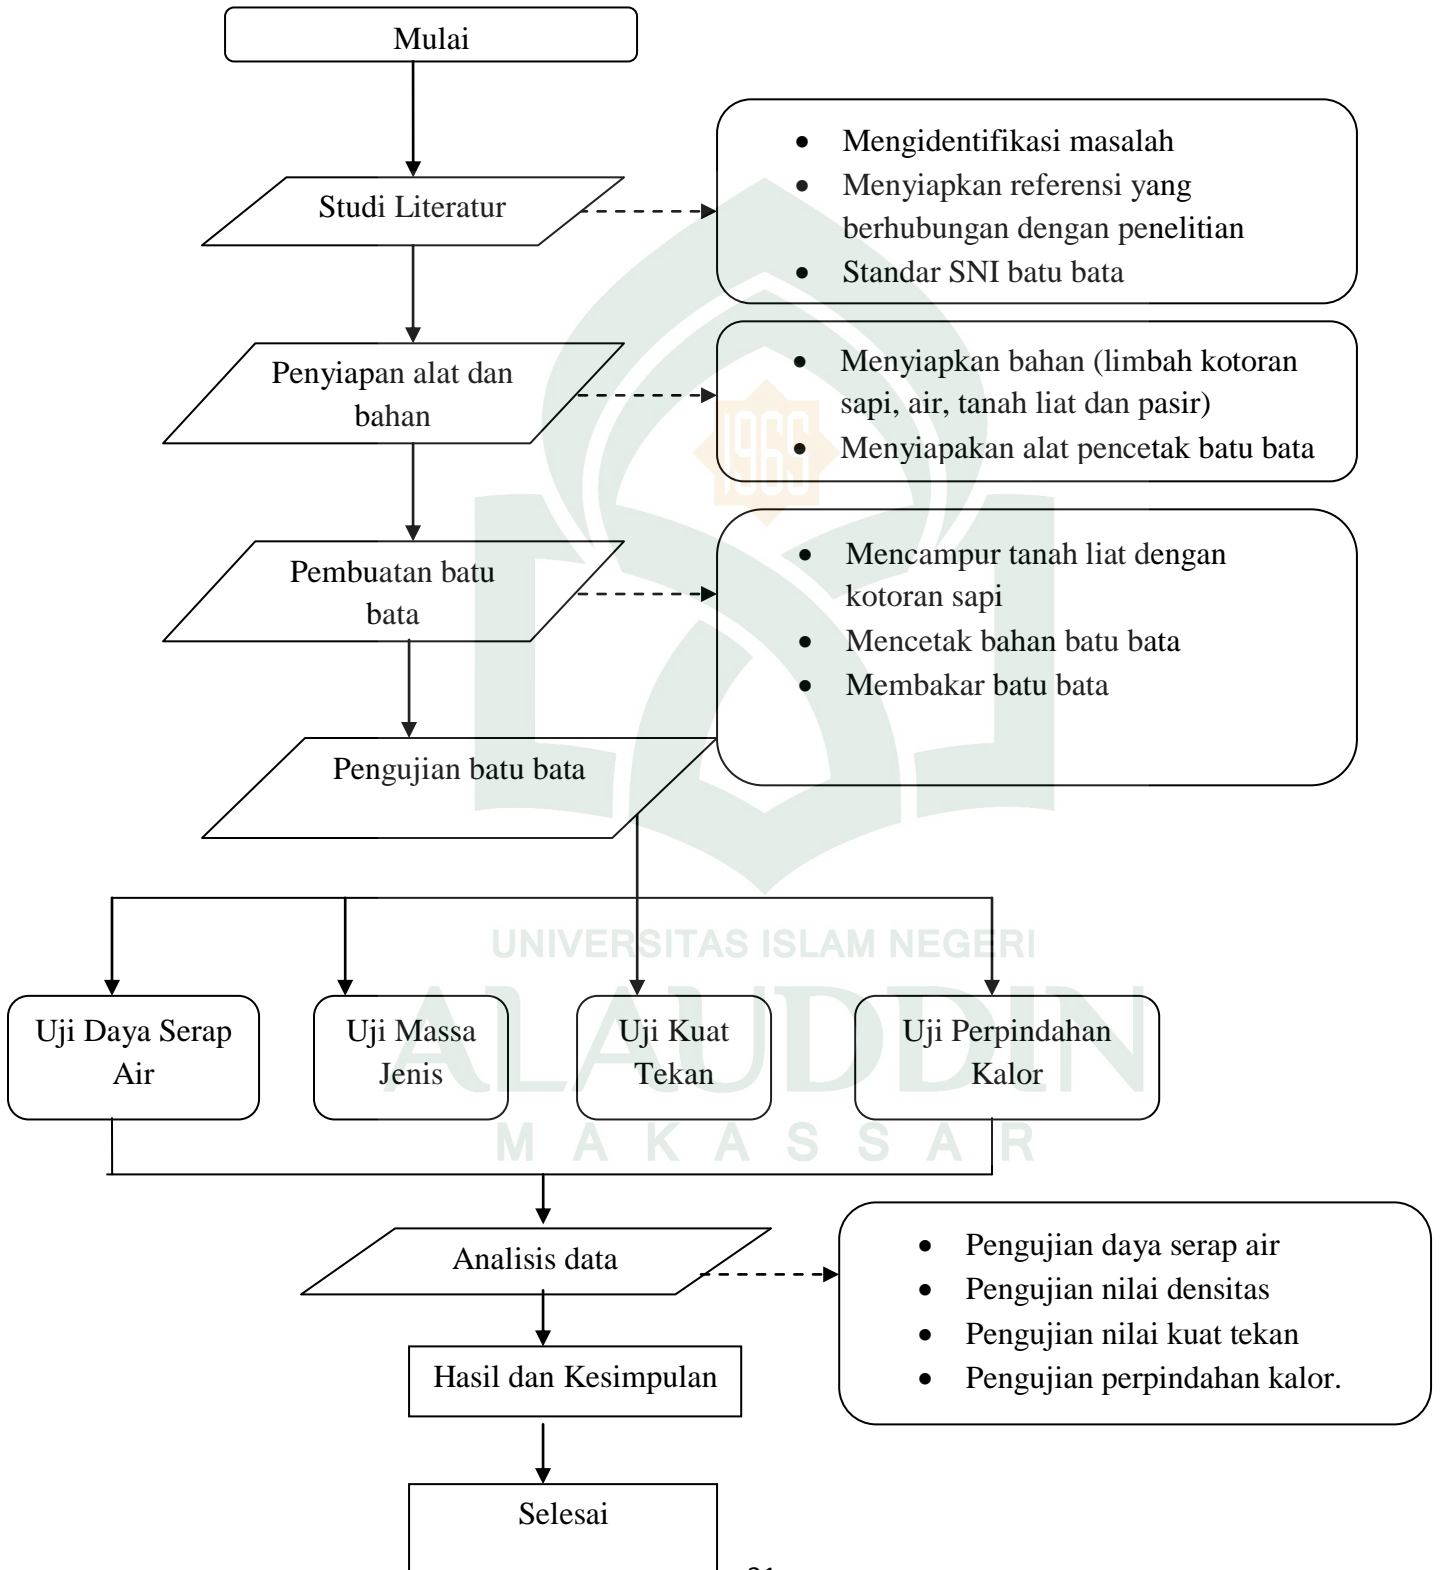

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Pengujian massa jenis

Melakukan pengujian massa jenis terhadap kode sampel A, B, dan C. 1 sampel uji untuk kode sampel A, 1 sampel uji untuk kode sampel B dan 1 sampel uji untuk kode sampel C. Mula-mula menghitung massa kering (M_k) batu bata dengan menggunakan neraca analog, kemudian mengukur panjang (p), lebar (l) dan tinggi (t) batu bata kemudian menghitung volume batu bata dengan menggunakan persamaan 2.3, dan menghitung nilai massa jenis dengan menggunakan persamaan 2.2. Adapun hasil perhitungan dari pengujian massa jenis sebagai berikut :

Tabel IV.1 Pengujian densitas atau massa jenis

Sampel	$\rho(\text{gr/cm}^3)$
A	1.88
B	1.72
C	1.34
D	-

IV.2 Pengujian kuat tekan

Pengujian kuat tekan dilakukan terhadap kode sampel A, B, dan C. Pengujian kuat tekan memerlukan 3 buah benda uji tiap sampelnya. Karena

pengujian kuat tekan dilakukan pada posisi atas, depan dan samping menggunakan mesin uji kuat tekan (UTM). Adapun hasil pengujian kuat tekan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengujian kuat tekan

Sampel	P (N/mm ²)		
	Atas	Depan	Samping
A	3,63	2,56	2,87
B	6,73	3,72	4,00
C	2,25	0,54	0,63
D	-	-	-

IV. 3 Uji perpindahan kalor

Untuk mengetahui besar penyerapan kalor pada batu bata dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat box pengujian berukuran 8485,488 cm³. Sampel yang diuji adalah sampel A, B, dan C. Pada pengujian ini menggunakan daya serap lampu 25 W dan 40 W. Pengukuran setiap parameter suhu dilakukan masing-masing pada selang interval 10 menit selama 6 jam. Untuk untuk menentukan nilai kalor pada penelitian ini, diperlukan nilai konduktivitas batu bata biasa yaitu 1,210 W/m^oC. Dan hasil penelitian dan perhitungan rata-rata nilai kalor dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\text{Daya lampu (P)} = 25 \text{ W}$$

$$\text{Luas bidang batu bata (A)} = 0,015 \text{ m}^2$$

$$\text{Tebal bahan batu bata (l)} = 0,087 \text{ m}$$

Tabel IV.3 Tabel uji perpindahan kalor lampu 25 watt

Sampel	t (menit)	$T_{1rata} (^{\circ}\text{C})$	$T_{2rata} (^{\circ}\text{C})$	$\Delta T_{rata} (^{\circ}\text{C})$	$K_{rata} (\text{W/m}^{\circ}\text{C})$	$Q_{rata} (\text{J})$
A	10	30,45	38,42	7,96	1,210	364,82
B	10	32,91	41,59	8,69	1,210	396,53
C	10	34,32	43,65	9,32	1,210	416,47

Tabel IV.4 Tabel uji perpindahan kalor lampu lampu 40 watt

Sampel	t (menit)	$T_{1rata} (^{\circ}\text{C})$	$T_{2rata} (^{\circ}\text{C})$	$\Delta T_{rata} (^{\circ}\text{C})$	$K_{rata} (\text{W/m}^{\circ}\text{C})$	$Q_{rata} (\text{J})$
A	10	32,50	46,63	14,13	1,210	644,85
B	10	33,08	48,27	15,19	1,210	674,25
C	10	35,12	52,06	16,94	1,210	719,34

IV.4 Daya serap air

Pengujian daya serap air dilakukan terhadap kode sampel A, B, dan C. 1 sampel uji untuk kode sampel A, 1 sampel uji untuk kode sampel B dan 1 sampel uji untuk kode sampel C. Mula-mula menghitung massa kering (M_k) batu bata dengan menggunakan neraca analog, kemudian merendam sampel uji ke dalam air selama 24 jam, dan menimbang kembali massa basah (M_b) batu

bata. Dan menghitung nilai daya serap air batu bata dengan menggunakan persamaan 2.1, adapun hasil perhitungan daya serap air sebagai berikut :


Tabel IV.5 Pengujian serapan air

Kode Sampel	Serapan Air (%)
A	20,00
B	16,66
C	14,28
D	-

IV.5 Pembahasan Grafik


Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pemanfaatan kotoran sapi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan.

Grafik IV.1 Pengujian massa jenis

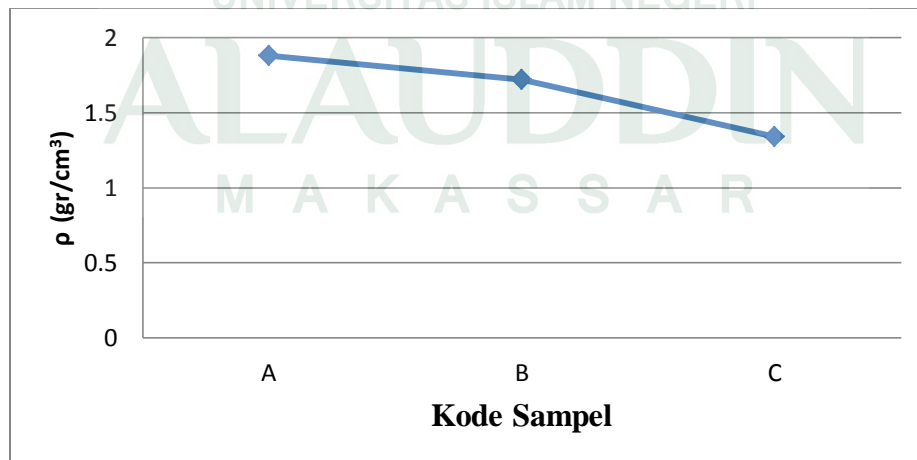

Pada grafik IV.1 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan massa jenis untuk kode sampel A memiliki nilai 1.88 gr/cm^3 , untuk sampel B memiliki nilai $1,72 \text{ gr/cm}^3$ dan untuk sampel C massa jenisnya $1,34 \text{ gr/cm}^3$. Berdasarkan SNI nilai massa jenis yang diisyaratkan untuk batu bata adalah berada pada interval $1,60 \text{ gr/cm}^3 - 2,00 \text{ gr/cm}^3$ dan di sini dapat disimpulkan bahwa kode sampel A dan B memenuhi standar yang ada dan layak dikatakan batu bata kualitas baik jika ditinjau dari massa jenisnya. Sementara untuk kode sampel C tidak memenuhi standar yang ada dan tidak layak dikatakan batu bata berkualitas baik berdasarkan massa jenis, hal ini disebabkan karena materialnya kurang padat dan dengan adanya penambahan kotoran sapi kering sebanyak 50% merupakan komposisi yang tidak pas untuk campuran batu bata, hal ini juga memungkinkan nilai massa jenis batubata tidak memenuhi standar.

Grafik IV.2 Grafik pengujian kuat tekan

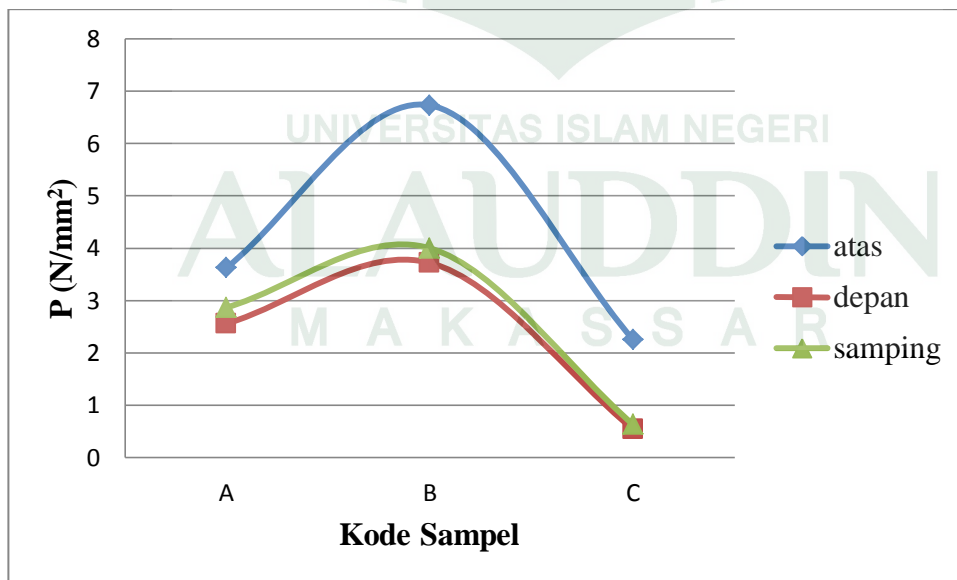

Kuat tekan merupakan salah satu parameter pengujian yang digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu material atau benda dalam menahan suatu tekanan atau beban. Nilai kuat tekan pada batu bata sangat diperlukan sebelum dipasarkan karena dengan melakukan pengujian kuat tekan, maka dapat diketahui kekuatan maksimum dari batu bata untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan pecah.

Untuk mengetahui nilai kuat tekan dari batu bata adalah dengan menggunakan alat penguji tekanan (UTM), dengan cara memasukkan batu bata ke alat penguji tekanan dengan posisi dari atas, depan dan samping. Mula - mula mencatat parameter yang diperoleh dari alat tekanan tersebut yaitu nilai tekanan atau hasil uji maksimum dengan satuan Newton (N) kemudian mengukur panjang (p) dan lebar (l) dalam satuan mm² dan menghitung luasnya dengan menggunakan persamaan 2.5. Selanjutnya untuk mencari nilai kuat tekan secara matematis adalah dengan menggunakan persamaan 2.4. Tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya tekan yang bekerja pada satu satuan luas permukaan yang mengalami gaya tekan.

Adapun hasil kuat tekan yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah pertama, jika ditinjau dari posisinya yakni atas, depan dan samping untuk semua sampel posisi yang paling besar nilai kuat tekannya ialah posisi atas, kemudian posisi samping dan nilai kuat tekan terendah adalah pada posisi depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan batu bata pada umumnya dipasang dengan posisi atas karena nilai kuat tekannya lebih besar. Kemudian untuk nilai kuat tekan batu bata terbesar dari semua

sisi baik depan, atas maupun samping dihasilkan oleh batu bata dengan kode sampel B kemudian kode sampel A dan nilai kuat tekan terendah dihasilkan kode sampel C.


Kode sampel B lebih kuat dibanding dengan kode sampel A karena perbandingan campurannya adalah 25% kotoran sapi kering dan 75% tanah liat, sementara kotoran sapi memiliki kandungan silika 9,6% perkilogramnya dan unsur inilah yang dapat memperkuat kuat tekan dan bobotnya lebih ringan daripada batu bata dengan tanah liat (tanpa kotoran sapi) dan merupakan dosis yang pas untuk dicampurkan dengan tanah liat dan dijadikan batu bata berkualitas baik. Sebagaimana pada penelitian sebelumnya yang memanfaatkan kotoran sapi dengan perbandingan 25% kotoran sapi dan 75% tanah liat juga lebih kuat dibanding dengan batu bata yang tidak memiliki campuran kotoran sapi. Namun terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya karena nilai kuat tekannya mencapai $18,9 \text{ N/mm}^2$ sementara nilai kuat tekan pada penelitian ini adalah dari sisi atas $9,13 \text{ N/mm}^2$, sisi depan $5,65 \text{ N/mm}^2$ dan sisi samping $6,65 \text{ N/mm}^2$. Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan kemungkinan terdapat pada jenis tanah liat yang digunakan dan ukuran yang dibuatpun berbeda sehingga mempengaruhi kuat tekannya.

Kuat tekan terendah dihasilkan pada kode sampel C dimana perbandingannya adalah 50% kotoran sapi kering dan 50% tanah liat. Yang menyebabkan kuat tekannya sangat rendah karena perbandingannya tidak pas dan kandungan silikanya juga terlalu banyak. Sementara batu bata yang baik adalah terdiri atas pasir (silika)

dan tanah liat dengan perbandingan tertentu, namun jika terlalu banyak kandungan silikanya maka batu bata mudah rapuh dan hal ini dapat dijadikan alasan mengapa campuran 50% kotoran sapi dan 50% tanah liat kuat tekannya lebih kecil dibanding dengan 25% kotoran sapi dan 75% yang merupakan perbandingan yang pas untuk campuran tanah liat. Selain campuran kotoran sapinya tidak pas, hal yang mempengaruhi kuat tekannya rendah adalah karena materialnya tidak terlalu padat antara tanah liat dan kotoran sapi hal ini dapat dilihat dari nilai massa jenisnya atau kerapatannya yang tidak memenuhi standar.

Adapun batu bata yang memenuhi standar SK SNI-S-04-1989-F adalah kode sampel A sisi atas, depan dan samping berada pada kelas 25. Untuk kode sampel B sisi atas berada pada kelas 50, sisi depan dan samping berada pada kelas 25. Dan batu bata kode C dari semua sisi tidak ada yang memenuhi standar SK SNI-S-04-1989-F.

Grafik IV.3 Grafik uji perpindahan kalor

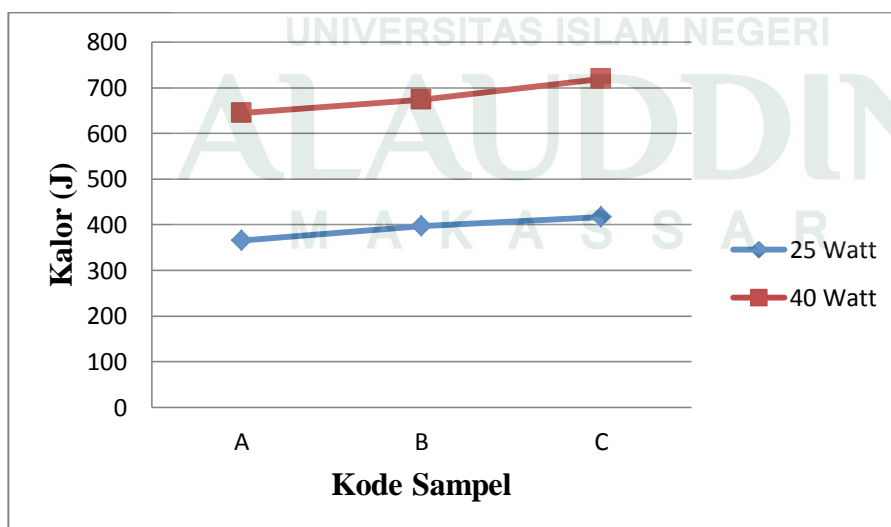

Perhitungan nilai perubahan kalor pada batu bata dengan cara konduksi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu luas bidang batu bata, tebal bahan batu bata (jarak antara T_1 dengan T_2), waktu yang diperlukan untuk memanaskan batu bata selama enam jam, pengukuran suhu awal dan suhu akhir di dalam kotak dalam selang waktu 10 menit. Pengukuran nilai perubahan dilakukan dengan menggunakan sumber daya serap lampu 25 W dan 40 W untuk menaikkan suhu di dalam kotak sehingga dari hasil perhitungan nilai kalor dapat diketahui bahwa batu bata dapat menyerap panas dengan menggunakan konduktivitas standar batu bata biasa.

Parameter dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu parameter terukur, parameter kontrol dan parameter terhitung. Parameter terukur yaitu suhu T_2 sebagai suhu yang diterima oleh batu bata (suhu dari sumber panas), T_1 sebagai suhu yang diserap oleh batu bata. Sedangkan parameter terkontrol adalah luas bidang dan tebal bahan batu bata yang digunakan, dan parameter terhitung adalah besar kalor yang diserap atau diterima oleh bahan.


Dari hasil pengujian jika ditinjau dari sifat penyerapan panas batu bata tersebut, maka disimpulkan kekurangan batu bata yang menggunakan campuran kotoran sapi karena sifatnya lebih mudah menyerap panas dibanding batu bata biasa (tanpa campuran kotoran sapi). Terlihat pada data T_1 dan T_2 nya, batu bata yang memiliki campuran kotoran sapi (sampel B dan sampel C) lebih cepat menyerap panas dibanding batu bata biasa yang tidak memiliki campuran kotoran sapi (sampel A). Dan hal ini juga terlihat pada data perubahan suhu (ΔT) yang dihasilkan sampel A

memiliki nilai terendah, sementara data perubahan suhu (ΔT) pada sampel C paling tinggi.

Bedasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak campuran kotoran sapi maka semakin mudah pula batu bata menyerap panas karena dipengaruhi oleh kandungan kotoran sapi tersebut, di mana kotoran sapi juga mengandung gas metana dan biogas yang dapat menghasilkan panas lebih cepat dibanding tanah liat. Dalam penelitian ini juga dapat dinyatakan bahwa kalor dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah.

Jadi, untuk membedakan nilai kalor pada sampel A, B, dan C maka data tersebut di atas dapat digunakan untuk mencari nilai kalornya dengan menggunakan persamaan 2.7 dan perubahan suhu (ΔT) sangat menentukan hasil perhitungan nilai kalor pada sampel A, B, dan C dan selain diperlukan data perubahan suhu (ΔT), juga memerlukan nilai konduktivitas batu bata untuk mencari nilai kalornya yaitu dengan menggunakan pendekatan nilai konduktivitas batu bata $1,210 \text{ W/m}^\circ\text{C}$. Dan hasil yang diperoleh nilai kalor terendah baik daya lampu 25 W dan 40 W, dihasilkan dari batu bata sampel A, kemudian B dan penyerapan kalor paling besar adalah kode sampel C.

Grafik IV.4 Grafik pengujian daya serapan air

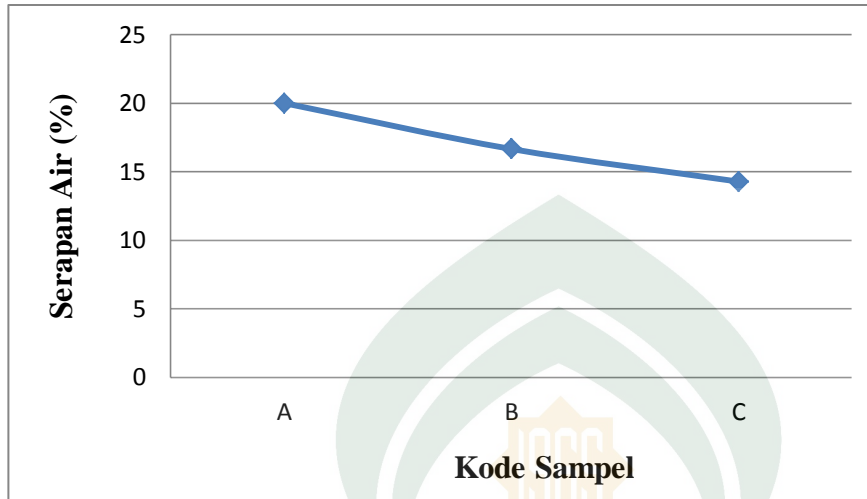

Daya serap air merupakan parameter pengujian yang dilakukan untuk mengetahui banyaknya air yang mampu di serap oleh batu bata setelah semua pori terisi air atau setelah direndam dengan waktu yang bervariasi mulai dari 24 jam.

Untuk mengetahui nilai besar penyerapan air sebagaimana yang dilakukan adalah mula – mula menimbang batu bata dalam keadaan kering (M_k) dalam satuan gram (gr) kemudian merendamnya selama 24 jam di dalam air dan menimbang kembali menggunakan neraca analog dan mencatat massa basah (M_b) dalam satuan gram (gr). Dan perhitungan matematis untuk mengetahui daya serap air adalah pada persamaan 2.1.

Hasil serapan air dapat dilihat pada grafik di atas, di mana untuk sampel A memiliki serapan air 20,00% untuk sampel B nilai penyerapannya 16,66% dan

sampel C nilai penyerapannya 14,28%. Nilai serapan air yang paling besar adalah kode sampel A kemudian B dan nilai terendah adalah sampel C.

Hal yang mempengaruhi sampel A nilai penyerapannya paling besar dibanding dengan sampel B dan C adalah karena sampel A semuanya terdiri dari material tanah liat saja tanpa campuran lainnya. Dimana tanah liat memiliki sifat lebih mudah menyerap air daripada kotoran sapi. Dan hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan kotoran sapi maka serapan air batu bata juga semakin rendah karena kotoran sapi sifatnya tidak mudah menyerap air sebagaimana hasil serapan air yang didapatkan pada sampel B dan C lebih ringan.

Namun terdapat perbedaan nilai serapan air pada penelitian sebelumnya (batu bata dengan kotoran sapi) walaupun perbandingan antara kotoran sapi dan tanah liat sama yaitu serapan airnya mencapai 6% sementara yang didapatkan pada penelitian ini untuk batu bata kotoran sapi dengan kode sampel B adalah 16,66%. Hal yang membedakan nilai penyerapannya lebih besar adalah kemungkinan batu bata pada penelitian ini kurang padat dibanding penelitian sebelumnya sehingga nilai serapan airnya berbeda dan lebih besar.

Berdasarkan standar, nilai serapan air untuk batu bata adalah di bawah 20% atau sama dengan 20%, semakin rendah nilai penyerapan air batu bata maka semakin baik pula batu bata tersebut karena daya serap air yang tinggi akan berpengaruh pada saat pemasangan batu bata.

IV.2.2 Sifat Fisik Batu Bata

Pada saat proses pembuatan batu bata, semua sampel diberikan perlakuan yang sama baik terhadap sampel A, B, C dan D baik dari segi ukuran yang semuanya sama, massa sama, jenis tanah liat yang digunakan sama dan suhu pembakaran juga sama yakni 900°C , hanya komposisi antara campuran tanah liat dan kotoran sapi kering yang berbeda. Namun setelah dibakar menggunakan tanur maka batu bata mengalami perubahan mulai dari terjadinya perubahan ukuran, terjadi perubahan warna dan massa yang berbeda – beda dari setiap komposisi.

Perubahan massa yang terjadi pada semua sampel batu bata setelah dibakar cenderung lebih ringan daripada massa sebelum dibakar. Hal ini terjadi karena pada saat proses pembakaran material – material penyusun batu bata mengalami penyusutan dimana kadar airnya tidak ada lagi dan terdapat kandungan yang mudah terbakar seperti pada kandungan kotoran sapi, akhirnya massanya lebih ringan. Massa batu bata yang paling besar dihasilkan oleh batu bata dengan kode sampel A karena material penyusunnya semua terdiri dari tanah liat, sementara batu bata dengan kode sampel B dan C lebih ringan karena material penyusunnya terdiri dari kotoran sapi dan tanah liat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kotoran sapi memiliki bobot yang lebih ringan dibanding tanah liat dan kotoran sapi memiliki kandungan biogas yang sifatnya mudah terbakar, sehingga batu bata dengan campuran kotoran sapi lebih ringan dan semakin banyak kotoran sapi maka semakin ringan pula batu bata yang dihasilkan.

Namun, batu bata dengan kode sampel D tidak dilakukan pengujian apapun karena pada saat proses pembakaran batu bata ini hancur dan terbakar dan tidak layak dijadikan batu bata. Artinya komposisi 75% kotoran sapi dan 25% tanah liat merupakan dosis yang tidak pas untuk dijadikan batu bata. Hal ini terjadi karena selain komposisinya tidak pas juga dipengaruhi oleh kandungan biogas yang dimiliki kotoran sapi dimana cenderung lebih mudah terbakar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan pengujian massa jenis batu bata dengan kode sampel A dan B memiliki nilai $1,86 \text{ gr/cm}^3$ dan $1,73 \text{ gr/cm}^3$ dan telah memenuhi SNI yaitu berada dalam interval $1,60 - 2,00 \text{ gr/cm}^3$, sementara sampel C dan D tidak memenuhi standar.
2. Dari hasil pengujian kuat tekan nilai untuk sampel A posisi atas $3,63 \text{ N/mm}^2$, depan $2,56 \text{ N/mm}^2$ dan samping $2,87 \text{ N/mm}^2$, sementara sampel B posisi atas nilai kuat tekannya lebih besar karena dipengaruhi oleh kandungan kotoran sapi tersebut, di mana posisi atas $6,73 \text{ N/mm}^2$, depan $3,72 \text{ N/mm}^2$ dan samping $4,00 \text{ N/mm}^2$ dan telah memenuhi SNI S-04-1989-F kelas 25 ($2,5 \text{ N/mm}^2$) dan kelas 50 (5 N/mm^2). Sementara sampel C dan D tidak memenuhi standar.
3. Berdasarkan uji perpindahan kalor sampel A memiliki nilai kalor terendah kemudian sampel B dan nilai kalor tertinggi adalah sampel C baik daya lampu 25 W dan 40 W. Untuk sampel A memiliki nilai kalor rata – rata $364,82 \text{ J}$ dan $644,85 \text{ J}$, kemudian untuk sampel B $396,53 \text{ J}$ dan $674,25 \text{ J}$, dan untuk sampel

C 416,47 J dan 719,34 J. Dan nilai konduktivitasnya semuanya sama yakni 1,210 W/m⁰C.

4. Untuk pengujian daya serap air sampel A memiliki nilai 20%, sampel B dengan daya serap air 16,66% dan sampel C lebih rendah yaitu 14,28%. Dan semua sampel memenuhi SNI 03-06911996 yakni di bawah 20% atau sama dengan 20%.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan bahwa :

1. Untuk membuat batu bata dengan kotoran sapi sebaiknya perbandingan antara kotoran sapi dengan tanah liat adalah 1:4 atau 25% kotoran sapi dan 75% tanah liat.
2. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan ukuran sesuai standar agar mendapatkan hasil kuat tekan yang lebih besar sebagaimana yang dilakukan pada penelitian sebelumnya.
3. Batu bata dengan kotoran sapi baik digunakan pada daerah tropis, karena sifatnya lebih mudah menyerap panas.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Books of ASTM Standards Vol.04.05, (1996)..PhiladelpiaASTM .Standar NasionalIndonesia 03-0691-1996 : BataBeton. Dewan StandarisasiNasional.
- Giancoli C. Douglas. 2001. *Fisika Kelima Edisi 1*. Jakarta : Erlangga.
- Hartono, Y.M.V. 1987. *Bahan Mentah Untuk Membuat Keramik*. Bandung : Departemen Perindustrian.
- Holman, J.P dan Jasjfi. 1997. *Perpindahan Kalor*. Jakarta : Erlangga.
- Moch. Tri Rochadi dan F.X. Gunarsa Irianta. 2007. *Kualitas Bata Merah dari Pemanfaatan Tanah Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur*. Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Semarang.
- Muhammad Dwi Nugroho dan Muhammad Dzikri Ridwanulloh Annur. 2014. *Pemanfaatan Kotoran Sapi Untuk Material Kontruksi Dalam Upaya Pemecahan Masalah Sosial Serta Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Sositologi Volume 13, Nomor 2. Politeknik Negeri Bandung.
- Organic Vegetable Cultivation in Malaysia 2005*. <http://www.organikilo.Co/2014/12/kandungan-unsur-hara-kotoran-sapi.html>.
- Prasasto. 2004. *Fisika bangunan 2 Edisi 1*. Yogyakarta : Andi.
- Sears dan Zemansky. 2002. *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta. Erlangga.
- Shihab quraish m, “tafsir al-misbah pesan, kesan dan keserasian al-qur`an, Jakarta : Lentera hati, 2002.
- Soejoto, D., 1954. *Bahan-bahan Bangunan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Sri Handayani. 2010. *Kualitas Batu Bata Merah dengan Penambahan Serbuk Gergaji*. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan. Nomor 1 Volume 12 – Januari 2010.
- Sri Hastutiningrum. 2013. *ProsesPembuatan Batu Bata Berpori dari Tanah Liat dan Kaca*. Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta.

Standar SK SNI S-04-1989-F, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam). DPUYayasan LPMB. Bandung.

Supribadi, IK. (1986). *Ilmu bangunan gedung*. Bandung: ARMICO.

Susatyo Adi Pramono dkk. 2014. *Sampah Sebagai Bahan Baku Pembuatan BatuBata*. Fak. Teknik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Sutton, W.H., Matson, F.R., 1956. *Factor Afflening Strength of Clayin the Temperature Range 110 –800 °C*. Jour.Am.Ceramic Soc.39.

Taufik Dwi Laksono. 2009. *Pembuatan Batu Bata dengan Menggunakan Berbagai Macam Sampah*. Teodolita Vol.11, Des 2009.

Wahyuni, Sri. 2015. *Panduan Praktis Biogas*. Jakarta : Penebar Swadaya.





LAMPIRAN I

Data Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Massa Jenis

Tabel 1.1 : Pengujian massajenis

Sampel	p (cm)	l (cm)	t (cm)	m (gr)
A	17,6	8,7	3,3	950
B	17,6	8,7	3,4	900
C	17,6	8,7	3,4	700

2. Pengujian Gaya Tekan

Tabel 1.2 : Pengujian gaya tekan

Nilai	A			B			C		
	Atas	Depan	Samping	Atas	Depan	Samping	Atas	Depan	Samping
F (N)	55043	14953	8490	99500	23050	12040	34250	3450	1974
p (cm)	17,6	17,7	8,7	17,6	17,7	8,6	17,7	18	8,7
l (cm)	8,6	3,3	3,4	8,4	3,5	3,5	8,6	3,6	3,6

3. Pengukuran temperatur 25 Watt

Tabel 1.3 : Pengukuran temperatur untuk sampel A

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)
10.00	28.00	32.00	29.00	29.67	29.00	33.00	29.00	30.33
20.00	28.00	32.00	29.00	29.67	31.00	31.00	31.00	31.00
30.00	28.00	32.00	29.00	29.67	30.00	31.00	32.00	31.00
40.00	28.00	32.00	29.00	29.67	30.00	33.00	32.00	31.67
50.00	28.00	32.00	29.00	29.67	32.00	33.00	32.00	32.33

60.00	28.00	32.00	29.00	29.67	32.00	35.00	33.00	33.33
70.00	28.00	32.00	29.00	29.67	33.00	35.00	33.00	33.67
80.00	28.00	32.00	29.00	29.67	33.00	36.00	34.00	34.33
90.00	28.00	32.00	29.00	29.67	35.00	36.00	34.00	35.00
100.00	28.00	32.00	29.00	29.67	35.00	39.00	35.00	36.33
110.00	28.00	32.00	29.00	29.67	39.00	39.00	35.00	37.67
120.00	28.00	32.00	29.00	29.67	39.00	40.00	35.00	38.00
130.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	40.00	36.00	38.67
140.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	41.00	36.00	39.00
150.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	41.00	36.00	39.00
160.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	42.00	37.00	39.67
170.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	42.00	37.00	39.67
180.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33
190.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33
200.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33
210.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33
220.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	44.00	38.00	41.00
230.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	44.00	38.00	41.00
240.00	29.00	32.00	31.00	30.67	41.00	44.00	38.00	41.00
250.00	29.00	32.00	31.00	30.67	41.00	44.00	38.00	41.00
260.00	30.00	33.00	31.00	31.33	41.00	44.00	38.00	41.00
270.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33
280.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33
290.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33
300.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33
310.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33
320.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33
330.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	45.00	38.00	41.67
340.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	46.00	38.00	42.00
350.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	46.00	38.00	42.00
360.00	30.00	33.00	32.00	31.67	43.00	46.00	38.00	42.33
Jumlah rata-rata	28.97	32.31	30.08	30.45	38.56	40.72	35.97	38.42

Tabel 1.4 : Pengukuran temperatur untuk sampel B

Waktu	T₁	T₂	T₃	T_{1rata}	T_{1'}	T₂	T₃	T_{2rata}
Menit	(^oC)	(^oC)	(^oC)	(^oC)	(^oC)	(^oC)	(^oC)	(^oC)
10.00	28.00	37.00	32.00	32.33	29.00	33.00	38.00	33.33
20.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	38.00	35.00
30.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	39.00	35.33
40.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	39.00	35.33
50.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	40.00	35.67
60.00	28.00	37.00	32.00	32.33	35.00	35.00	40.00	36.67
70.00	28.00	37.00	32.00	32.33	35.00	36.00	41.00	37.33
80.00	28.00	37.00	32.00	32.33	36.00	36.00	43.00	38.33
90.00	28.00	37.00	32.00	32.33	36.00	37.00	43.00	38.67
100.00	28.00	37.00	32.00	32.33	37.00	38.00	43.00	39.33
110.00	28.00	38.00	32.00	32.67	38.00	39.00	45.00	40.67
120.00	28.00	38.00	32.00	32.67	39.00	40.00	45.00	41.33
130.00	28.00	38.00	32.00	32.67	40.00	40.00	46.00	42.00
140.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	40.00	46.00	42.00
150.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33
160.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33
170.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33
180.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	42.00	46.00	42.67
190.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	42.00	46.00	42.67
200.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33
210.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33
220.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33
230.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33
240.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	43.00	47.00	43.67
250.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33
260.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33
270.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33
280.00	29.00	38.00	33.00	33.33	42.00	43.00	48.00	44.33
290.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67
300.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67
310.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67
320.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	49.00	45.00
330.00	29.00	39.00	33.00	33.67	43.00	43.00	49.00	45.00

340.00	29.00	39.00	33.00	33.67	43.00	43.00	49.00	45.00
350.00	29.00	39.00	33.00	33.67	44.00	43.00	49.00	45.33
360.00	29.00	39.00	33.00	33.67	44.00	43.00	49.00	45.33
Jumlah rata-rata	28.25	37.83	32.64	32.91	39.22	40.22	45.33	41.59

Tabel 1.5 : Pengukuran temperatur untuk sampel C

Waktu Menit	T ₁ (^o C)	T ₂ (^o C)	T ₃ (^o C)	T _{1rata} (^o C)	T _{1'} (^o C)	T ₂ (^o C)	T ₃ (^o C)	T _{2rata} (^o C)
10.00	30.00	39.00	33.00	34.00	34.00	38.00	35.00	35.67
20.00	30.00	39.00	33.00	34.00	34.00	38.00	35.00	35.67
30.00	30.00	39.00	33.00	34.00	35.00	40.00	37.00	37.33
40.00	30.00	39.00	33.00	34.00	35.00	41.00	38.00	38.00
50.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	44.00	40.00	40.67
60.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	45.00	41.00	41.33
70.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	45.00	41.00	41.33
80.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	42.00	41.00	40.33
90.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	42.00	41.00	40.33
100.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	42.00	42.33
110.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	42.00	42.33
120.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	43.00	42.67
130.00	30.00	39.00	33.00	34.00	41.00	46.00	43.00	43.33
140.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	43.00	43.67
150.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	43.00	43.67
160.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	44.00	44.00
170.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	47.00	44.00	44.33
180.00	30.00	39.00	34.00	34.33	42.00	47.00	44.00	44.33
190.00	30.00	39.00	34.00	34.33	42.00	47.00	45.00	44.67
200.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	47.00	45.00	45.00
210.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33
220.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33
230.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33
240.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00
250.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00
260.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00
270.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	47.00	46.33

280.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	48.00	47.00	46.33
290.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33
300.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33
310.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33
320.00	31.00	38.00	35.00	34.67	44.00	49.00	47.00	46.67
330.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00
340.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00
350.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00
360.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00
Jumlah rata-rata	30.25	38.97	33.75	34.32	41.25	45.97	43.72	43.65

4. Pengukuran temperatur 40 Watt

Tabel 1.6 : Pengukuran temperatur untuk sampel A

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)
10.00	28.00	36.00	32.00	32.00	32.00	36.00	32.00	33.33
20.00	28.00	36.00	32.00	32.00	34.00	37.00	34.00	35.00
30.00	28.00	36.00	32.00	32.00	35.00	38.00	35.00	36.00
40.00	28.00	36.00	32.00	32.00	37.00	40.00	36.00	37.67
50.00	28.00	36.00	32.00	32.00	38.00	40.00	38.00	38.67
60.00	28.00	36.00	32.00	32.00	40.00	41.00	38.00	39.67
70.00	28.00	36.00	32.00	32.00	40.00	42.00	39.00	40.33
80.00	28.00	36.00	32.00	32.00	41.00	44.00	39.00	41.33
90.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	46.00	40.00	42.67
100.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	48.00	40.00	43.33
110.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	50.00	41.00	44.33
120.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	52.00	41.00	45.33
130.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	53.00	42.00	46.00
140.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	54.00	44.00	47.00
150.00	28.00	36.00	32.00	32.00	44.00	54.00	44.00	47.33
160.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	54.00	46.00	48.00
170.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	56.00	46.00	48.67
180.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	56.00	47.00	49.00
190.00	29.00	37.00	32.00	32.67	44.00	56.00	48.00	49.33

200.00	29.00	37.00	32.00	32.67	45.00	56.00	49.00	50.00
210.00	29.00	37.00	32.00	32.67	45.00	57.00	49.00	50.33
220.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00
230.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00
240.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00
250.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	57.00	49.00	50.33
260.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	57.00	50.00	50.67
270.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00
280.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00
290.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00
300.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00
310.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	51.00	51.33
320.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	51.00	51.33
330.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	58.00	51.00	51.67
340.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00
350.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00
360.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00
Jumlah rata-rata	28.58	36.50	32.42	32.50	42.72	52.17	45.00	46.63

Tabel 1.7 : Pengukuran temperatur untuk sampel B

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)
10.00	29.00	35.00	31.00	31.67	38.00	40.00	36.00	38.00
20.00	30.00	35.00	32.00	32.33	38.00	40.00	36.00	38.00
30.00	30.00	35.00	32.00	32.33	38.00	42.00	37.00	39.00
40.00	30.00	35.00	32.00	32.33	39.00	45.00	38.00	40.67
50.00	30.00	35.00	32.00	32.33	40.00	46.00	39.00	41.67
60.00	30.00	35.00	32.00	32.33	40.00	47.00	40.00	42.33
70.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	48.00	41.00	43.33
80.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	42.00	44.33
90.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	42.00	44.33
100.00	30.00	35.00	32.00	32.33	42.00	52.00	43.00	45.67
110.00	30.00	35.00	32.00	32.33	42.00	54.00	43.00	46.33
120.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	52.00	44.00	46.00

130.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	53.00	44.00	46.33
140.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	54.00	44.00	46.67
150.00	30.00	36.00	33.00	33.00	43.00	55.00	45.00	47.67
160.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	45.00	48.33
170.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	46.00	48.67
180.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	46.00	48.67
190.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	57.00	46.00	49.33
200.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	57.00	47.00	49.67
210.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	58.00	49.00	50.67
220.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	58.00	49.00	50.67
230.00	30.00	36.00	33.00	33.00	46.00	59.00	49.00	51.33
240.00	30.00	36.00	33.00	33.00	46.00	60.00	50.00	52.00
250.00	30.00	36.00	34.00	33.33	46.00	60.00	50.00	52.00
260.00	30.00	37.00	34.00	33.67	46.00	60.00	51.00	52.33
270.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	51.00	52.33
280.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	51.00	52.33
290.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	52.00	52.67
300.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	61.00	52.00	53.00
310.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	61.00	52.00	53.00
320.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	61.00	53.00	53.67
330.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	62.00	53.00	54.00
340.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	62.00	53.00	54.00
350.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	63.00	53.00	54.33
360.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	63.00	53.00	54.33
Jumlah rata-rata	30.25	36.00	33.00	33.08	43.61	54.94	46.25	48.27

Tabel 1.8 : Pengukuran temperatur untuk sampel C

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)
10.00	30.00	34.00	31.00	31.67	40.00	48.00	44.00	44.00
20.00	30.00	34.00	31.00	31.67	40.00	50.00	45.00	45.00
30.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	46.00	45.67
40.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	51.00	46.00	46.00
50.00	30.00	36.00	32.00	32.67	41.00	52.00	46.00	46.33
60.00	30.00	38.00	32.00	33.33	42.00	52.00	47.00	47.00

70.00	31.00	38.00	33.00	34.00	42.00	51.00	47.00	46.67
80.00	31.00	38.00	34.00	34.33	42.00	53.00	48.00	47.67
90.00	31.00	38.00	34.00	34.33	43.00	53.00	48.00	48.00
100.00	31.00	39.00	34.00	34.67	43.00	53.00	48.00	48.00
110.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	53.00	49.00	48.67
120.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	54.00	49.00	49.00
130.00	31.00	39.00	34.00	34.67	45.00	54.00	50.00	49.67
140.00	32.00	39.00	35.00	35.33	45.00	55.00	50.00	50.00
150.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	55.00	51.00	50.67
160.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	56.00	52.00	51.33
170.00	32.00	38.00	35.00	35.00	46.00	56.00	52.00	51.33
180.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	56.00	53.00	51.67
190.00	32.00	39.00	35.00	35.33	47.00	57.00	54.00	52.67
200.00	32.00	39.00	35.00	35.33	47.00	57.00	54.00	52.67
210.00	32.00	39.00	34.00	35.00	47.00	57.00	55.00	53.00
220.00	32.00	39.00	34.00	35.00	48.00	58.00	55.00	53.67
230.00	32.00	39.00	35.00	35.33	48.00	58.00	56.00	54.00
240.00	32.00	39.00	35.00	35.33	48.00	59.00	56.00	54.33
250.00	33.00	39.00	35.00	35.67	49.00	59.00	57.00	55.00
260.00	33.00	39.00	36.00	36.00	49.00	60.00	57.00	55.33
270.00	33.00	40.00	36.00	36.33	49.00	60.00	58.00	55.67
280.00	33.00	40.00	36.00	36.33	48.00	62.00	58.00	56.00
290.00	33.00	40.00	36.00	36.33	49.00	62.00	58.00	56.33
300.00	34.00	40.00	36.00	36.67	50.00	63.00	59.00	57.33
310.00	34.00	40.00	37.00	37.00	50.00	63.00	59.00	57.33
320.00	34.00	40.00	37.00	37.00	50.00	63.00	59.00	57.33
330.00	34.00	40.00	37.00	37.00	52.00	64.00	59.00	58.33
340.00	34.00	41.00	38.00	37.67	52.00	65.00	60.00	59.00
350.00	34.00	41.00	38.00	37.67	53.00	65.00	60.00	59.33
360.00	34.00	41.00	38.00	37.67	53.00	67.00	61.00	60.33
Jumlah rata-rata	32.00	38.64	34.72	35.12	46.28	56.97	62.00	52.06

5. Pengukuran Massa basah dan Massa kering

Tabel 1.9 : Pengujian serapan air

Kode Sampel	Mk (gr)	Mb (gr)
A	950	1140
B	900	1050
C	700	800

6. Perbedaan massa batu bata yang di pasaran dan batu bata hasil peneliti

Kode Sampel	Massa (gr)
Batu bata dipasaran	950
A	950
B	900
C	700

LAMPIRAN II

Analisis Data



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Massa Jenis (ρ)

$$V = p \cdot l \cdot t$$

$$= 17,6 \cdot 8,7 \cdot 3,3$$

$$= 505.296 \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$\rho = \frac{950}{505.296}$$

$$= 1.88008613 \text{ gr/cm}^3$$

Tabel. 2.1 Pengujian massa jenis

Kode Sampel	p(cm)	l(cm)	t(cm)	m(gr)	V(cm ³)	ρ (gr/cm ³)
A	17.6	8.7	3.3	950	505.296	1.88008613
B	17.6	8.7	3.4	900	520.608	1.72874793
C	17.6	8.7	3.4	700	520.608	1.34458172

2. Kuat Tekan (p)

$$A = p \cdot l$$

$$= 17,6 \cdot 8,6$$

$$= 151,36 \text{ cm}^2$$

$$= 15136 \text{ mm}^2$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{55043}{15136}$$

$$P = 3,63 \text{ N/mm}^2$$

Tabel 2.2 : Pengujian kuat tekan

Nilai	A			B			C		
	Atas	Depan	Samping	Atas	Depan	Samping	Atas	Depan	Samping
F (N)	55043	14953	8490	99500	23050	12040	34250	3450	1974
p (cm)	17,6	17,7	8,7	17,6	17,7	8,6	17,7	18	8,7
l (cm)	8,6	3,3	3,4	8,4	3,5	3,5	8,6	3,6	3,6
A (mm ²)	15136	5841	2958	14784	6195	3010	15222	6372	3132
P (N/mm ²)	3,63	2,56	2,87	6,73	3,72	4,00	2,25	0,54	0,63

3. Uji perpindahan kalor daya 25 Watt

Luas bidang batu bata (A) = 0.015 m²
Tebal bahan batu bata (d) = 0.087 m
Konduktivitas batu bata (k) = 1,210 W/m°C
Perubahan suhu (ΔT) = 0,66°C
Waktu (t) = 10 menit

$$\begin{aligned}\Delta T &= T_2 - T_1 \\ &= 30,33 - 29,67 \\ &= 0,66\end{aligned}$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{d}$$

$$Q = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T \cdot t}{d}$$

$$Q = \frac{1,210 \cdot 0,015 \cdot 0,66 \cdot 10}{0,087}$$

$$Q = \frac{0,2413}{0,087}$$

$$Q = 1,37 \text{ Joule}$$



Tabel 2.3 Pengujian uji kalor sampel A

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	28.00	32.00	29.00	29.67	29.00	33.00	29.00	30.33	0.66	1,210	1.37
20.00	28.00	32.00	29.00	29.67	31.00	31.00	31.00	31.00	1.33	1,210	5.55
30.00	28.00	32.00	29.00	29.67	30.00	31.00	32.00	31.00	1.33	1,210	8.32
40.00	28.00	32.00	29.00	29.67	30.00	33.00	32.00	31.67	2.00	1,210	16.69
50.00	28.00	32.00	29.00	29.67	32.00	33.00	32.00	32.33	2.67	1,210	27.85
60.00	28.00	32.00	29.00	29.67	32.00	35.00	33.00	33.33	3.67	1,210	45.94
70.00	28.00	32.00	29.00	29.67	33.00	35.00	33.00	33.67	4.00	1,210	58.41
80.00	28.00	32.00	29.00	29.67	33.00	36.00	34.00	34.33	4.67	1,210	77.94
90.00	28.00	32.00	29.00	29.67	35.00	36.00	34.00	35.00	5.33	1,210	100.08
100.00	28.00	32.00	29.00	29.67	35.00	39.00	35.00	36.33	6.67	1,210	139.15
110.00	28.00	32.00	29.00	29.67	39.00	39.00	35.00	37.67	8.00	1,210	183.59
120.00	28.00	32.00	29.00	29.67	39.00	40.00	35.00	38.00	8.33	1,210	208.54
130.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	40.00	36.00	38.67	8.67	1,210	235.14
140.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	41.00	36.00	39.00	9.00	1,210	262.86
150.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	41.00	36.00	39.00	9.00	1,210	281.64
160.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	42.00	37.00	39.67	9.67	1,210	322.78
170.00	29.00	32.00	29.00	30.00	40.00	42.00	37.00	39.67	9.67	1,210	342.95
180.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33	10.00	1,210	375.52
190.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33	10.00	1,210	396.38
200.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33	10.00	1,210	417.24
210.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	43.00	37.00	40.33	10.00	1,210	438.10
220.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	44.00	38.00	41.00	10.67	1,210	489.72
230.00	29.00	32.00	30.00	30.33	41.00	44.00	38.00	41.00	10.67	1,210	511.98
240.00	29.00	32.00	31.00	30.67	41.00	44.00	38.00	41.00	10.33	1,210	517.21
250.00	29.00	32.00	31.00	30.67	41.00	44.00	38.00	41.00	10.33	1,210	538.76
260.00	30.00	33.00	31.00	31.33	41.00	44.00	38.00	41.00	9.67	1,210	524.51
270.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33	10.00	1,210	563.28
280.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33	10.00	1,210	584.14
290.00	30.00	33.00	31.00	31.33	42.00	44.00	38.00	41.33	10.00	1,210	605.00
300.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33	9.67	1,210	605.21
310.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33	9.67	1,210	625.38
320.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	44.00	38.00	41.33	9.67	1,210	645.56
330.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	45.00	38.00	41.67	10.00	1,210	688.45

340.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	46.00	38.00	42.00	10.33	1,210	732.72
350.00	30.00	33.00	32.00	31.67	42.00	46.00	38.00	42.00	10.33	1,210	754.27
360.00	30.00	33.00	32.00	31.67	43.00	46.00	38.00	42.33	10.67	1,210	801.35
Jumlah rata-rata	28.97	32.31	30.08	30.45	38.56	40.72	35.97	38.42	7.96	1,210	364.82

Tabel 2.4 Uji kalor sampel B

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	28.00	37.00	32.00	32.33	29.00	33.00	38.00	33.33	1.00	1,210	2.09
20.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	38.00	35.00	2.67	1,210	11.13
30.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	39.00	35.33	3.00	1,210	18.78
40.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	39.00	35.33	3.00	1,210	25.03
50.00	28.00	37.00	32.00	32.33	32.00	35.00	40.00	35.67	3.33	1,210	34.77
60.00	28.00	37.00	32.00	32.33	35.00	35.00	40.00	36.67	4.33	1,210	54.24
70.00	28.00	37.00	32.00	32.33	35.00	36.00	41.00	37.33	5.00	1,210	73.02
80.00	28.00	37.00	32.00	32.33	36.00	36.00	43.00	38.33	6.00	1,210	100.14
90.00	28.00	37.00	32.00	32.33	36.00	37.00	43.00	38.67	6.33	1,210	118.91
100.00	28.00	37.00	32.00	32.33	37.00	38.00	43.00	39.33	7.00	1,210	146.03
110.00	28.00	38.00	32.00	32.67	38.00	39.00	45.00	40.67	8.00	1,210	183.59
120.00	28.00	38.00	32.00	32.67	39.00	40.00	45.00	41.33	8.67	1,210	216.97
130.00	28.00	38.00	32.00	32.67	40.00	40.00	46.00	42.00	9.33	1,210	253.13
140.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	40.00	46.00	42.00	9.00	1,210	262.86
150.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33	9.33	1,210	292.07
160.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33	9.33	1,210	311.54
170.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	41.00	46.00	42.33	9.33	1,210	331.01
180.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	42.00	46.00	42.67	9.67	1,210	363.00
190.00	28.00	38.00	33.00	33.00	40.00	42.00	46.00	42.67	9.67	1,210	383.17
200.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33	10.33	1,210	431.15
210.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33	10.33	1,210	452.71
220.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33	10.33	1,210	474.26
230.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	42.00	47.00	43.33	10.33	1,210	495.82
240.00	28.00	38.00	33.00	33.00	41.00	43.00	47.00	43.67	10.67	1,210	534.07

250.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33	11.33	1,210	591.09
260.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33	11.33	1,210	614.74
270.00	28.00	38.00	33.00	33.00	42.00	43.00	48.00	44.33	11.33	1,210	638.38
280.00	29.00	38.00	33.00	33.33	42.00	43.00	48.00	44.33	11.00	1,210	642.55
290.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67	11.33	1,210	685.67
300.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67	11.33	1,210	709.31
310.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	48.00	44.67	11.33	1,210	732.95
320.00	29.00	38.00	33.00	33.33	43.00	43.00	49.00	45.00	11.67	1,210	778.85
330.00	29.00	39.00	33.00	33.67	43.00	43.00	49.00	45.00	11.33	1,210	780.24
340.00	29.00	39.00	33.00	33.67	43.00	43.00	49.00	45.00	11.33	1,210	803.89
350.00	29.00	39.00	33.00	33.67	44.00	43.00	49.00	45.33	11.67	1,210	851.87
360.00	29.00	39.00	33.00	33.67	44.00	43.00	49.00	45.33	11.67	1,210	876.21
Jumlah rata-rata	28.25	37.83	32.64	32.91	39.22	40.22	45.33	41.59	8.69	1,210	396.53

Tabel 2.5 Uji kalor sampel C

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	30.00	39.00	33.00	34.00	34.00	38.00	35.00	35.67	1.67	1,210	6.95
20.00	30.00	39.00	33.00	34.00	34.00	38.00	35.00	35.67	1.67	1,210	6.95
30.00	30.00	39.00	33.00	34.00	35.00	40.00	37.00	37.33	3.33	1,210	20.86
40.00	30.00	39.00	33.00	34.00	35.00	41.00	38.00	38.00	4.00	1,210	33.38
50.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	44.00	40.00	40.67	6.67	1,210	69.54
60.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	45.00	41.00	41.33	7.33	1,210	91.79
70.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	45.00	41.00	41.33	7.33	1,210	107.09
80.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	42.00	41.00	40.33	6.33	1,210	105.70
90.00	30.00	39.00	33.00	34.00	38.00	42.00	41.00	40.33	6.33	1,210	118.91
100.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	42.00	42.33	8.33	1,210	173.85
110.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	42.00	42.33	8.33	1,210	191.24
120.00	30.00	39.00	33.00	34.00	40.00	45.00	43.00	42.67	8.67	1,210	216.97
130.00	30.00	39.00	33.00	34.00	41.00	46.00	43.00	43.33	9.33	1,210	253.13
140.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	43.00	43.67	9.67	1,210	282.33
150.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	43.00	43.67	9.67	1,210	302.50
160.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	46.00	44.00	44.00	10.00	1,210	333.79
170.00	30.00	39.00	33.00	34.00	42.00	47.00	44.00	44.33	10.33	1,210	366.48
180.00	30.00	39.00	34.00	34.33	42.00	47.00	44.00	44.33	10.00	1,210	375.52

190.00	30.00	39.00	34.00	34.33	42.00	47.00	45.00	44.67	10.33	1,210	409.59
200.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	47.00	45.00	45.00	10.67	1,210	445.06
210.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33	11.00	1,210	481.91
220.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33	11.00	1,210	504.86
230.00	30.00	39.00	34.00	34.33	43.00	48.00	45.00	45.33	11.00	1,210	527.81
240.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00	11.67	1,210	584.14
250.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00	11.67	1,210	608.48
260.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	46.00	46.00	11.67	1,210	632.82
270.00	30.00	39.00	34.00	34.33	44.00	48.00	47.00	46.33	12.00	1,210	675.93
280.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	48.00	47.00	46.33	11.67	1,210	681.49
290.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33	11.33	1,210	685.67
300.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33	11.33	1,210	709.31
310.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	48.00	47.00	46.33	11.33	1,210	732.95
320.00	31.00	38.00	35.00	34.67	44.00	49.00	47.00	46.67	12.00	1,210	801.10
330.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00	12.00	1,210	826.14
340.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00	12.00	1,210	851.17
350.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00	12.00	1,210	876.21
360.00	31.00	39.00	35.00	35.00	44.00	49.00	48.00	47.00	12.00	1,210	901.24
Jumlah rata-rata	30.25	38.97	33.75	34.32	41.25	45.97	43.72	43.65	9.32	1,210	416.47

4. Uji Perpindahan kalor daya 40 Watt

Tabel 2.6 Uji kalor sampel A

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	28.00	36.00	32.00	32.00	32.00	36.00	32.00	33.33	1.33	1,210	2.78
20.00	28.00	36.00	32.00	32.00	34.00	37.00	34.00	35.00	3.00	1,210	12.52
30.00	28.00	36.00	32.00	32.00	35.00	38.00	35.00	36.00	4.00	1,210	25.03
40.00	28.00	36.00	32.00	32.00	37.00	40.00	36.00	37.67	5.67	1,210	47.29
50.00	28.00	36.00	32.00	32.00	38.00	40.00	38.00	38.67	6.67	1,210	69.54
60.00	28.00	36.00	32.00	32.00	40.00	41.00	38.00	39.67	7.67	1,210	95.97
70.00	28.00	36.00	32.00	32.00	40.00	42.00	39.00	40.33	8.33	1,210	121.70
80.00	28.00	36.00	32.00	32.00	41.00	44.00	39.00	41.33	9.33	1,210	155.77
90.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	46.00	40.00	42.67	10.67	1,210	200.28
100.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	48.00	40.00	43.33	11.33	1,210	236.44
110.00	28.00	36.00	32.00	32.00	42.00	50.00	41.00	44.33	12.33	1,210	283.03

120.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	52.00	41.00	45.33	13.33	1,210	333.79
130.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	53.00	42.00	46.00	14.00	1,210	379.69
140.00	28.00	36.00	32.00	32.00	43.00	54.00	44.00	47.00	15.00	1,210	438.10
150.00	28.00	36.00	32.00	32.00	44.00	54.00	44.00	47.33	15.33	1,210	479.83
160.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	54.00	46.00	48.00	15.67	1,210	522.94
170.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	56.00	46.00	48.67	16.33	1,210	579.27
180.00	29.00	36.00	32.00	32.33	44.00	56.00	47.00	49.00	16.67	1,210	625.86
190.00	29.00	37.00	32.00	32.67	44.00	56.00	48.00	49.33	16.67	1,210	660.63
200.00	29.00	37.00	32.00	32.67	45.00	56.00	49.00	50.00	17.33	1,210	723.22
210.00	29.00	37.00	32.00	32.67	45.00	57.00	49.00	50.33	17.67	1,210	773.98
220.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00	17.00	1,210	780.24
230.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00	17.00	1,210	815.71
240.00	29.00	37.00	33.00	33.00	44.00	57.00	49.00	50.00	17.00	1,210	851.17
250.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	57.00	49.00	50.33	17.33	1,210	904.02
260.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	57.00	50.00	50.67	17.67	1,210	958.26
270.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00	18.00	1,210	1013.90
280.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00	18.00	1,210	1051.45
290.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00	18.00	1,210	1089.00
300.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	50.00	51.00	18.00	1,210	1126.55
310.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	51.00	51.33	18.33	1,210	1185.66
320.00	29.00	37.00	33.00	33.00	45.00	58.00	51.00	51.33	18.33	1,210	1223.91
330.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	58.00	51.00	51.67	18.67	1,210	1285.10
340.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00	19.00	1,210	1347.69
350.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00	19.00	1,210	1387.33
360.00	29.00	37.00	33.00	33.00	46.00	59.00	51.00	52.00	19.00	1,210	1426.97
Jumlah rata-rata	28.58	36.50	32.42	32.50	42.72	52.17	45.00	46.63	14.13	1,210	644.85

Tabel 2.7 Uji kalor sampel B

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	29.00	35.00	31.00	31.67	38.00	40.00	36.00	38.00	6.33	1,210	13.21
20.00	30.00	35.00	32.00	32.33	38.00	40.00	36.00	38.00	5.67	1,210	23.64
30.00	30.00	35.00	32.00	32.33	38.00	42.00	37.00	39.00	6.67	1,210	41.72
40.00	30.00	35.00	32.00	32.33	39.00	45.00	38.00	40.67	8.33	1,210	69.54
50.00	30.00	35.00	32.00	32.33	40.00	46.00	39.00	41.67	9.33	1,210	97.36

60.00	30.00	35.00	32.00	32.33	40.00	47.00	40.00	42.33	10.00	1,210	125.17
70.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	48.00	41.00	43.33	11.00	1,210	160.64
80.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	42.00	44.33	12.00	1,210	200.28
90.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	42.00	44.33	12.00	1,210	225.31
100.00	30.00	35.00	32.00	32.33	42.00	52.00	43.00	45.67	13.33	1,210	278.16
110.00	30.00	35.00	32.00	32.33	42.00	54.00	43.00	46.33	14.00	1,210	321.28
120.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	52.00	44.00	46.00	13.00	1,210	325.45
130.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	53.00	44.00	46.33	13.33	1,210	361.61
140.00	30.00	36.00	33.00	33.00	42.00	54.00	44.00	46.67	13.67	1,210	399.16
150.00	30.00	36.00	33.00	33.00	43.00	55.00	45.00	47.67	14.67	1,210	458.97
160.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	45.00	48.33	15.33	1,210	511.82
170.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	46.00	48.67	15.67	1,210	555.63
180.00	30.00	36.00	33.00	33.00	44.00	56.00	46.00	48.67	15.67	1,210	588.31
190.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	57.00	46.00	49.33	16.33	1,210	647.42
200.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	57.00	47.00	49.67	16.67	1,210	695.40
210.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	58.00	49.00	50.67	17.67	1,210	773.98
220.00	30.00	36.00	33.00	33.00	45.00	58.00	49.00	50.67	17.67	1,210	810.84
230.00	30.00	36.00	33.00	33.00	46.00	59.00	49.00	51.33	18.33	1,210	879.68
240.00	30.00	36.00	33.00	33.00	46.00	60.00	50.00	52.00	19.00	1,210	951.31
250.00	30.00	36.00	34.00	33.33	46.00	60.00	50.00	52.00	18.67	1,210	973.56
260.00	30.00	37.00	34.00	33.67	46.00	60.00	51.00	52.33	18.67	1,210	1012.51
270.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	51.00	52.33	18.33	1,210	1032.67
280.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	51.00	52.33	18.33	1,210	1070.92
290.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	60.00	52.00	52.67	18.67	1,210	1129.33
300.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	61.00	52.00	53.00	19.00	1,210	1189.14
310.00	31.00	37.00	34.00	34.00	46.00	61.00	52.00	53.00	19.00	1,210	1228.78
320.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	61.00	53.00	53.67	19.67	1,210	1312.92
330.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	62.00	53.00	54.00	20.00	1,210	1376.90
340.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	62.00	53.00	54.00	20.00	1,210	1418.62
350.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	63.00	53.00	54.33	20.33	1,210	1484.68
360.00	31.00	37.00	34.00	34.00	47.00	63.00	53.00	54.33	20.33	1,210	1527.10
Jumlah rata-rata	30.25	36.00	33.00	33.08	43.61	54.94	46.25	48.27	15.19	1,210	674.25

Tabel 2.8 Uji kalor sampel C

Waktu	T ₁	T ₂	T ₃	T _{1rata}	T _{1'}	T ₂	T ₃	T _{2rata}	ΔT	K	Q
Menit	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(⁰ C)	(W/m ⁰ C)	(J)
10.00	30.00	34.00	31.00	31.67	40.00	48.00	44.00	44.00	12.33	1,210	25.73
20.00	30.00	34.00	31.00	31.67	40.00	50.00	45.00	45.00	13.33	1,210	55.63
30.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	50.00	46.00	45.67	13.33	1,210	83.45
40.00	30.00	35.00	32.00	32.33	41.00	51.00	46.00	46.00	13.67	1,210	114.05
50.00	30.00	36.00	32.00	32.67	41.00	52.00	46.00	46.33	13.67	1,210	142.56
60.00	30.00	38.00	32.00	33.33	42.00	52.00	47.00	47.00	13.67	1,210	171.07
70.00	31.00	38.00	33.00	34.00	42.00	51.00	47.00	46.67	12.67	1,210	184.98
80.00	31.00	38.00	34.00	34.33	42.00	53.00	48.00	47.67	13.33	1,210	222.53
90.00	31.00	38.00	34.00	34.33	43.00	53.00	48.00	48.00	13.67	1,210	256.60
100.00	31.00	39.00	34.00	34.67	43.00	53.00	48.00	48.00	13.33	1,210	278.16
110.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	53.00	49.00	48.67	14.00	1,210	321.28
120.00	31.00	39.00	34.00	34.67	44.00	54.00	49.00	49.00	14.33	1,210	358.83
130.00	31.00	39.00	34.00	34.67	45.00	54.00	50.00	49.67	15.00	1,210	406.81
140.00	32.00	39.00	35.00	35.33	45.00	55.00	50.00	50.00	14.67	1,210	428.37
150.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	55.00	51.00	50.67	15.33	1,210	479.83
160.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	56.00	52.00	51.33	16.00	1,210	534.07
170.00	32.00	38.00	35.00	35.00	46.00	56.00	52.00	51.33	16.33	1,210	579.27
180.00	32.00	39.00	35.00	35.33	46.00	56.00	53.00	51.67	16.33	1,210	613.34
190.00	32.00	39.00	35.00	35.33	47.00	57.00	54.00	52.67	17.33	1,210	687.06
200.00	32.00	39.00	35.00	35.33	47.00	57.00	54.00	52.67	17.33	1,210	723.22
210.00	32.00	39.00	34.00	35.00	47.00	57.00	55.00	53.00	18.00	1,210	788.59
220.00	32.00	39.00	34.00	35.00	48.00	58.00	55.00	53.67	18.67	1,210	856.74
230.00	32.00	39.00	35.00	35.33	48.00	58.00	56.00	54.00	18.67	1,210	895.68
240.00	32.00	39.00	35.00	35.33	48.00	59.00	56.00	54.33	19.00	1,210	951.31
250.00	33.00	39.00	35.00	35.67	49.00	59.00	57.00	55.00	19.33	1,210	1008.33
260.00	33.00	39.00	36.00	36.00	49.00	60.00	57.00	55.33	19.33	1,210	1048.67
270.00	33.00	40.00	36.00	36.33	49.00	60.00	58.00	55.67	19.33	1,210	1089.00
280.00	33.00	40.00	36.00	36.33	48.00	62.00	58.00	56.00	19.67	1,210	1148.80
290.00	33.00	40.00	36.00	36.33	49.00	62.00	58.00	56.33	20.00	1,210	1210.00
300.00	34.00	40.00	36.00	36.67	50.00	63.00	59.00	57.33	20.67	1,210	1293.45
310.00	34.00	40.00	37.00	37.00	50.00	63.00	59.00	57.33	20.33	1,210	1315.01
320.00	34.00	40.00	37.00	37.00	50.00	63.00	59.00	57.33	20.33	1,210	1357.43
330.00	34.00	40.00	37.00	37.00	52.00	64.00	59.00	58.33	21.33	1,210	1468.69
340.00	34.00	41.00	38.00	37.67	52.00	65.00	60.00	59.00	21.33	1,210	1513.20

350.00	34.00	41.00	38.00	37.67	53.00	65.00	60.00	59.33	21.67	1,210	1582.04
360.00	34.00	41.00	38.00	37.67	53.00	67.00	61.00	60.33	22.67	1,210	1702.34
Jumlah rata-rata	32.00	38.64	34.72	35.12	46.28	56.97	62.00	52.06	16.94	1,210	719.34

5. Pengujian Daya Serap Air

$$S = \frac{M_b - M_k}{M_k} \cdot 100$$

$$S = \frac{1140 - 950}{950} \cdot 100$$

$$S = 20\%$$

Tabel 2.9 : Pengujian serapan air

Kode Sampel	M _k (gr)	M _b (gr)	S (%)
A	950	1140	20,00
B	900	1050	16,66
C	700	800	14,28




LAMPIRAN III

Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

		<p>Pengambilan bahan tanah liat</p>
		<p>Pengambilan bahan kotoran sapi kering</p>
		

Proses Pencampuran bahan batu bata dengan air sampai homogen

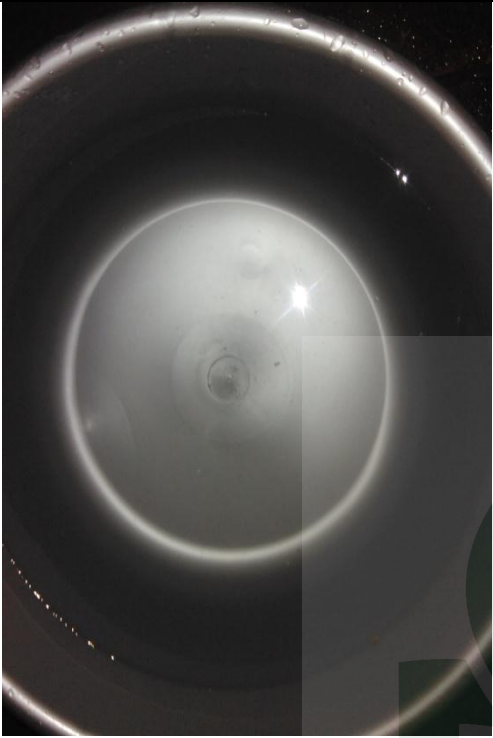

Proses pencetakan dan pengeringan



Proses pembakaran batu bata menggunakan tanur



Pengukuran Massa



Pengujian gaya tekan batu bata dengan 3 posisi menggunakan mesin uji kuat tekan





Proses pengujian daya serapan air selama 24 jam perendaman



Pembuatan box



Pengetesan lampu dan cara memasang alat pada batu bata







Pemasangan alat pada batu bata



Pengambilan data temperature batu bata



<p>Contoh sampel A</p> 	<p>Contoh sampel B</p> 
<p>Contoh sampel C</p> 	<p>Contoh sampel D</p> 



LAMPIRAN IV

Persuratan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SURAT KETERANGAN

NO. 915 A/Sj – IND.7.9/11/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK-SMAK Makassar selaku pembimbing menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SRI ASTUTI
NIM : 60400112009
ASAL : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR (UIN)
JUDUL TA : UJI KUALITAS BATU BATA DARI LIMBAH KOTORAN SAPI

Benar telah melaksanakan penelitian pada LABORATORIUM KIMIA ANALISIS TERPADU pada SMK-SMAK Makassar terhitung mulai tanggal 18-8-2016 sampai dengan tanggal 22-8-2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2016

Kepala SMK-SMAK MAKASSAR



M. Firdaus Abidin, M.Si

NIP. 19580615 198202 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL
LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN
Jl. Poros Malino KM.6 Bontomarannu, 92172 Gowa, Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN

No. 002/UN4.8.9.TS/PL.03/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Jurusan Teknik Jurusan Sipil Universitas Hasanuddin dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Astuti
Nim : 60400112009
Asal : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN)
Judul TA : Uji Kualitas Batu Bata Dari Limbah Kotoran Sapi.

Benar telah melaksanakan *Pengujian Kuat Tekan dengan 9 Jenis Benda Uji.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 31 Agustus 2016
Kepala Laboratorium
Sekretaris

Dr. Eng. Hj. Rita Irmawaty, ST, M.Eng
Nip. 197206192000122001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu penelitian	Tempat penelitian
1	Studi Literatur		
2	Persiapan alat dan bahan	3 Agustus 2016	Gowa
3	Pembuatan batu bata	4 Agustus 2016	Gowa
4	Pengeringan batu bata	4 – 17 Agustus 2016	Gowa
5	Pembakaran batu bata	18 – 22 Agustus 2016	Lab. Kimia analisis terpadu SMK-SMAK Makassar
6	Pendinginan batu bata	22 – 28 Agustus 2016	Jl. Pampang raya Makassar
7	Pengujian massa jenis	29 Agustus 2016	Jl. Pampang raya Makassar
8	Pengujian kuat tekan	30 Agustus 2016	Lab. Struktur dan Bahan Jurusan Sipil Fakultas Teknik Unhas
9	Pengujian kalor	31 Agustus – 3 September 2016	Jl. Pampang raya Makassar
10	Pengujian serapan air	4 September 2016	Jl. Pampang raya Makassar

RIWAYAT HIDUP



Sri Astuti. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, pada 3 September 1994 di Libureng Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Buah hati pasangan Alimin, B dan Hj. Nurlia. Riwayat pendidikan, penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 di SD Negeri 148 Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama dan tamat pada tahun 2009 di SMP Negeri 2 Lappariaja Kabupaten Bone. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas dan tamat pada tahun 2012 di SMA Negeri 22 Makassar. Pada tahun yang sama pula penulis masuk di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN Tulis), dengan mengambil Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama di kampus UIN Alauddin Makassar penulis aktif pada organisasi daerah Kepmi Bone DPC Bengo, Kepmi Bone Latenriruwa Kom. UIN Alauddin Makassar dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika.