

**ANALISIS POTENSI BAHAYA PADA BAGIAN BOILER PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MENGGUNAKAN *HIRARC*
DI PT. INDONESIA POWER KABUPATEN BARRU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
SUCI RAMADHANI
70200117100
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Ramadhani
NIM : 70200117100
Tempat/Tgl. Lahir : Palanro, 24 Desember 1999
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan *HIRARC* di PT.
Indonesia Power Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 8 Agustus 2022

Penyusun



Suci Ramadhani
NIM. 70200117100

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan HIRARC di PT. Indoneisa Power Kabupaten Barru” yang disusun oleh Suci Ramadhani, NIM: 70200117100, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 08 Agustus 2022 bertepatan dengan 10 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Kesehatan Masyarakat, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 08 Agustus 2022 M
10 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Yudi Adnan, S.Kep.M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syamsidar, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia. Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat doa dan dorongan dari orang-orang terdekat khususnya kedua orang tua tercinta, bapak Sukardi, S.E dan ibu Hj. Hasnah Sagena, A.Md.Keb atas kasih sayang yang begitu besar yang tak ternilai harganya baik dalam keadaan susah maupun senang senantiasa ada disamping penulis, dukungan tak kenal lelah serta memberikan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di bangku perkuliahan, serta saudara laki-laki yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Bapak Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang

senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yudhi Adnan, S.Kep., M.Kes selaku Penguji Kompetensi dan ibu Dr. Syamsidar, M.Ag selaku Penguji integrasi Keislaman yang senantiasa memberi masukan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak berbagi ilmu serta membantu selama proses perkuliahan dan staff jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi yang diperlukan sampai saat ini.
7. Manager PT. Indonesia Power Kab Barru, Supervisor Senior K3 dan Lingkungan, Supervisor Operasi Unit 1-2, Supervisor Pemeliharaan dan mesin, dan seluruh staff PT. Indonesia Power yang turut membantu penulis selama melakukan penelitian, terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberi kritik, saran, dan dukungan penuh dalam penulisan skripsi, khususnya sahabat saya R. Mutiah Adawiah, Asmaul Husna, Hermadani, Nurhafidah, Nurhani Latif, Andi Meriam dan Emi Ani. Teman-teman peminatan K3, dan Anthophilla 2017. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R A

Gowa, 8 Agustus 2022



Suci Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kecelakaan Kerja	14
B. Penyakit Akibat Kerja	15
C. Bahaya.....	16
D. Boiler.....	20
E. Tinjauan Umum <i>HIRARC</i>	31
F. Integrasi Islam	39
G. Kerangka Teori.....	44

H. Kerangka Konsep	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
2. Karakteristik Responden.....	53
3. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	75
1. Identifikasi Bahaya.....	77
2. Penilaian Risiko.....	85
3. Pengendalian Risiko.....	90
C. Keterbatasan Penelitian.....	97
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Implikasi.....	99
C. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 kajian Pustaka.....	11
Tabel 2.1 Kemungkinan (<i>Probability</i>).....	35
Tabel 2.2 Keparahan (<i>Severity</i>).....	36
Tabel 2.3 Tingkatan Risiko.....	37
Tabel 4.1 Usia Responden.....	53
Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Responden.....	53
Tabel 4.3 Masa Kerja Responden.....	54
Tabel 4.4 Hasil Identifikasi Bahaya.....	55
Tabel 4.5 Hasil Penilaian Risiko.....	60
Tabel 4.6 Hasil Pengendalian Risiko.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Matriks Penilaian Risiko.....	31
Gambar 4.1 PLTU Barru.....	49
Gambar 4.2 Denah Wilayah.....	51
Gambar 4.3 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 4.4 Diagram Klasifikasi Bahaya.....	58
Gambar 4.5 Diagram <i>Unsafe Condition & Unsafe Action</i>	58
Gambar 4.6 Diagram Jenis Potensi Bahaya.....	59
Gambar 4.7 Diagram tingkat <i>probability</i>	67
Gambar 4.8 Diagram tingkat <i>severity</i>	67
Gambar 4.9 Diagram Hasil Level Risiko.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 <i>Worksheet HIRARC</i>	
105	
LAMPIRAN 2 Lembar Kuesioner.....	
106	
LAMPIRAN 3 Master Tabel.....	109
LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara.....	
116	
LAMPIRAN 5 Izin Penelitian.....	117
LAMPIRAN 6 Layanan Etik.....	
118	
LAMPIRAN 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	119
LAMPIRAN 8 Dokumentasi.....	120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Suci Ramadhani

Nim : 70200117100

Judul : Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru

Setiap lingkungan tempat kerja mengandung potensi bahaya sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Lingkungan kerja di PLTU dianggap sebagai tempat kerja dengan tingkat risiko yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisis potensi bahaya pada bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah observasional dengan menggunakan *HIRARC* (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*). Populasi penelitian ini sebanyak 151 pekerja dengan sampel 30 pekerja yang bertugas yang ditarik berdasarkan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan yaitu matriks penilaian risiko tentang kriteria risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management / ERM*) dan *worksheet HIRARC*, digunakan untuk mendeskripsikan penilaian risiko keselamatan kerja dan alat pencatatan untuk menilai risiko bahaya.

Hasil penelitian yang didapat pada bagian boiler PLTU PT. Indonesia Power Kabupaten Barru yaitu terdapat sebanyak 26 potensi bahaya yaitu bahaya fisik 12 (46%) potensi bahaya, mekanik 9 (35%) potensi bahaya, kimia 1 (4%) potensi bahaya, dan ergonomi 4 (15%) potensi bahaya. Penilaian risiko rendah (*low risk*) sebanyak 19 (73%), Risiko sedang (*moderate risk*) sebanyak 4 (16%), dan Risiko tinggi (*high risk*) sebanyak 3 (11%). Pengendalian yang dilakukan berdasarkan *hierarchy of control* yaitu substitusi, eliminasi, rekayasa engineering, administratif dan APD.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan parameter dalam mempertimbangkan suatu bahaya yang dapat terjadi kapanpun dan di manapun agar tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan perusahaan. Selain itu juga diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat lebih berhati-hati dengan bahaya yang ada, entah bahaya tersebut masih berada pada kategori rendah, sedang ataupun tinggi.

Kata kunci: Potensi Bahaya, HIRARC, Boiler dan PLTU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Setiap tempat kerja selalu mempunyai risiko terjadinya kecelakaan. Besar kecilnya risiko yang terjadi tergantung dari jenis industri, teknologi serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan (Supriyadi & Ramdan, 2017). Akan tetapi jenis pekerjaan yang berbeda berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan. Kemajuan dalam proses industri, penggunaan listrik dan mesin, dan kontak dengan bahan kimia dan sejenisnya juga menyebabkan banyak kecelakaan bagi tenaga kerja (Mahboobi *et al.*, 2020)

Setiap lingkungan kerja mengandung potensi bahaya yang tinggi sehingga diperlukan suatu upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja (Supriyadi *et al.*, 2015). Menurut Harrianto (dalam Hutabarat, 2017) apabila tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat bahaya, kerusakan dan absen sakit tidak terhindarkan, mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktifitas berkurang bagi perusahaan.

Bahaya (*hazard*) ialah istilah untuk kondisi yang dapat menyebabkan cedera dalam kegiatan tertentu (Alhasadi, 2018). Bahaya merupakan suatu sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia, fisik ataupun mental (Tiara & Herry, 2020). Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja antara lain akibat sistem kerja atau proses kerja, *unsafe action* dan *unsafe condition*, penggunaan alat dan mesin, dll (Hutabarat, 2017). Di tempat umum banyak terdapat sumber bahaya seperti perkantoran, jalan raya, dll. Di tempat kerja pun banyak jenis bahaya seperti dipertambangan, pabrik kimia, kilang minyak dan lainnya (Ponda & Fatma, 2019).

Menurut data dari *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018 (dalam Darwis et al., 2020) secara global lebih dari 2,78 juta orang tewas setiap tahun akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja dan sebanyak lebih 1,8 juta kasus kematian di Asia terjadi setiap tahunnya. Sedangkan menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dalam Mudjimu et al., 2019) mencatat dalam tahun 2017, dilaporkan jumlah kecelakaan kerja menyentuh angka 123.041 kali kejadian, sedangkan selama tahun 2018 menyentuh 173.105 kasus.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan sebuah pembangkit yang menghasilkan energi listrik dari hasil konversi energi kinetik uap, menggunakan panas untuk mengubah air menjadi uap untuk berbagai aplikasi (Prasetya, 2016). Biasanya, rangkaian pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari komponen utama yaitu boiler, turbin, dan generator (Pamungkas & Irawan, 2020). Pembangkit listrik dapat dianggap sebagai tempat kerja dengan tingkat risiko yang tinggi, di mana prosedur kerja yang aman diperlukan, karena pekerja menghadapi risiko ini dan tergantung pada sifat tugas dan pekerjaan (Al Saffar & Ezzat, 2020)

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (dalam Ahmad et al., 2016) melaporkan bahwa lebih dari 2500 orang terbunuh setiap tahun di pembangkit energi terkait dengan kecelakaan parah. Angka ini tampaknya meningkat karena penggunaan energi terus meningkat setiap tahun. Antara 1969 dan 2000, ada 1870 kasus kecelakaan dengan 5 kematian.

Boiler atau ketel uap yakni sebuah mesin yang dioperasikan bertujuan merubah air hingga menciptakan uap. Air dipanaskan terlebih dahulu agar uap dapat dihasilkan. Uap inilah yang nantinya menghidupkan turbin lalu

menghasilkan energi listrik seperti prinsip operasi pembangkit listrik pada umumnya. Boiler memiliki tiga bagian utama yaitu bagian penyediaan air, bagian bahan bakar, dan bagian *Steam* (Busyairi *et al.*, 2017)

Penggunaan bejana tekan/boiler telah dimulai secara bergandengan tangan dengan revolusi industri dan kemakmuran sosial ekonomi, mengakibatkan peningkatan bahaya termasuk ledakan boiler/bejana tekan, kematian, cedera, kebakaran, kerusakan properti, kerugian komersial dan finansial (Paul *et al.*, 2020). Ledakan boiler dapat disebabkan oleh cacat divisi pengelasan, korosi, panas berlebih dan degradasi material. Jika boiler retak oleh tekanan internal, uap jenuh dan air menguap secara tiba-tiba. Pada saat itu, volume uap jenuh dan air meningkat hingga ribuan volume. Kegagalan boiler burner ini dapat menyebabkan bencana yang fatal (Kim, 2017).

Menurut data *National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors* (NBBPVI) (dalam Paul *et al.*, 2020), ledakan boiler bersejarah pernah terjadi di R. B. Grover pabrik sepatu di Brockton, Massachusetts, AS pada tahun 1905 begitu hebat sehingga tidak hanya menewaskan 58 orang dan melukai lebih dari 150 orang, tetapi juga serpihan boiler menghancurkan lantai dan meratakan bangunan kayu empat lantai dari pabrik sepatu Grover.

Menurut *Wisconsin Boilers Inspectors Association* (WBIA) (dalam Paul & Alam, 2018) dicatat bahwa lebih dari 76% kematian akibat ledakan boiler terjadi di 3 negara di Asia, yakni di India menduduki puncak daftar dengan 34% kematian global, diikuti oleh Bangladesh (21%) dan Pakistan (21%). Sebuah ledakan boiler tragis pernah terjadi di PLTU Unchahar 550 MW milik *National Thermal Power Company* (NTPC) di Rae Bareilly, Uttar Pradesh, India pada 1 November 2017. Ledakan tersebut menewaskan 32 orang dan melukai 97 orang secara kritis.

Menurut Fatoni (dalam Zeinda & Hidayat, 2016), di Indonesia tercatat ada beberapa kejadian mengenai kecelakaan kerja pada boiler, salah satunya kasus ledakan di usaha kecil, kematian 4 orang di pabrik biskuit di Belkalivac pada Mei 2001 dan 2 kematian di pabrik tahu di Taman, Sidoarjo pada tahun 2005 tepatnya di bulan Januari.

Menurut hasil penelitian dari Muhamad Rizal Jaelani (2019) yang berjudul Analisis Bahaya Dan Manajemen Risiko Keselamatan Kerja Area Boiler PLTU Pelabuhan Ratu (*Hazards Analysis and Working Safety Risk Management Boiler Steam Power Plant at Pelabuhan Ratu*), ada tiga faktor risiko yakni, kebisingan, terpeleset tumpahan oli yg disebabkan bocoran pipa *Steam*, & suhu ekstrim dampak kebocoran *Steam*/uap bertekanan (Jaelani, 2019).

Pada waktu yg sama, penelitian yang dikerjakan oleh Eliza Marceliana Zeinda dan Sho'im Hidayat dengan judul “*Risk Assessment* Kecelakaan Kerja Pada Pengoperasian Boiler Di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang”, mendapatkan 12 bahaya pada 9 area operasi boiler PT. Pembangkit listrik Indonesia untuk pembangkit listrik di Semarang. Ditemukan bahaya diantaranya kebisingan, cuaca panas, semburan api, tabrakan, kebocoran uap air, aliran listrik bertekanan tinggi, terkena pipa uap panas, tumpahan oli, tersentuh cairan natrium hidroksida dan terpeleset dan jatuh dari ketinggian (Zeinda & Hidayat, 2016).

Menurut Heinrich (dalam Sukmandari *et al.*, 2018), perilaku tidak aman pekerja atau *unsafe act* berperan sebesar 88% terhadap terjadinya kecelakaan, sedangkan kondisi mekanis atau fisik yang tidak aman berperan sebesar 10% dan hanya 2% kondisi yang tidak dapat dicegah terjadinya kecelakaan. Menurut Heinrich, perilaku tidak aman merupakan akar permasalahan kecelakaan yang terjadi dan harus dilakukan pengendalian terhadapnya.

Hasil dari data awal yang telah peneliti dapatkan pada bagian boiler PLTU PT. Indonesia Power Barru, terdapat potensi bahaya dan risiko yang tinggi seperti kebisingan yang melebihi nilai ambang batas 85 dB pada aktivitas pemeliharaan dan perbaikan komponen mesin boiler yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran, suhu ekstrim berpotensi menyebabkan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar peralatan yang panas, kualitas udara yang tidak baik akibat adanya debu halus maupun debu batubara yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, asma, hingga bronkitis, hingga bahaya mekanik seperti benda bergerak, terjatuh, dan terbang yang berpotensi menyebabkan cedera ringan hingga berat seperti tertimpa lifting material pada saat aktivitas pengangkatan/pemindahan, dll. Hasil data awal bersumber dari data dokumen *HIRARC* perusahaan yang telah didapatkan oleh peneliti.

Tercapainya produktivitas kerja yang optimal dilakukan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang paling mendasar adalah identifikasi terhadap bahaya kerja untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap bahaya tersebut serta dilakukan upaya pengendalian/kontrol bahaya. Upaya pengendalian bahaya penting dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya kelelahan, sakit, cedera, atau bahkan kecelakaan kerja, dimana kecelakaan kerja tersebut bisa berdampak fatal sampai menghilangkan nyawa pekerja. Oleh karena itu, penting sekali melakukan identifikasi potensi bahaya kerja agar dapat segera dilakukan upaya pengendaliannya (Sukmandari *et al.*, 2018).

Berdasarkan data yang didapatkan, maka peneliti akan mengangkat judul “Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten

Barru”. Adapun alasan pemilihan judul tersebut berdasarkan dari data awal yang telah peneliti dapatkan di mana boiler memiliki potensi bahaya dan faktor risiko dengan tingkatan level yang tinggi. Pemilihan lokasi karena lokasi penelitian terletak di tengah-tengah pemukiman warga, yang mana warga setempat berpeluang untuk terkena dampak negatif dari aktivitas kerja.

Untuk mengetahui tingkatan risiko bahayanya, maka peneliti menggunakan alat ukur *HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment Risk Control)* yang merupakan proses atau langkah dalam mengidentifikasi bahaya, apabila bahaya telah diketahui, maka selanjutnya dilakukan penilaian risiko untuk mengetahui tingkatan risiko sehingga dapat menghasilkan upaya pengendaliannya sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir. *HIRARC* juga merupakan metode yang telah digunakan oleh PT. Indonesia Power sebagai alat ukur dalam mengukur tingkatan bahaya yang ada.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada konteks yang telah dijelaskan di atas dengan menganalisis potensi bahaya pada bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menganalisis potensi bahaya pada bagian boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui identifikasi potensi bahaya pada bagian boiler PLTU di PT. Indonesia Power.

- a. Mengetahui penilaian risiko potensi bahaya pada bagian boiler PLTU di PT. Indonesia Power.
- b. Mengetahui pengendalian bahaya pada bagian boiler PLTU di PT. Indonesia Power.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk pihak industri untuk menanggulangi bahaya yang didapatkan dalam proses perbaikan pada bagian boiler PLTU di PT. Indonesia Power.

2. Manfaat bagi Institut

Sebagai salah satu wadah terciptanya hubungan antara perguruan tinggi dengan industri PLTU PT. Indonesia Power Kabupaten Barru, terutama dalam usaha menyesuaikan perkembangan yang terjadi di dunia industri dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan, sehingga dapat menerapkan teori-teori yang didapat, serta dapat membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam dunia industri.

3. Manfaat bagi peneliti

Mendapat pengalaman yang berharga serta dapat pengembangan menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang potensi bahaya dan upaya pengendaliannya dengan menggunakan metode *HIRARC*.

E. Definisi Operasional

1. Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya pada penelitian ini ialah mengidentifikasi situasi yang berpotensi mencederai/menyakiti pekerja, merusak barang, lingkungan kerja atau kombinasi berdasarkan hal-hal tersebut.
Kriteria Objektif:

Teridentifikasi : Bila ditemukan kejadian yang tidak diinginkan sehingga berpotensi menimbulkan KAK dan PAK.

Tidak teridentifikasi : Bila tidak ditemukan kejadian yang tidak diinginkan dan tidak berpotensi menimbulkan KAK dan PAK.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dalam penelitian ini ialah melakukan analisis dan perbandingan terhadap sumber bahaya tersebut dapat ditolerir atau tidak dengan menggunakan tabel AS/NZS 4360:2004 untuk menentukan nilai risiko dan bahaya berdasarkan *probability*, dan *severity*.

Kemungkinan (*Probability*)

Kemungkinan (*Probability*) dalam penelitian ini adalah kemungkinan terjadinya risiko yang menyertai suatu peristiwa selama proses kerja berlangsung.

Kriteria Objektif:

- I = Dipastikan akan sangat tidak mungkin terjadi
- II = Kemungkinan kecil dapat terjadi
- III = Kemungkinan antara terjadi dan tidak terjadi
- IV = Kemungkinan besar dapat terjadi
- V = Dipastikan akan sangat mungkin terjadi

a. Keparahan (*Severity*)

Keparahan (*Severity*) dalam penelitian ini adalah tingkat keparahan dari suatu kejadian yang terjadi karena adanya bahaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Kriteria dan skor penilaian dari faktor *severity*:

- 1 = Perawatan ringan (*first aid*) tanpa kehilangan jam kerja
- 2 = Perawatan ringan dengan kehilangan jam kerja.d. 5 orang
- 3 = Perawatan ringan dengan kehilangan jam kerja > 5 orang

atau perawatan di rumah s.d. 5 orang

4 = Perawatan di rumah dan medis > 5 orang

5 = Perawatan medis di RS > 5 orang, cacat atau meninggal dunia

b. Tingkat Risiko

Tingkat risiko dalam penelitian ini ialah besarnya level risiko yang didapatkan dari mengalikan antara nilai dari kemungkinan (*probability*), dan nilai dari keparahan (*severity*).

Kriteria Objektif:

Berdasarkan matriks penilaian risiko

1. Dikatakan rendah apabila terdapat nilai 1, 2, 3, 4
2. Dikatakan sedang apabila terdapat nilai 3, 5, 6, 8, 10
3. Dikatakan tinggi apabila terdapat nilai 4, 5, 8, 9, 12, 15
4. Dikatakan ekstrim apabila terdapat nilai 10, 15, 16, 20, 25

3. Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian pada penelitian ini ialah suatu aktivitas yg dilakukan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan, yang diawali tindakan eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan penggunaan APD yang sesuai potensi bahaya pada lokasi kerja guna memperkecil risiko bahaya.

Kriteria Objektif:

- a. Terkendali : Jika hirarki pengendalian dilakukan secara sistematis yang diawali dengan tindakan eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan penggunaan APD sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.

- b. Tidak terkendali : Jika tidak dilakukannya hirarki pengendalian sehingga kejadian yang tidak diinginkan akan terus meningkat dan membahayakan pekerja ataupun merugikan perusahaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

F. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian Sejenis berdasarkan judul penelitian

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Karakteristik		Metode	Hasil
				Subjek	Instrumen		
1	Desy Syfa Urrohmah dan Dyah Riandadari (2019)	Identifikasi bahaya dengan metode <i>hazard identifikasi risk assessment and risk control (HIRARC)</i> dalam upaya memperkecil risiko kecelakaan kerja di PT. Pal Indonesia	Mengetahui identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko dengan metode <i>Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)</i> di PT. Pal Indonesia	Pekerja pada Divisi Kapal niaga PT. Pal Indonesia (PERSERO)	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Kualitatif	Ada tiga jenis pekerjaan yang menjadi fokus penelitian yakni, sistem instalasi bahan bakar yang paling sering terjadi bahaya kebocoran tangki dan gas, sistem diesel generator yang paling sering terjadi bahaya listrik dan ceceran barang dan bahan bakar (<i>housekeeping</i>) dan sistem tambat kapal yang paling sering terjadi perkara <i>housekeeping</i> dan bahaya mekanik

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Karakteristik		Metode	Hasil
				Subjek	Instrumen		
2	Mario Kelvin, Budhi Purwoko, dan M. Khalid Syafrianto (2020)	Analisis potensi bahaya dan pengendalian risiko pertambangan batu pada tahap muat angkut dan dumping di PT. Sulenco Wibawa Perkasa Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat	Memperoleh gambaran mendalam tentang identifikasi bahaya kecelakaan kerja dengan menggunakan <i>HIRARC</i> di Unit Spinning di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang.	Pekerja pada Unit Spinning di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang	wawancara dan lembar observasi berupa check list	Deskriptif	Didapatkan sebesar 36 potensi bahaya yang mungkin terjadi. Adapun risiko bahaya yang masuk kategori ekstrim yakni terpapar atau masuknya debu ke dalam tubuh dan tertimbun longsor.
3	Supriyadi dan Fauzi Ramdan (2017)	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada divisi boiler menggunakan metode <i>Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)</i>	Mengetahui jenis bahaya, penilaian risiko berdasarkan asal bahaya dan penilaian risiko sesuai dengan jenis bahaya di divisi boiler	Pekerja divisi boiler	wawancara dan observasi	Kualitatif	Bahayanya berasal dari debu batu bara, semburan api, material panas, terjatuh, terjepit, suara bising, listrik tegangan tinggi, ledakan, kebakaran, terkena bahan kimia, uap panas, <i>Steam drum</i> yang bocor, dan terkena air panas.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Karakteristik		Metode	Hasil
				Subjek	Instrumen		
4	Eliza Mar- celiana Ze- inda dan Sho'im Hi- dayat (2016)	<i>Risk assessment</i> kecelakaan ker- ja pada pen- goperasian boiler di PT. Indonesia Pow- er Unit Pem- bangkitan se- marang	Tujuan penelitian adalah melakukan risk assessment ter- hadap kecelakaan kerja pada pen- goperasian boiler di PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang	Koordinator dan operator boiler	Observasi dan wa- wancara	Observa- serva- sional	Didapatkan 12 bahaya di 9 area pengoperasian PT. Indonesia Power unit pembangkitan se- marang. Bahaya di sekitar pengoperasian ialah suara bising, cuaca panas, semburan api, terbentur, terjepit, bocoran uap air, tersengat listrik, ber- sentuhan dengan pipa uap air yang panas, minyak tercecer, terke- na cairan naoh, terpele- set dan terjatuh dari ketinggian

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Karakteristik		Metode	Hasil
				Subjek	Instrumen		
5	Muhamad Rizal Jaelani (2020)	Analisis bahaya dan manajemen risiko keselamatan kerja area boiler PLTU pelabuhan ratu	mengembangkan strategi tindakan preventif dan korektif secara signifikan dan mengurangi risiko yang mengakibatkan kecelakaan kerja	Pekerja area boiler	Kuesioner, wawancara, dan survey lapangan	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Didapat lima kriteria risiko yang terdapat pada area boiler yakni, faktor fisik (35,61%), kimia (6,85%), biologis (6,76%), psikologi (23,66%), mekanis (27,12%). Bahaya yang mayoritas terjadi yakni kebisingan, cairan yang berceceran di lantai, dan suhu yang sangat tinggi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja (*accident*) ialah insiden atau musibah yang tidak diketahui kapan terjadi yang bisa menyebabkan kerugian terhadap manusia, proses kerja, lingkungan, hingga merusak properti yang ada di industri. Kecelakaan kerja terjadi karena dampak serangkaian insiden, dimana apabila salah satu bagian insiden tersebut dihilangkan maka insiden kecelakaan kerja tidak akan muncul (Martiwi *et al.*, 2017).

Menurut ILO (dalam Darwis *et al.*, 2020), data dari *International Labour Organization* (ILO) tahun 2018 mengungkapkan, secara global lebih dari 2,78 juta orang tewas setiap tahunnya karena dampak kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Kasus kematian setiap tahunnya terjadi lebih 1,8 juta akibat kerja di daerah asia dan pasifik. Bahkan 2 pertiga kasus kematian yang terjadi secara global berasal dari asia.

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dalam Mudjimu *et al.*, 2019) mencatat dalam tahun 2017, dilaporkan jumlah kecelakaan kerja menyentuh angka 123.041 kali kejadian, sedangkan selama tahun 2018 menyentuh 173.105 kasus.

Secara generik, penyebab kecelakaan kerja dibedakan menjadi 2 yakni, *unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* ialah perbuatan insan yg asas mematuhi asas keselamatan, contohnya tidak memakai tali pengaman ketika melakukan aktivitas pada ketinggian. Sedangkan *unsafe condition* merupakan situasi lingkungan lokasi kerja yang tidak aman, contohnya situasi lokasi kerja yang tidak bersih dan berantakan (Putra, 2017).

Dampak kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian dan kerusakan, kekacauan pada organisasi, keluhan, kelalaian dan kecacatan, dan kematian.

Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan apabila terjadi kecelakaan ditempat kerja yaitu penanggulangan kecelakaan kerja yang efisien dan memerlukan penanganan yang baik setiap pekerja ditempat kerja. Dampak kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian dan kerusakan, kekacauan pada organisasi, keluhan, dan kelalaian dan kecacatan, dan kematian. Tindakan pencegahan bias dilakukan apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja yaitu penanggulangan kecelakaan kerja yang efisien dan memerlukan penanganan yang baik setiap pekerja di tempat kerja.

B. Penyakit Akibat Kerja

Menurut Hebbie (dalam Triyono. *et al.*, 2014), penyakit Akibat Kerja (PAK) ialah masalah kesehatan fisik dan mental yang disebabkan atau diperburuk oleh aktivitas atau lingkungan kerja. Diketahui beberapa penyebab dan dampak PAK yang sering muncul di tempat kerja:

1. Kebisingan, dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran
2. Radiasi, bisa memberikan efek kelainan pada kulit dan darah
3. Suhu udara yang tinggi, bisa menimbulkan serangan panas ataupun hiperpireksia. Lain lagi dengan suhu udara yang lemah bisa menimbulkan rangsang dingin, kaki parit, dan hipotermia, dll.
4. Pencahayaan kurang baik bisa berujung pada kelelahan mata (Salawati, 2015).

Salah satu usaha yang mesti dilakukan untuk pengendalian PAK ialah deteksi dini, supaya perawatan dapat dijalankan secepat mungkin. Oleh itu, penyakit dapat sembuh tanpa menyebabkan kecacatan berkelanjutan. Ada 2 unsur sehingga penyakit mudah diatasi yakni:

1. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola bahan kimia penyebab penyakit.

2. Populasi berisiko biasanya dapat diakses dan dapat diperiksa dan diobati secara berkala (Triyono *et al.*, 2014).

C. Bahaya

1. Definisi

Menurut Ramli (dalam Puspita, 2019), *hazard* adalah semua yang berhubungan dengan keadaan atau sikap yang berpeluang menciptakan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Bahaya (*hazard*) ialah istilah untuk kondisi yang mungkin menyebabkan cedera dalam kegiatan tertentu (Alhasadi, 2018).

Bahaya merupakan suatu sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau kondisi kelainan fisik atau mental yang dikenal pasti disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan kegiatan kerja (Tiara & Herry, 2020).

2. Jenis jenis bahaya

a. Bahaya mekanik

Sumber dari bahaya mekanik ini adalah dari peralatan mekanis atau benda bergerak baik itu yang digerakkan secara manual maupun dengan alat penggerak. Alat gerak tersebut yaitu bubut, press, mesin gerinda, pengadul dll. Adapun benda itu mengandung beberapa bahaya yakni gerakan mengebor, memotong dan gerak lainnya. Gerakan mekanis tersebut bisa menimbulkan beberapa kerusakan maupun cedera yakni terjepit, tersayat terkelupas serta terpotong (Triyono *et al.*, 2014).

b. Bahaya listrik

Bahaya listrik yakni jenis bahaya yang tercipta oleh tekanan listrik yang dapat memunculkan berbagai bahaya, seperti kebakaran,

cuitan listrik, dan korsleting. kerugian sengatan listrik antara lain adalah:

- 1) Gagal jantung karena denyutan jantung melemah sehingga tidak sanggup mensirkulasikan darah dengan baik.
- 2) Sesak nafas karena kontraksi hebat yang dihadapi paru-paru.
- 3) Terbakar akibat efek panas dari listrik (Ismara & Prianto, 2016).

c. Bahaya kebakaran

Kebakaran adalah salah satu bencana yang bisa memunculkan kerugian yang besar. Kerugian dapat berupa materi seperti bangunan, kendaraan, rumah dan harta benda lainnya hingga dapat merenggut nyawa (Biantoro *et al.*, 2019).

d. Bahaya fisik

Menurut Santoso (dalam Rahmayanti & Artha, 2015), bahaya fisik ialah satu dari jenis bahaya (*hazard*) yang bertautan dengan kesehatan kerja seperti suara berisik, suhu sangat tinggi, radiasi ionisasi, radiasi non ionisasi, tekanan ekstrim, dan getaran yang semuanya merupakan tekanan fisik terhadap tubuh manusia.

1) Pencahayaan

Menurut Santoso (Rahmayanti & Artha, 2015), cahaya yang baik ialah satu dari segi terpenting yang memastikan kesehatan mata. Jika cahayanya kurang, maka otot mata harus berkontraksi sebisa mungkin untuk melihat objek atau sebaliknya. Kerusakan mata bisa terjadi jika selalu kasusnya selalu terjadi.

2) Getaran

Getaran adalah gerakan bolak-balik cepat, memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. kejadian tersebut

bisa berefek negatif terhadap semua atau anggota tubuh tertentu. Misalnya, munculnya kerusakan pada pembuluh darah dan sirkulasi di tangan (Hutabarat, 2017).

3) Radiasi

Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang, partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya dari sumber radiasi. beberapa asal radiasi yang ada di sekitar kehidupan seperti televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan, komputer, dan lain-lain. Radiasi memberikan pengaruh atau efek terhadap manusia seperti epilasi, eritema, luka bakar, dan penurunan jumlah sel darah, katarak hingga kanker (Redjeki, 2016).

e. Bahaya biologi

Merupakan potensi bahaya yang bersumber dari makhluk hidup (mikroorganisme) di lingkungan kerja yang dapat memberi gangguan kesehatan, misalnya: racun, bakteri (*anthrak*, *brucella*), jamur, virus (flu, hepatitis, HIV, SARS), B3 (Bahan Berbahaya Beracun), hewan berbahaya (ular, kalajengking, serangga, tikus, anjing, nyamuk), parasit, kuman, rodent (Ismara & Prianto, 2016).

f. Bahaya kimia

Bahan kimia mengandung banyak potensi bahaya yang sinkron dengan sifat dan kandungannya. Banyak kejadian kecelakaan karena bahaya kimiawi. Bahaya yang dapat dipicu oleh bahan-bahan kimia antara lain keracunan (*toxic*), iritasi, peledakan, polusi dan pencemaran lingkungan (Triyono *et al.*, 2014).

g. Bahaya ergonomi

Ergonomi ialah keilmuan dan pengaplikasiannya untuk desain kerja, keserasian manusia dan pekerjaannya, pencegahan kelelahan guna tercapainya pelaksanaan pekerjaan secara baik. Ketidaksesuaian desain tempat kerja dengan pekerja, seperti sikap kerja, ukuran alat, desain tempat, sistem kerja, dan gaya kerja, semuanya dapat menimbulkan risiko ergonomis (Ismara & Prianto, 2016).

3. Sumber Bahaya

Beberapa penyebab muncul bahaya menurut Ramli (dalam Ponda & Fatma, 2019):

a. Manusia

Manusia bisa menjadi sumber bahaya di tempat kerjanya Ketika mengerjakan tugasnya. Misalnya ketika sedang melakukan pengelasan, maka dalam proses pengelasan tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bahaya.

b. Peralatan

Peralatan kerja bisa menjadi sumber bahaya bagi pekerja seperti mesin, pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga dan lain sebagainya dapat menjadi manusia yang menggunakannya. Misalnya Ketika memfungsikan tangga yang sudah tidak layak atau jelek dapat menciptakan bahaya jatuh dari ketinggian.

c. Material

Material yang berupa hasil produksi mempunyai banyak jenis bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya material seperti bahan kimia mengandung bahaya seperti iritasi, keracunan, pencemaran lingkungan dan kebakaran.

d. Proses Kerja

Proses kerja menerapkan beberapa jenis proses yang bersifat fisik atau kimia. langkah produksi yang dikerjakan merupakan serangkaian proses majemuk yang lumayan sulit. Setiap langkah produksi bisa memunculkan dampak berbeda seperti paparan debu, asap, panas, bising dan lain sebagainya

e. Sistem dan Prosedur

Proses produksi yang dikerjakan melewati sebuah sistem dan prosedur operasi dan diperlukan berdasarkan jenis dan sifat kegiatan masing-masing. Sistem dan prosedur secara tidak langsung bersifat berbahaya, tetapi dapat mendorong munculnya beberapa jenis bahaya yang dominan

f. *Unsafe Action*

Unsafe action adalah tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin didasari oleh berbagai alasan

g. *Unsafe Condition*

Menurut, *Unsafe condition* adalah situasi yang tidak aman dari mesin, peralatan, pesawat, bahan, proses kerja, lingkungan dan tempat kerja serta sifat pekerjaan dan sistem kerja.

D. Boiler

1. Definisi

Boiler adalah alat yang memiliki bentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menciptakan uap. Uap didapat dari air yang dididihkan di bawah tekanan, lewat dari *low* lalu diedarkan keluar dari boiler untuk dipakai pada saat proses atau pemanasan aplikasi. Sumber panas untuk

boiler dapat berupa pembakaran bahan seperti kayu, biomassa, batubara, minyak atau gas alam (Islamabad, 2014).

Menurut Fauzy dan Rusdhianto (dalam Zeinda dan Hidayat, 2017), boiler yakni alat yang berguna untuk mendapatkan uap sebagai penggerak turbin. Air yang dipakai untuk bahan dasar pencipta uap harus air murni. Bahan bakar dan udara ialah asal tenaga yg dipakai buat membarui wujud menurut cair menjadi uap bertekanan tinggi.

2. Klasifikasi boiler

a. Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa

1) *Fire Tube Boiler*

Pipa api dipakai untuk menciptakan uap berkapasitas kecil berkisar 12 ton/jam dengan tekanan *Steam* kecil sampai sedang (s.d 18 kg/cm² = atau sekitar 250 psi). Ketel pipa api umumnya tersedia dalam kisaran 20 hingga 800 tenaga kuda boiler (BoHP) dan dalam tekanan hingga 10 bar (Sugiharto, 2016). Dibandingkan dengan ketel pipa air, kemungkinan terjadinya ledakan pada boiler ini lebih sedikit. Tetapi dalam kasus ledakan, risiko kerusakan sangat tinggi (Mallick, 2014).

2) *Water Tube Boiler*

Dalam ketel pipa air (*Water Tube Boiler*), pipa yang dialiri air umpan masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi kemudian dipanaskan sampai membentuk *Steam* pada daerah uap dalam drum. Ini ditetapkan jika uap yang dibutuhkan dan tekanan *Steam* sangat tinggi. Jenis ini biasanya mempunyai tekanan kerja diatas 18 kg/cm² atau sekitar 250 psi dan kapasitas diatas 12 ton/jam

(Sugiharto, 2016). Jenis sebagian besar digunakan dalam aplikasi pembangkit listrik yang membutuhkan:

- a) Keluaran uap tinggi (hingga 500 kg/dtk).
- b) Uap bertekanan tinggi (hingga 160 bar).
- c) Uap super panas (hingga 550 °C) (Islamabad, 2014).

Laju pembangkitan uap lebih cepat pada bagian ini. Peluang ledakan lebih banyak dibandingkan ketel pipa api. Tetapi risiko kerusakan dalam hal ini lebih kecil. Untuk mengurangi kehilangan tekanan di tabung air, tabung air disusun dalam jalur paralel (Mallick, 2014).

b. Berdasarkan bentuk dan posisi

- 1) Ketel pipa lurus (*straight tube*), susunan tabungnya lurus dan dihubungkan dengan dua header. Satu header sebagai *downcomer* dan *downtake*, yang menyuplai air hampir jenuh ke pipa. Header lainnya adalah riser yang menimbulkan sirkulasi alami dalam arah putaran jarum jam.
- 2) Ketel pipa bengkok (*bent tube*), tabung dengan mudah dapat diakses untuk inspeksi, pembersihan dan pemeliharaan. Juga, ketel pipa bengkok memiliki kapasitas pembangkit uap yang lebih tinggi (Mallick, 2014).

c. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan

Beberapa jenis bahan bakar dibakar di tungku boiler guna mendidihkan air yang setelahnya bakal menghasilkan uap. Bahan bakar berupa dalam bentuk padat, cair atau gas.

- 1) Padat berupa bahan bakar batubara (*Coal-fired Boiler*)

Tergantung pada sistem pembakaran, boiler berbahan bakar batubara diklasifikasikan sebagai hand-fired, grate-fired, stoker-fired, pulverised, FBC, dll. Jenisnya, batubara bubuk (PC), pembakaran unggun terfluidisasi atmosfer (AFBC) dan aliran terfluidisasi boiler bed combustion (CFBC) umumnya digunakan saat ini.

2) Cair yang berbahan bakar minyak (*Oil-fired Boiler*)

Sebagian besar boiler berbahan bakar minyak ini menggunakan minyak bumi alami seperti, diesel kecepatan tinggi atau *High Speed Diesel* (HSD), minyak diesel ringan atau *Low Diesel Oil* (LDO), minyak bahan bakar berat atau *Heavy Fuel Oil* (HFO), stok berat belerang rendah atau *Low Sulphur Heavy Stock* (LSHS) dan tungku minyak atau *Furnace Oil* (FO). Sistem penanganan bahan bakar ini cukup sederhana mulai dari, tangki penyimpanan bahan bakar minyak, pompa bahan bakar minyak, pemanas minyak, filter oli, katup trip oli dan katup kontrol tekanan oli.

3) Ketel berbahan bakar gas (*Gas-fired Boiler*)

Gas yang berbeda seperti gas minyak bumi, gas batubara, gas tanur sembur, gas oven kokas, dll. Gas ditembakkan ke tungku dengan kompor gas. Dengan mengontrol pasokan gas ke burner, beban pada boiler dapat disesuaikan (Mallick, 2014).

d. Berdasarkan tekanan operasi Boiler

1) *Subcritical boiler*

Dalam boiler subkritis, suhu fluida tetap konstan pada suhu saturasi sampai selesainya penguapan. Dalam pembangkit

listrik tenaga batu bara subkritis konvensional, air direbus di bawah parameter kritis untuk menghasilkan uap, perlu dipisahkan dari air dalam drum boiler sebelum dipanaskan dan disuplai ke turbin. Boiler yang dioperasikan di bawah tekanan kritis disebut sebagai ketel subkritis.

2) *Supercritical boiler*

Kecepatan air umpan dan uap lebih banyak di boiler bertekanan tinggi. Karena tinggi kecepatan air umpan dalam tabung, kemungkinan pembentukan kerak diminimalkan. Uap bertekanan tinggi dapat melakukan lebih banyak pekerjaan. Tetapi dalam boiler bertekanan tinggi, sirkulasi alami air dibatasi hingga tekanan kritis yaitu pada 221 bar. Titik ini disebut titik kritis. Pada titik kritis, cairan dan gas fase air hidup berdampingan. Tidak perlu memisahkan uap dari air dalam drum. Boiler yang dioperasikan di atas tekanan kritis disebut sebagai boiler superkritis (Mallick, 2014).

3. Sistem boiler

Sistem ketel uap/boiler terdiri dari:

a. *Feed water boiler* (Sistem air umpan)

Sistem air umpan menyediakan air awal buat ketel uap/ boiler secara otomatis sinkron menggunakan kebutuhan Steam. Berbagai alat-alat disiapkan buat keperluan pengisian air kedalam ketel uap/boiler antara lain pompa air, valve, pelampung otomatis, tangki penampung, deaerator, tangki softener, bak proses regenerasi, panel kontrol, manometer, thermometer.

b. Sistem uap (*Steam*)

Uap yang muncul akibat berubahnya fase air (cair) menjadi uap dengan cara pendidihan. Sistem *Steam* mengumpulkan dan mengontrol produksi *Steam* dalam ketel uap. *Steam header* yang dialiri oleh uap dan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Tekanan *Steam* diatur menggunakan *valve* dan dipantau dengan alat pemantau tekanan pada semua sistem.

c. Sistem Bahan bakar

Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk menyuplai bahan bakar boiler. Peralatan yang dipakai terserah pada aneka bahan bakar yang dibutuhkan boiler. Bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar cair yakni solar (Qamaruddin & Sikki, 2016).

4. Komponen Utama Boiler

Boiler memiliki beberapa komponen utama yang mendukung pengoperasian mesin. Berikut komponen-komponen boiler:

a. *Coal Feeder* (Pengumpan batubara)

Coal feeder adalah peralatan yang digunakan di industri penanganan batubara untuk mengontrol atau mengatur laju aliran boiler. Batu bara dari yang berasal *coal feeder* akan turun dan masuk ke *belt* untuk diteruskan ke *furnace* (ruang pembakaran). Sebelum beroperasi tentunya *Coal feeder* sudah di setting dengan kecepatan yang sudah ditentukan sesuai dengan jumlah batu bara yang dibutuhkan dengan output listrik yang dihasilkan (Ramadhani & Putra, 2022).

b. *Burner Furnace*

Furnace atau tungku pembakaran adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk pemanasan. Membakar batubara dan pasir sili-

ka serta digunakan juga *high speed diesel* agar batu bara lebih mudah terbakar.

c. *Steam Drum*

Steam Drum adalah salah satu komponen pada boiler pipa air yang berfungsi sebagai reservoir campuran air dan uap air, dan juga berfungsi untuk memisahkan uap air dengan air pada proses pembentukan uap *superheater*. Di dalam steam drum ini terjadi pemisahan air dan uap secara paksa. Air akan tetap berada di dalam steam drum dan terjadi pemanasan kembali hingga menjadi *saturated steam* (Destry Nadia Putri, Ayu Yuliani, Fatria, Jaksen M. Amin, 2022)

5. Fungsi Pemasangan dan komponen pendukung

Boiler dilengkapi dengan pemasangan (*mounting*) yang penting untuk memastikan keamanan bersama dengan komponen yang digunakan untuk meningkatkan operasi. Pemasangan boiler (*boiler mounting*) adalah satu set perangkat keselamatan yang dipasang untuk pengoperasian boiler yang aman. Berbagai pemasangan adalah:

- a. Katup Pengaman (*Safety Valves*), digunakan untuk memungkinkan kelebihan uap di dalam boiler keluar ke atmosfer sehingga: mempertahankan tekanan normal di dalam boiler.
- b. Indikator Ketinggian Air (*Water Level Indicators*), digunakan untuk menentukan level air di dalam shell boiler. Umumnya tanda merah ditunjukkan di atas mana tingkat air yang aman diamati.
- c. Pengukur tekanan (*Pressure Gauge*), mencatat tekanan uap yang dihasilkan dalam boiler.
- d. *Steker Fusible*, digunakan untuk memastikan bahwa peralatan tidak terpengaruh jika ketinggian air di shell boiler turun secara signifikan

di bawah tanda merah. Ini dipasang pada batas air terendah yang diizinkan.

- e. Penghenti Katup (*Stop Valve*), digunakan untuk mengatur aliran uap dari boiler ke pipa uap atau ke mesin.
- f. Katup Pemeriksa Umpan (*Feed Check Valve*), digunakan dalam boiler untuk memungkinkan air umpan masuk ke boiler dan untuk mencegah aliran balik dari air jika terjadi kegagalan pompa umpan.
- g. *Chick Blow-off*, digunakan untuk mengalirkan air dari boiler secara berkala untuk membuang lumpur dan kerak, untuk mengosongkannya untuk pembersihan internal, dan untuk menurunkan level air jika terlalu tinggi.
- h. Lubang manusia (*Manhole*), digunakan sebagai pintu untuk masuk ke boiler jika ada kebutuhan pekerjaan perbaikan atau untuk boiler menyala.

Macam-macam aksesorisnya adalah:

- a. Pemanas Udara Preheater (*Air Preheater*), adalah perangkat pemulihan limbah yang dipasang untuk mengekstrak panas dari gas buang dan menggunakannya untuk meningkatkan suhu gas yang dipasok ke tungku.
- b. Ekonom (*Economiser*), digunakan untuk memulihkan panas dari gas buang dan menggunakannya untuk meningkatkan suhu umpan air ke boiler yang pada akhirnya mengurangi konsumsi bahan bakar.
- c. *Superheater*, Ini digunakan untuk meningkatkan suhu uap yang dihasilkan oleh boiler di atas saturasi suhu pada tekanan konstan.
- d. Pompa Umpan (*Feed Pump*), adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan air umpan ke boiler sehingga bisa masuk ke

boiler melawan tekanan tinggi di dalam boiler (Agarwal & Suhane, 2017).

6. Permasalahan Boiler

Dalam buku *Practical Boiler, Operation engineering and Power Plant Third Edition* (Mallick, 2014), terdapat beberapa permasalahan boiler pada umumnya yakni:

1. Kebocoran Tabung Boiler

Kebocoran dapat dideteksi dengan tanda seperti kehilangan air, kebisingan di boiler atau gangguan dalam kimia air boiler, dll. Kebocoran tabung dapat diakibatkan oleh:

a. Penskalaan

Penskalaan api unggun terjadi karena pengendapan produk pembakaran di permukaan luar tabung. Bentuk pengendapan ini keras pada permukaan tabung. Tabung gagal karena bahan tabung yang terlalu panas

b. Erosi

Erosi adalah fenomena mekanis dan terjadi karena proses seperti gesekan, benturan, turbulensi, dll. Karena partikel pembakaran abrasif, tabung terkikis dan ketebalannya berkurang yang akhirnya menyebabkan kegagalan tabung.

c. Korosi

Kerak dapat terbentuk di sisi api dan sisi air tabung. Korosi juga terjadi di kedua sisi api dan sisi air tabung. Korosi membuat bahan tabung tipis dan mungkin gagal. Kegagalan lapisan pelindung menyebabkan pitting tabung.

2. Kegagalan Sistem Bantu Boiler

Kegagalan peralatan bantu boiler dapat menyebabkan penghentian boiler. Sistem bantu adalah sebagai berikut:

a. *Fan* ID, FD dan PA

Fan ID, FD dan PA merupakan kipas untuk memasok udara segar, mengevakuasi gas buang, dan untuk menyampaikan bahan bakar, dll. Pada kipas ini, masalah berikut biasanya dialami:

- 1) Kegagalan bantalan
- 2) Kehausan impeller dan poros
- 3) Temperatur bantalan yang tinggi karena pelumasan yang tidak memadai dan penyumbatan pada pendinginan bantalan sistem, dll
- 4) Kegagalan kopling

b. Pompa umpan Boiler

Pompa umpan boiler adalah pompa bertekanan tinggi bertingkat. Biasanya, ada lebih dari satu pompa umpan untuk setiap boiler. Jadi, pompa umpan siaga dapat digunakan operasi segera jika ada masalah. Masalah berikut biasanya diamati dalam pompa umpan:

- 1) Tersedak saringan hisap
- 2) Kebocoran dari kelenjar
- 3) Kegagalan bantalan
- 4) Kegagalan kopling (Mallick, 2014).

7. Pemeliharaan Boiler

Ada beberapa jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan tergantung pada kekritisannya pada mesin, di antaranya:

a. *Preventive Maintenance*

Pada jenis pemeliharaan ini disusun jadwal perawatan untuk setiap peralatan. Jadwal ini mungkin berbasis waktu (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan) atau berbasis jam kerja mesin (1000 jam, 5000 jam, dll.). Perawatan yang diperlukan seperti pemeriksaan, inspeksi, pelumasan, penggantian bantalan, penggantian oli, dll. dilakukan sesuai jadwal. Beberapa istilah yang digunakan dalam pemeliharaan preventif.

1) Jadwal pemeliharaan:

Frekuensi perawatan peralatan ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

- a) Usia peralatan
- b) Kekritisan peralatan
- c) Riwayat kegagalan masa lalu

2) Daftar Periksa (*Checklist*)

Dalam daftar periksa ini, daftar pekerjaan yang harus dilakukan selama jadwal yang berbeda dijelaskan. Pekerjaan yang akan dilakukan selama pemeliharaan bulanan, tidak sama dengan pemeliharaan tahunan. Pekerjaan yang akan dilakukan diputuskan berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya.

3) Jadwal pelumasan:

Untuk setiap peralatan bergerak, bagian yang bergerak harus dilumasi untuk meminimalkan keausan. Jadi, setiap tanaman harus memiliki jadwal pelumasan yang dirancang dengan baik.

b. *Predictive Maintenance*

Pemeliharaannya adalah tidak berdasarkan waktu tetapi berdasarkan kondisi peralatan yang sebenarnya dalam kasus ini. Jadi,

pemeliharaan biaya dapat dioptimalkan dengan menggunakan suku cadang peralatan secara optimal.

Manfaat Pemeliharaan Prediktif:

- 1) Ini mengurangi suku cadang dan persediaan.
- 2) Peralatan digunakan secara optimal.
- 3) Ini mengurangi perbaikan yang tidak perlu.
- 4) Ini menghilangkan kegagalan peralatan bencana.
- 5) Mengurangi downtime yang mahal (Mallick, 2014).

E. Tinjauan umum HIRARC

HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) merupakan rangkaian atau tahapan dalam mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan terjadi pada kegiatan-kegiatan pada kawasan kerja, juga dilakukan upaya dalam menanggulangi serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di area kerja. Selain itu proses ini juga dilakukan untuk memperkecil terjadi kecelakaan saat bekerja dan merupakan pemeliharaan kegiatan sehingga proses yang terjadi lebih aman (Supriyadi & Ramdan, 2017).

Berdasarkan ISO 45001:2018 (dalam (Tiara & Herry, 2020), *HIRARC* ialah penyusunan *HIRARC* adalah syarat wajib yang harus ada pada organisasi atau perusahaan. Adapun *HIRARC* terbagi atas tiga macam yakni tahap identifikasi bahaya, penilaian risiko serta pengendalian resiko.

Tujuan *HIRARC* adalah menghindari terjadinya kecelakaan dengan cara mengambil langkah yang cocok pada karyawan, lingkungan, mesin serta peralatan, supaya karyawan memiliki rencana terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja dapat terjamin (Purwanggono et al., 2020). Adapun di bawah ini langkah-langkah penyusunan *HIRARC* yakni:

1. Mengelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya
2. Melakukan identifikasi bahaya
3. Melakukan penilaian risiko (analisis serta hitung kemungkinan bahaya dan tingkat keparahan yang diakibatkan)
4. Tentukan apakah risiko masih batas wajar, dan terapkan pengukuran tingkat bahaya jika dibutuhkan (Afandi et al., 2015).

Dalam metode *HIRARC* terdapat 3 langkah dalam penentuan upaya pengendalian untuk mewujudkan lingkungan kerja yang ten tram yaitu mengidentifikasi bahayanya, menilai resiko bahaya serta yang terakhir yakni upaya mengendalikan resiko tersebut.

1. Identifikasi bahaya (*Hazard Identification*)

Identifikasi bahaya yakni permulaan untuk meningkatkan manajemen risiko K3. Identifikasi yang dilakukan merupakan usaha teratur buat memahami deteksi bahaya pada kegiatan perusahaan. Identifikasi bahaya ialah dasar dari rencana pencegahan kecelakaan atau pengendalian risiko. Jika tidak mengetahui bahayanya, resiko tak bisa diketahui sehingga usaha pencegahan dan pengendalian resiko tidak bisa dilakukan (Purwanggono et al., 2020). Adapun tujuan dilakukannya identifikasi bahaya adalah:

- a. Mengawasi risiko bahaya yang tidak banyak diketahui atau bahaya yang tidak dapat diabaikan di tempat kerja, bahkan jika terjadi musibah
- b. Menentukan bentuk pengendalian bahaya dan mengurangi risiko musibah
- c. Rujukan untuk memilih APD (Alat Pelindung Diri) dan langkah awal pengajuan ke manajemen

- d. Dapat mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas

Identifikasi bahaya dikerjakan di semua kegiatan pekerjaan di tempat kerja meliputi:

- a. Kegiatan sering dan tidak sering di tempat kerja.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan yang terlibat dalam penempatan kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu.
- c. Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya.
- d. Bahaya diluar area kerja bisa mengancam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di tempat kerja. (Wahyudi, 2019).

1. Penilaian resiko (*Risk Rating*)

Menurut Ramli (dalam Riandadari, 2019) *risk rating* yakni untuk menetapkan besarnya suatu risiko dengan meninjau kemungkinan terjadinya dan besarnya akibat yang muncul. Nilai resiko dapat dihitung dengan mengetahui dua komponen utama yaitu *probability* (kemungkinan) dan *severity* (tingkat keparahan). Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tingkatan risiko yang dilihat dari *probability* atau kemungkinan terjadinya bahaya dan *severity* atau tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan.

Menurut *Standard Australia License* (dalam Wijaya *et al.*, 2015) *probability* adalah kemungkinan terjadinya bahaya/kecelakaan, sedangkan *severity* adalah dampak besar akibat bahaya. Peringkat risiko dihitung dengan menggunakan nilai probabilitas dan keparahan. Peringkat risiko adalah angka yang menunjukkan apakah suatu risiko berada pada level rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Hal ini

dilakukan untuk mengklasifikasikan risiko saat ini dan pekerjaan dari level terendah ke level terbesar setelah mengevaluasi tingkat risiko pekerjaan.

Nilai rating diperoleh dari Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 11.E/012/IP /2015 tentang kriteria risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*) PT PLN (Persero). Skala penilaian risiko dan keterangannya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3:

Tabel 2.1 Kriteria dan Nilai *Probability*

Kategori		Deskripsi	Frekuensi	Kemungkinan
E = V	Sangat Besar	Dipastikan akan sangat mungkin terjadi	Lebih besar dari 20 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan	Di atas 80% S.d. 100%
D = IV	Besar	Kemungkinan besar dapat terjadi	Antara 15 sampai dengan 20 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan	Di atas 60% S.d. 80%
C = III	Sedang	Kemungkinan terjadi/tidak terjadi	Antara 10 sampai dengan 15 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan	Di atas 40% S.d. 60%
B = II	Kecil	Kemungkinan kecil dapat terjadi	Antara 5 sampai dengan 10 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan	Di atas 20% S.d. 40%
A = I	Sangat Kecil	Dipastikan akan sangat tidak mungkin terjadi	Antara 1 sampai dengan 5 kali kejadian selama masa umur ekonomis peralatan	0 s.d. 20%

Tabel 2.2 Kriteria dan Nilai *Severity*

Peringkat Keparahan		Deskripsi
1	Tidak Signifikan	Pertolongan ringan tanpa menyita waktu dari pekerjaan.
2	Minor	Pertolongan ringan dengan menyita waktu kerja s.d. 5 orang
3	Medium	Pertolongan ringan dan menyita waktu kerja > 5 orang atau rehat di rumah s.d. 5 orang

4	Signifikan	Rehat di rumah > 5 orang atau pertolongan medis di RS s.d. 5 orang
5	Malapetaka	Pertolongan medis di RS > 5 orang atau berujung cacat hingga meninggal dunia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERINGKAT KEMUNGKINAN	Sangat Besar	E=V	Moderat (1,V=5)	Moderat (2,V=10)	Tinggi (3,V=15)	Ekstrem (4,V=20)	Ekstrem (5,V=25)
	Besar	D=IV	Rendah (1,IV=4)	Moderat (2,IV=8)	Tinggi (3,IV=12)	Ekstrem (4,IV=16)	Ekstrem (5,4=20)
	Sedang	C=III	Rendah (1,III=3)	Moderat (2,III=6)	Tinggi (3,III=9)	Tinggi (4,III=12)	Ekstrem (5,III=15)
	Kecil	B=II	Rendah (1,II=2)	Rendah (2,II=4)	Moderat (3,II=6)	Tinggi (4,II=8)	Ekstrem (5,II=10)
	Sangat Kecil	A=I	Rendah (1,I=1)	Rendah (2,I=2)	Moderat (3,I=3)	Tinggi (4,I=4)	Tinggi (5,I=5)
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Malapetaka
			PERINGKAT DAMPAK				

→ Risk Tolerance

Gambar 2.1 Matrix Risk Rating

Table 2.3 Tingkatan Risiko

Tingkat Risiko	Nilai Risiko	Deskripsi
Exktrem (E)	10, 15, 16, 20, 25	Risiko yang menimbulkan bencana, menghentikan bisnis perusahaan dan menimbulkan kematian manusia.
Tinggi (T)	4, 5, 8, 9, 12, 15	Risiko yang menimbulkan kegagalan pencapaian kinerja, merusak reputasi, mengancam keselamatan manusia, kerusakan lingkungan dan keamanan perusahaan.
Moderat (M)	3,5,6,8,10	Risiko yang hanya menimbulkan kerusakan aset tanpa menggagalkan kinerja keuangan perusahaan, menimbulkan luka ringan pada manusia.
Rendah (R)	1,2,3,4	Risiko yang pengaruh kecil pada perusahaan

2. Pengendalian risiko (*Risk Control*)

Pengendalian risiko adalah strategi untuk menghadapi bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. Potensi bahaya ini dapat dikelola dengan terlebih dahulu menetapkan skala prioritas, yang kemudian dapat digunakan untuk memandu pemilihan tindakan pengendalian risiko (Wijaya et al., 2015).

Menurut Tarwaka (dalam Ramadhan, 2017). Pendekatan Hirarki Pengendalian dapat digunakan untuk mengendalikan risiko. Hirarki pengendalian risiko adalah proses langkah demi langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi risiko. Ini terdiri dari beberapa tingkatan.

a. Eliminasi

Eliminasi yakni tahapan utama dalam hirarki pengendalian yang boleh dilakukan dalam upaya mencegah atau menghilangkan bahaya. Langkah eliminasi dilakukan dengan upaya memberhentikan mesin/alat atau sumber yang bisa memunculkan bahaya atau menghilangkan langsung sumber bahaya (Ramadhan, 2017).

b. Substitusi

Substitusi adalah tahap menggantikan sumber berbahaya dengan minim berbahaya. Gagasan di balik pengendalian ini adalah untuk mengganti asal risiko dengan metode atau peralatan yang lebih baik atau berisiko lebih kecil. Langkah ini merupakan pilihan kedua dalam hirarki yang dapat dipilih apabila tindakan eliminasi tidak cukup efektif dilakukan (Ramadhan, 2017).

c. *Engineering*

Rekayasa adalah metode untuk mengurangi risiko dengan mendesain ulang area kerja, peralatan, mesin, atau pengerjaan di industri agar lebih terjamin (Ramadhan, 2017).

d. *Warning system*

Pengendalian bahaya dikerjakan dengan memasang perhatian, instruksi, rambu, dan label yang mengingatkan individu akan bahaya yang ada. Sangat penting bagi setiap orang untuk memahami dan memperhatikan tanda-tanda peringatan di tempat aktivitas, jadi pekerja dapat menebak segala ancaman yang mungkin mempengaruhi mereka. Sistem alarm, detektor, asap, dan tanda peringatan adalah contoh aplikasi industri untuk bentuk kontrol ini (Supriyadi & Ramdan, 2017).

e. *Administrative Control*

Mengontrol bahaya melibatkan perubahan cara pekerja berinteraksi dengan lingkungan mereka, seperti melalui rotasi pekerjaan, pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP), shift kerja, dan tata letak alat (Supriyadi & Ramdan, 2017).

f. *Penggunaan APD*

Meskipun Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperhitungkan guna dipakai jika ada kontrol teknologi dan administratif, kemungkinan terjadinya kecelakaan tetap cukup tinggi. APD merupakan alat pembatas manusia dengan bahaya agar tidak berkontak langsung (Supriyadi & Ramdan, 2017).

Tindakan pengendalian dapat digunakan secara kombinasi untuk memaksimalkan perlindungan, misalnya pengelas menggunakan respirator di area yang sirkulasi udaranya sudah baik.

F. *Integrasi KeIslaman Mengenai Bahaya*

Islam adalah agama yang sangat mementingkan perlindungan bagi pemeluknya. Dalam Al-Qur'an dan hadits, Allah melarang manusia menyebabkan kerusakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, bertindak tidak aman dan tidak sehat di tempat kerja yang dapat menyebabkan seseorang tertimpa musibah seperti terjadinya kecelakaan kerja (Ismi, 2014).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun 64: Ayat 11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

"Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Melihat firman Allah berdasarkan Tafsir Al-Madinah, bahwa Allah SWT menentramkan hati hamba-hamba-Nya yang tertimpa musibah. Segala cobaan yang menimpa seorang hamba, sesungguhnya merupakan ketetapan Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengakui keesaan-Nya, maka Allah akan memberi petunjuk bagi hatinya untuk memenuhi rukun-rukun keimanan dan berserah diri dan menerima

ketetapan Allah. Allah maha melihat segala kebaikan atau keburukan yang kalian perbuat, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.

Berdasarkan uraian dalam tafsir di atas, bahwa apabila seseorang tertimpa musibah pada saat melakukan pekerjaan, ternyata hal tersebut tak lain karena perbuatan sendiri yang tidak menghiraukan tentang bahaya apa saja yang akan terjadi setelahnya.

Islam menganjurkan umatnya untuk tetap bersabar apabila tertimpa musibah atau ujian agar senantiasa mengingat Allah SWT, seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Terjemahan:

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)."

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab bahwa sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah, berkata, "Diri kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Untuk-Nya kami persembahkan puji syukur atas segala karunia dan kami harus bersabar jika mendapatkan ujian atau diberi pahala dan balasan."

Berdasarkan uraian dalam tafsir di atas, bahwa dunia adalah milik Allah sehingga manusia tidak bisa menuntut apapun ke Allah karena apapun yang terjadi terhadap diri sendiri adalah tidak lain karena perbuatan diri sendiri. Maka dari itu, alangkah baiknya manusia memperhatikan setiap aktivitasnya seperti pekerjaannya dan selalu mementingkan bekerja secara aman agar dapat terhindar dari mara bahaya.

Bekerja dalam ajaran Islam adalah manifestasi dari iman. Bekerja adalah sebagai bagian dari ibadah. Dalam bekerja setiap manusia dianjurkan untuk memiliki etika pada saat bekerja pun, Al-Quran senantiasa menganjurkan kita semua untuk selalu berperilaku baik, memiliki aturan dalam segala hal (Ismi, 2014).

Jadi etika kerja dalam Islam merupakan suatu sikap yang harus dimiliki saat bekerja yang mana didasari oleh ajaran Islam, sehingga dari situlah didapat suatu pegangan yang dilandasi oleh hukum Islam untuk menjalankan aktivitas bekerja. Seperti yang terdapat dalam (QS. At-Taubah 9: Ayat 105), Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Melihat risalah Allah SWT berdasarkan Tafsir as-Sa'di, Allah SWT berfirman, "Dan katakanlah", kepada orang-orang munafik itu, "bekerjalah kamu", dengan pekerjaan yang menurutmu sesuai, teruskan kebatilanmu, jangan mengira bahwa amalanmu itu akan samar atas Allah, "maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Yakni, pekerjaanmu pasti akan terlihat dan terbukti. "Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan," yang baik maupun yang buruk.

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Demikian pula, Islam memerintahkan kita untuk melakukan tugas kita sebaik mungkin, mengutamakan keselamatan dan kesehatan. hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah/2:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Melihat risalah Tuhan berdasarkan Tafsir Al-Misbah, bahwa Allah SWT tidak menghendaki datangnya malapetaka di dunia. Adapun semua yang telah Allah SWT ciptakan dipercayakan kepada umatnya untuk digunakan seefisien mungkin. Dan manusia sebagai makhluk dengan akal dan kemampuan yang diberikan kepada semua makhluk hidup ciptaannya. Maka alangkah baiknya manusia tidak melakukan kerusakan dan tidak menyakiti atau mencelakai dirinya sendiri ataupun orang lain dengan tindakan mereka (perilaku tidak aman), yang dapat mengancam keselamatannya sendiri ataupun orang lain.

Sesama umat manusia sangat dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menyampaikan sesuatu yang baik, dan mencegah keburukan bahkan dengan hanya melakukan hal-hal kecil yang berarti, seperti dalam HR. Bukhari no. 3461, dari Abdullah Bin Amru, Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda :


بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Terjemahan:

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”.

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau. Setiap orang yang mendengar suatu perkara dari Rasulullah bersegera untuk menyampaikannya, meskipun hanya sedikit. Dari hadits inilah juga dapat diambil kesimpulan bahwa menyampaikan kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan walau hanya sedikit, akan mendatangkan manfaat. Jadi, sesama pekerja, ataupun pemilik perusahaan sepatutnya saling mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja agar dapat mencegah dan meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja.


G. Kerangka teori

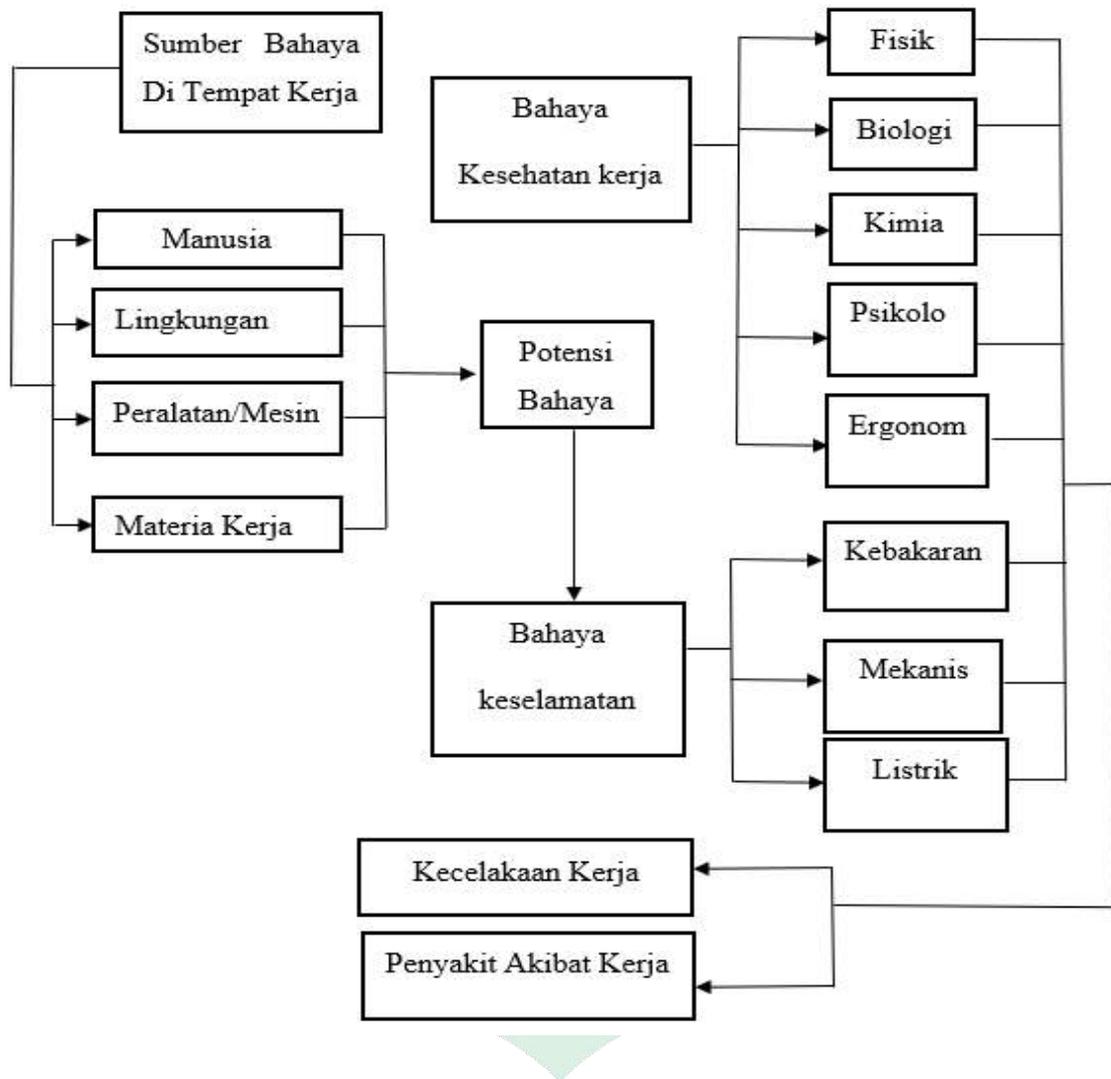

Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Heinrich (Manuele, 2011), OHSAS 18001(Muniz, 2012), Ramli (Ponda & Fatma, 2019)

H. Kerangka konsep

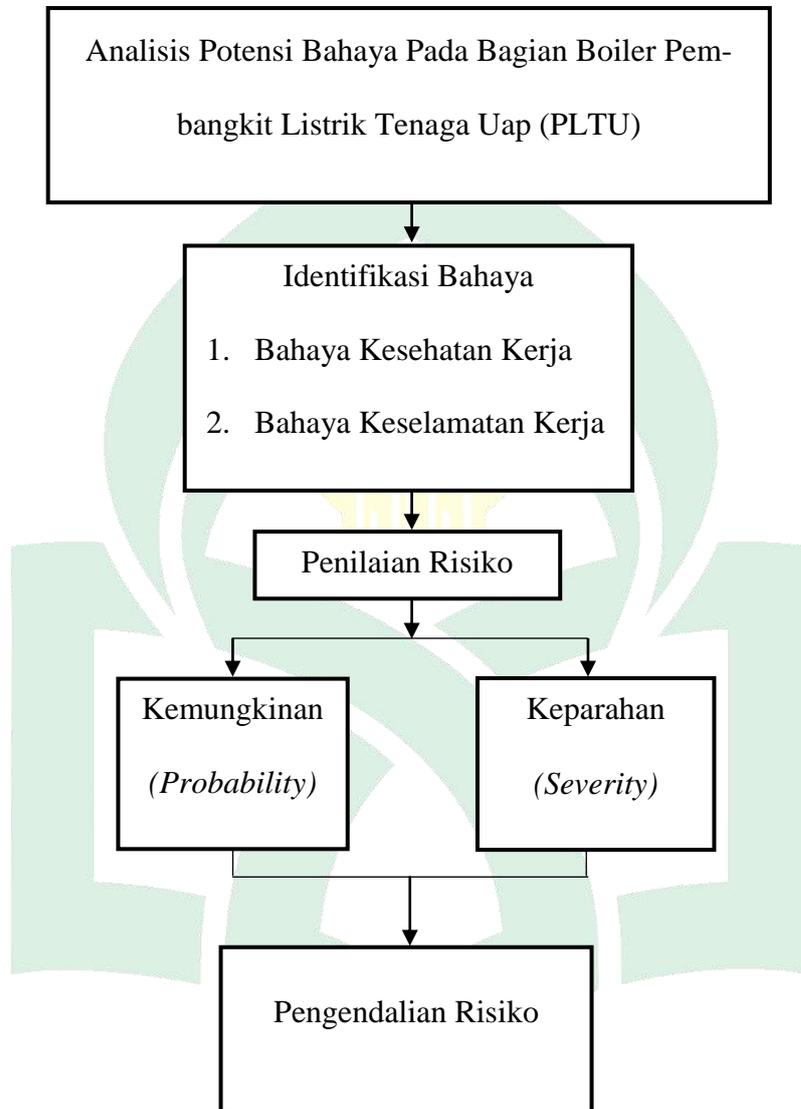

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah observasional dengan menggunakan *HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control)*.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada bagian boiler PT. Indonesia Power, di Desa Lampoko Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Periode penelitian ini terhitung dari bulan Februari – Maret 2022

C. Populasi dan sampel

1. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja PT. Indonesia Power yang berjumlah 151 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah tenaga kerja berjumlah 30 orang yang bertugas. Penarikan sampel berdasarkan teknik Non probability Sampling dengan cara *purposive sampling* atau sampel secara sengaja dimana penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu.

Pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi yaitu petugas yang berada pada wilayah kerja boiler yang berjumlah 30, kemudian bersedia dijadikan informan. Sedangkan kriteria eksklusi

adalah karyawan/staff ataupun tamu yang tidak berkepentingan dalam aktivitas kerja.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi sistematis, serta penyebaran kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar kerja *HIRARC* yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis.

2. Data sekunder

Pengambilan data sekunder tidak secara langsung didapati di lapangan tetapi diberikan kepada pengumpul data, layaknya kejelasan jumlah pegawai, kejelasan sumber bahaya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, analisis risiko kerja di bagian boiler yaitu menggunakan matriks penilaian risiko yang mengacu pada Edaran Direksi Nomor: 11.E/012/IP/2015 tentang kriteria risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management / ERM*) dan *worksheet HIRARC*, yang digunakan untuk mendeskripsikan penilaian risiko keselamatan kerja dan alat pencatatan yang digunakan untuk menilai risiko dan kamera sebagai instrumen dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil yang bermakna dan representasi data kesimpulan yang baik maka perlu dilakukan pengolahan data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*. Yaitu pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk meminimalisir kesalahan pada pengumpulan data.
 - b. *Scoring*. Yaitu Pemberian penilaian pada potensi bahaya yang telah diidentifikasi dari *probability* dan *severity*.
 - c. *Calculating*. Yaitu menghitung atau mengkalkulasi nilai risiko dengan mengalikan *probability* dan *severity*.
 - d. *Classifying*. Yaitu mengklasifikasikan hasil perkalian ke dalam 4 level yaitu ekstrem (E), tinggi (T), moderat (M), dan rendah (R).
2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode *HIRARC* untuk mencari tingkat prioritas bahaya pada suatu lingkungan kerja (*potensial hazard*) dengan perwujudan matriks (*risk assessment*) dan menghasilkan upaya *controlling*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Perusahaan



Gambar 4.1 PLTU PT. Indonesia Power

Indonesia Power merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada tanggal 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Kegiatan utama bisnis Perusahaan saat ini yakni focus sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia. Selain mengelola Unit Pembangkit, Indonesia Power memiliki 5 Anak Perusahaan, 2 Pe-

rusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), 1 Perusahaan Asosiasi, 3 Cucu Perusahaan (Afiliasi dari Anak Perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses Bisnis Perusahaan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang terletak di Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

PLTU Kabupaten Barru, yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar, memiliki daya dengan kapasitas 2x50 mega watt. Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini menyuplai listrik di sejumlah wilayah di Sulawesi selatan.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi

Menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan.


1) Misi

Menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan.

c. Kompetensi Inti


Operasi pemeliharaan pembangkit dan pengembangan pembangkit

d. Denah Wilayah

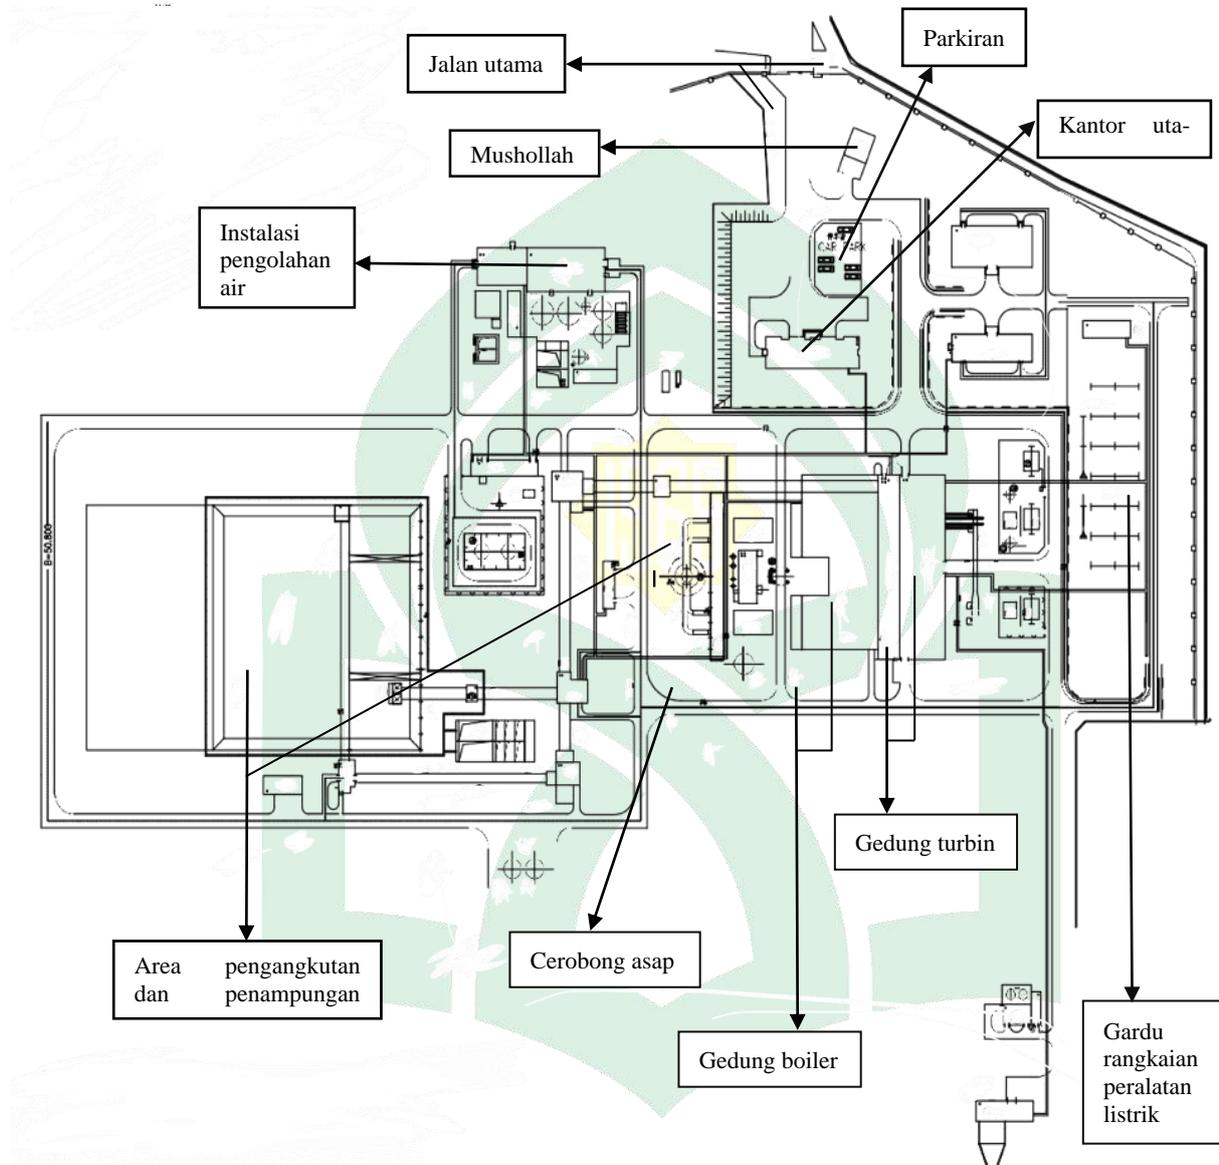

Gambar 4.2 Denah wilayah PLTU PT. Indonesia Power Kabupaten Barru

e. Struktur Organisasi

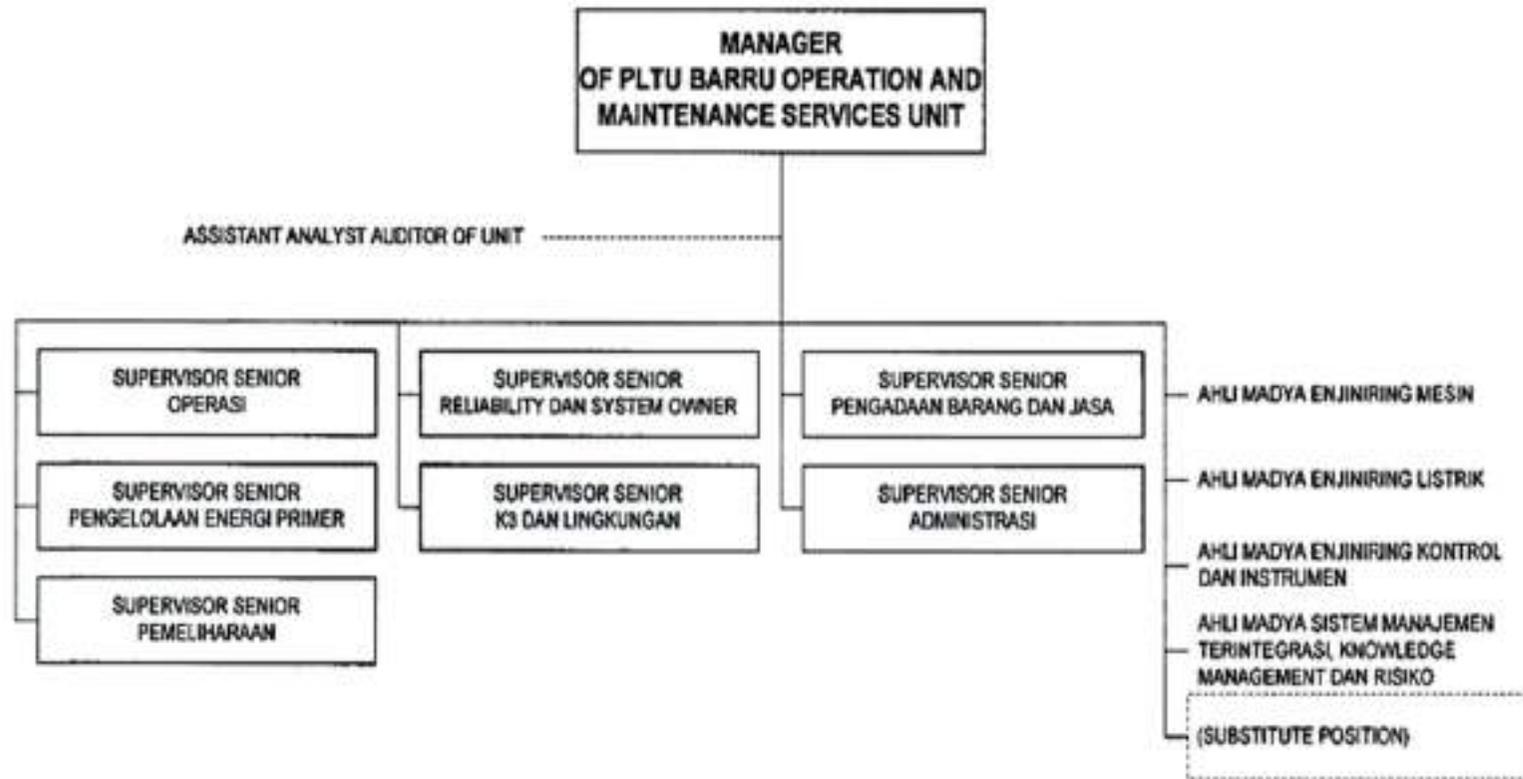

Gambar 4.3 Struktur organisasi PLTU

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi: usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

a. Usia

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
23-28 tahun	14	47%
29-35 tahun	13	43%
36-41 tahun	2	7%
42-47 tahun	1	3%
Total	30	100%

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.1 distribusi responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 23-28 tahun yaitu sebanyak 14 orang (47%), berusia 29-35 tahun yaitu sebanyak 13 orang (43%), berusia 36-41 tahun yaitu berjumlah 2 orang (7%), dan berusia 42-47 tahun yaitu berjumlah 1 orang (3%).

b. Pendidikan Terakhir

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMK	13	44
SMA	5	17
D3	10	33
D4	1	3
S1	1	3
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.2 distribusi frekuensi pendidikan terakhir responden di atas menunjukkan bahwa sebanyak 13 (44%) responden

merupakan tamatan pendidikan SMK, sebanyak 5 (17%) responden merupakan tamatan Pendidikan SMA, sebanyak 10 (33%) responden menempuh jenjang pendidikan D3, sedikitnya 1 (3%) responden besar menempuh jenjang pendidikan D4, dan sedikitnya 1 (3%) responden menempuh jenjang Pendidikan S1.

c. Masa Kerja

Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1-5	14	47
6-10	16	53
Total	30	100

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi karakteristik masa kerja responden di atas, menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagian besar telah bekerja di PT. Indonesia Power selama 1-5 tahun sebanyak 14 (47%) responden, dan sebanyak 16 (53%) responden memiliki masa kerja selama 6-10 tahun.

3. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Bahaya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa aktivitas yang memiliki potensi bahaya yang disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini:


Tabel 4.4 Identifikasi Potensi Bahaya dengan Metode *HIRARC* (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*)

No	Lokasi	Aktivitas	Potensi Bahaya	Efek Bahaya	Jenis Bahaya	
					<i>unsafe con&act</i>	lingkungan kerja
1	Mesin Pengumpan Batubara (<i>Coal Feeder</i>)	Memastikan bahwa tidak ada aktivitas lain (<i>maintenance</i>) area mesin, memastikan <i>supply power</i> menyala, <i>manual sealing air valve</i> dalam kondisi menyala, memastikan pengoperasian mesin berjalan dengan lancar dan pengis-	Terpapar debu batubara	Gangguan pernafasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	<i>Unsafe condition & action</i>	Fisik
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	<i>Unsafe condition & action</i>	Fisik
			Kebakaran area mesin apabila terjadi <i>dust explosion</i> atau ledakan debu batubara	Cedera ringan hingga sedang (kulit melepuh) dan dapat menyebabkan mesin rusak	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
			Terkena benda bergerak	Cedera ringan hingga sedang	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot karena berdiri lama	<i>Unsafe action</i>	Ergonomi
			Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin	Cedera ringan hingga sedang seperti pegal-pegal	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik

		ian <i>log sheet</i> mesin	Suhu panas 60°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terkena peralatan panas	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			jatuh dari ketinggian 12 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
2	Mesin Tungku Pembakaran (<i>Burner Furnace</i>)	Pemeriksaan dan pembersihan mesin, pengecekan saklar dan peredam pada dinding tungku	Suhu panas 850-900°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			Terpapar debu batubara	Gangguan pernafasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	<i>Unsafe condition & action</i>	Fisik
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			Terpele-set/tejatuh/terjepit peralatan	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan	<i>Unsafe condition & action</i>	Mekanik
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot karena berdiri lama	<i>Unsafe action</i>	Ergonomi
3	<i>Mesin Fan (PAF, SAF, HPFF, IDF dan CDAF</i>	Pemeriksaan dan pengecekan mesin, saklar, alat peredam, pengisian oli mesin, dan pengisian <i>log sheet</i> mesin	Sengatan listrik akibat kabel power yang terkelupas	Luka bakar, hingga dapat menyebabkan kejang-kejang ketika tersengat	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			Terpapar debu batubara	Gangguan pernafasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	<i>Unsafe condition</i>	Fisik

			Terpeleset/terjatuh	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal akibat terpeleset ceceran oli ketika menambahkan oli pada <i>fan</i> dan ketika baut peralatan kurang rapat	<i>Unsafe condition & action</i>	Mekanik
			Suhu panas 46-86°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terkena peralatan panas	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot karena berdiri lama	<i>Unsafe action</i>	
			Terpapar oli/pelumas peralatan	Mengganggu pernapasan, mengiritasi kulit, dan pencemaran lingkungan	<i>Unsafe condition</i>	Kimia
4	Mesin <i>Steam Drum</i>	Pemantauan level air didih dan pelepasan uap melalui <i>valve steam release</i>	Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	<i>Unsafe condition & action</i>	Fisik
			Jatuh dari ketinggian 18 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
			Suhu panas 312°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terkena peralatan panas	<i>Unsafe condition</i>	Fisik
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot karena berdiri lama	<i>Unsafe action</i>	Ergonomi
			Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin	Cedera ringan hingga sedang seperti pegal-pegal	<i>Unsafe condition</i>	Mekanik
			Terkena uap panas 312°C	Dapat menyebabkan ISPA dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan titik didih dengan suhu tinggi	<i>Unsafe condition</i>	Fisik


Berdasarkan pada hasil tabel identifikasi bahaya di atas, didapatkan hasil klasifikasi yang merupakan sumber bahaya, sumber bahaya berdasarkan lokasi dan jenis potensi bahaya yang berada pada unit boiler PLTU PT. Indonesia Power yang disajikan pada gambar diagram 4.4, 4.5 dan 4.6 di bawah ini.

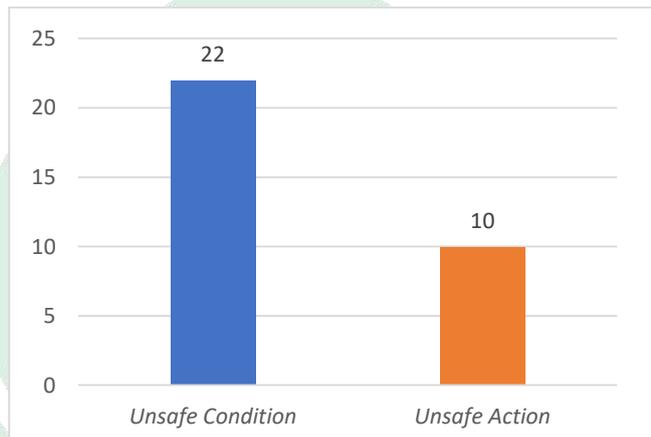

Gambar 4.4 Diagram Klasifikasi Sumber Bahaya

Sumber: Data primer 2022


Berdasarkan pada gambar 4.4 diagram di atas, menunjukkan bahwa banyaknya potensi bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* adalah 22 potensi bahaya (69%) dan bahaya yang bersumber dari *unsafe action* adalah 10 potensi bahaya (31%).

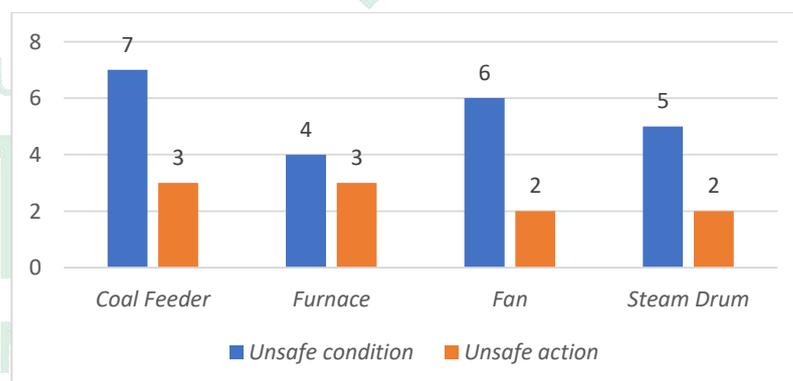

Gambar 4.5 Diagram *Unsafe Condition* & *Unsafe Action* Pada Bagian Boiler PLTU PT. Indonesia Power

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan pada gambar 4.5 diagram di atas, menunjukkan bahwa pada hasil identifikasi bahaya pada bagian boiler yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara *unsafe condition* dan *unsafe action*. Banyaknya jumlah yang teridentifikasi didominasi oleh *unsafe condition* yaitu sebanyak 22 sumber yang menyebabkan munculnya bahaya, sedangkan *unsafe action* 10 yang menyebabkan munculnya bahaya. Total keseluruhan bahaya adalah 32 sumber potensi bahaya.

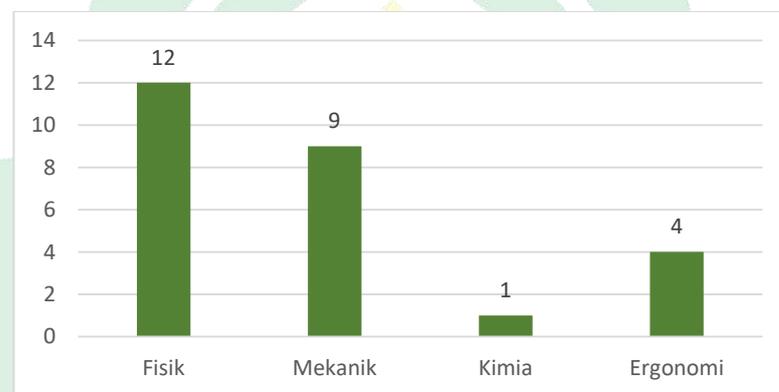

Gambar 4.6 Diagram Jenis Potensi Bahaya Pada Identifikasi Bahaya

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan pada gambar 4.6 diagram di atas, menunjukkan bahwa banyaknya bahaya fisik yang teridentifikasi sebanyak 12 potensi bahaya (46%), potensi bahaya mekanik sebanyak 9 potensi bahaya (35%), potensi bahaya kimia sebanyak 1 (4%) potensi bahaya, dan bahaya ergonomi sebanyak 4 (15%) potensi bahaya.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan dari hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan penilaian risiko berdasarkan perhitungan *probability* dan *severity*, guna mendapatkan hasil *rating* dan *level matrix* yang disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini:

Tabel 4.5 Penilaian Risiko pada Bagian Boiler PLTU PT. Indonesia Power dengan Metode *HIRARC* (*Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control*)

No	Lokasi	Aktivitas	Potensi Bahaya	Efek Bahaya	Risk Assessment			
					Probability	Severity	Rating	Level Matrix
1	Mesin Pengumpan Batubara (<i>Coal Feeder</i>)	Memastikan bahwa tidak ada aktivitas lain (<i>maintenance</i>) area mesin, memastikan <i>supply power</i> menyala, <i>manual sealing air valve</i> dalam kondisi menyala, memastikan pengoperasian	Terpapar debu batubara	Gangguan pernapasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	3 (Sedang)	1 (Tidak signifikan)	3 (Rendah)	R
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	3 (Sedang)	1 (Tidak signifikan)	3 (Rendah)	R
			Kebakaran area mesin apabila terjadi <i>dust explosion</i> atau ledakan debu batubara	Cedera ringan hingga sedang (kulit melepuh) dan dapat menyebabkan mesin rusak	1 (Sangat Kecil)	4 (Signifikan)	4 (Tinggi)	T
			Terkena benda bergerak	Cedera ringan hingga sedang	1 (Sangat Kecil)	1 (Tidak signifikan)	1 (Rendah)	R


		mesin berjalan dengan lancar dan pengisian <i>log sheet</i> mesin	<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot dan berdiri lama	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
			Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
			Suhu panas 60°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas	2 (Kecil)	2 (<i>Minor</i>)	4 (Rendah)	R
			Jatuh dari ketinggian ±12 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1 (Sangat Kecil)	5 (Mala-petaka)	5 (Tinggi)	T
2	Mesin Tungku Pembakaran (<i>Burner Furnace</i>)	Pemeriksaan dan pembersihan mesin, pengecekan saklar dan peredam pada dinding tungku	Suhu panas 850-900°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas	3 (Sedang)	2 (<i>Minor</i>)	6 (<i>Moderat</i>)	M
			Terpapar debu batubara	Gangguan pernapasan	3	1	3	R

				san/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	(Sedang)	(Tidak signifikan)	(Rendah)	
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	3 (Sedang)	1 (Tidak signifikan)	3 (Rendah)	R
			Terpeleset/tejatuh/terjepit peralatan	Cedera ringan hingga sedang seperti pegal-pegal	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot dan berdiri lama	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
3	<i>Mesin Fan (PAF, SAF, HPFF, IDF dan CDAF</i>	Pemeriksaan dan pengecekan mesin, saklar, alat peredam, pengisian oli mesin, dan pengisian <i>log sheet</i> mesin	Sengatan listrik akibat kabel power yang terkelupas	Luka bakar, hingga dapat menyebabkan kejang-kejang	2 (Kecil)	3 (<i>Medium</i>)	6 (<i>Moderat</i>)	M
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran	3 (Sedang)	1 (Tidak signifikan)	3 (Rendah)	R
			Terpapar debu batubara	Gangguan pernapasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R

			Terpeleset/terjatuh ketika menambahkan oli dan ketika baut peralatan kurang rapat	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal akibat terpeleset ceceran oli	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
			Suhu panas 46-86°C	<i>Heat stress</i> , dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas	3 (Sedang)	2 (Minor)	6 (Moderat)	M
			<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot dan berdiri lama	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
			Terpapar oli/pelumas peralatan	Mengganggu pernapasan, mengiritasi kulit, dan pencemaran lingkungan	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
4	Pen-goperasian <i>Steam Drum</i>	Pemantauan level air didih dan pelepasan uap melalui <i>valve steam release</i>	Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran karena adanya kebisingan yang terus-menerus dari aktifitas mesin dan pelepasan uap	2 (Kecil)	2 (Minor)	4 (Rendah)	R

		Terjatuh dari ketinggian ±18 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1 (Sangat Kecil)	5 (Mala-petaka)	5 (Tinggi)	T
		Suhu panas 312°C	Dehidrasi dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas	2 (Kecil)	2 (Minor)	4 (Rendah)	R
		<i>Manual handling</i>	Dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot dan berdiri lama	2 (Kecil)	1 (Tidak signifikan)	2 (Rendah)	R
		Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin	Cedera ringan hingga sedang seperti pegal-pegal	1 (Sangat Kecil)	1 (Tidak signifikan)	1 (Rendah)	R
		Terkena uap panas 312°C	Dapat menyebabkan ISPA dan kulit melepuh karena adanya titik didih dengan suhu tinggi	2 (Kecil)	3 (Medium)	6 (Moderat)	M


Berdasarkan pada hasil tabel penilaian risiko di atas, didapatkan hasil tingkatan *probability* atau kemungkinan terjadi dan tinngkatan *severity* atau dampak dari risiko bahaya yang disajikan pada gambar 4.7 dan 4.8 di bawah ini:

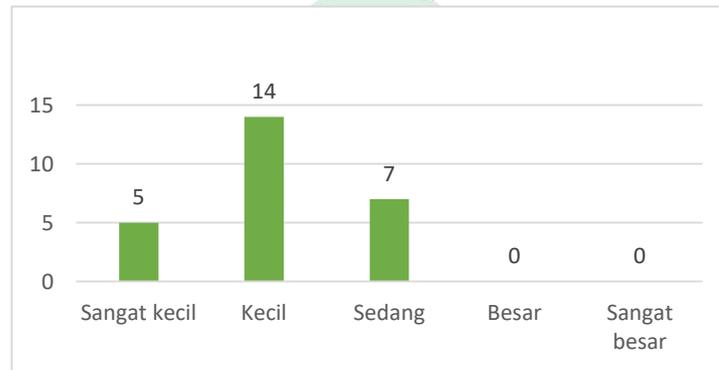

Gambar 4.7 Diagram tingkat *probability* risiko bahaya

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan pada hasil gambar 4.7 diagram diatas, diketahui bahwa pada tingkat probability/kemungkinan terjadi risiko bahaya pada bagian boiler didominasi oleh kategori kecil (kemungkinan kecil terjadi) dengan jumlah 14 potensi bahaya (54%). Potensi bahaya dengan kategori sedang (kemungkinan terjadi) sebanyak 7 potensi risiko bahaya (27%) dan kategori sangat kecil (dipastikan tidak mungkin terjadi) sebanyak 5 potensi risiko bahaya (19%).

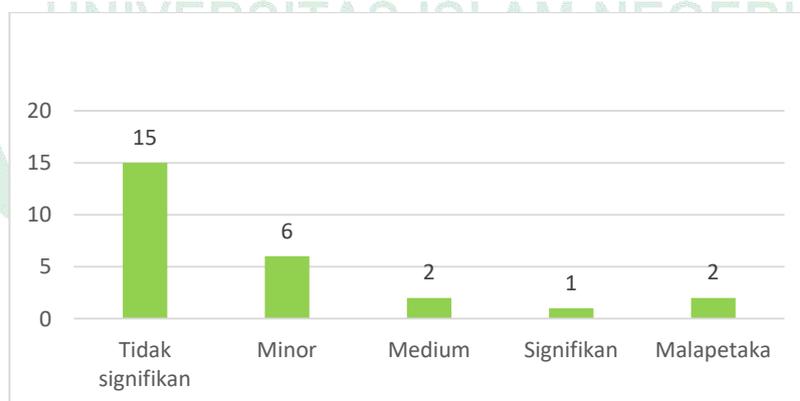


Gambar 4.8 Diagram tingkat *severity* risiko bahaya

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan pada hasil gambar 4.8 diagram diatas, diketahui bahwa pada tingkat *severity*/dampak risiko bahaya pada bagian boiler didominasi oleh kategori tidak signifikan dengan 15 potensi risiko bahaya (57%), kategori *minor* dengan 6 potensi risiko bahaya (23%), kategori medium dan malapetaka masing-masing dengan 2 potensi risiko bahaya (8%), dan kategori signifikan dengan 1 potensi risiko bahaya (4%).

Berdasarkan pada hasil tabel penilaian risiko, didapatkan hasil *level matrix* atau tingkatan risiko berdasarkan perhitungan tingkat *probability* dan tingkat *severity* pada unit boiler PLTU PT. Indonesia Power yang disajikan pada gambar diagram 4.9 di bawah ini:

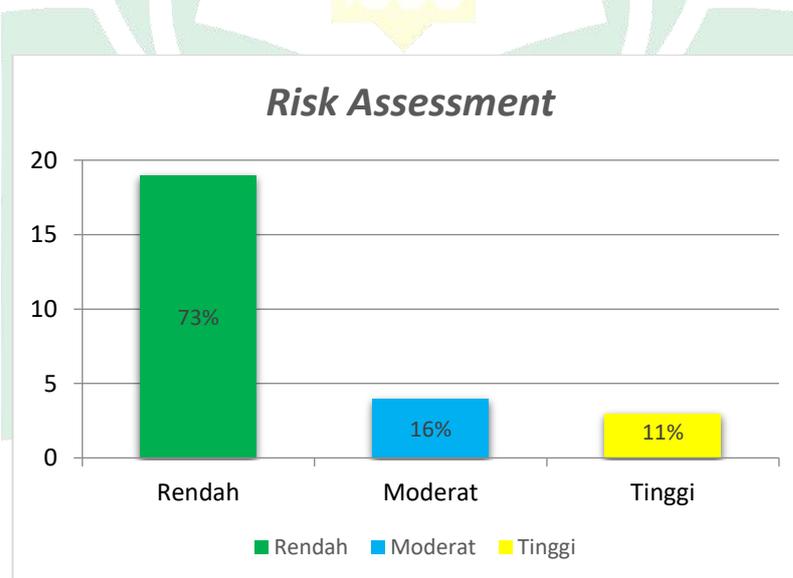

Gambar 4.9 Diagram Hasil Level Risiko Dengan *HIRARC*

Sumber: Data primer 2022

Berdasarkan pada hasil gambar 4.9 diagram diatas, diketahui nilai risiko dan persentase risiko dari seluruh potensi bahaya yaitu, risiko rendah (*low risk*) sebanyak 19 (73%) jenis bahaya yaitu kebisingan, terpapar debu batubara, terpeleset/terjatuh, suhu panas, *manual handling* dan terpapar oli mesin. Risiko sedang (*moderate risk*) sebanyak 4 (16%) jenis bahaya yaitu terkena uap panas 310-312°C, suhu panas 310-900°C dan kebakaran. Risiko

tinggi (*high risk*) sebanyak 3 (11%) jenis bahaya yaitu jatuh dari ketinggian dan kebakaran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Pengendalian

Berdasarkan dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan upaya pengendalian guna meminimalisir terjadinya bahaya yang dapat menyebabkan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang disajikan pada tabel identifikasi di bawah ini:

Tabel 4.6 Pengendalian Bahaya pada Bagian Boiler PLTU PT. Indonesia Power dengan Metode *HIRARC*

No	Lokasi	Aktivitas	Potensi Bahaya	Efek Bahaya	Level Matrix	Pengendalian
1	Mesin Pengumpan Batubara (<i>Coal Feeder</i>)	Memastikan bahwa tidak ada aktivitas lain (<i>maintenance</i>) area mesin, memastikan <i>supply power</i> menyala, <i>manual sealing air valve</i> dalam kondisi menyala, memastikan pengoperasian mesin berjalan dengan lancar dan pengisian <i>log sheet</i> mesin	Terpapar debu batubara	Gangguan pernapasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	R	Penggunaan <i>dust suppression</i> , <i>dust collector</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan serta APD berupa masker dan kacamata
			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran karena adanya kebisingan yang terus-menerus	R	Pemasangan cover peralatan, pengoperasian secara DCS, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan, dan APD berupa <i>earplug/earmuff</i>
			Kebakaran area mesin apabila terjadi <i>dust explosion</i> atau ledakan debu batubara	Cedera ringan hingga sedang (kulit melepuh) dan dapat menyebabkan mesin rusak	T	Penyediaan APAR, instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan K3, , penyediaan P3K, serta APD berupa

				masker, sarung tangan, sepatu <i>safety</i> , dan pakaian <i>wearpack</i>
		Terkena benda bergerak	Cedera ringan hingga sedang	R Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu, serta APD berupa sarung tangan, <i>wearpack</i> , sepatu <i>safety</i> , dan helm
		<i>Manual handling</i>	Cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot karena berdiri lama	R Penyediaan <i>spesial tools</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sarung tangan, sepatu <i>safety</i> , dan helm
		Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin/peralatan	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal	R Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu potensi bahaya, serta APD berupa sarung tangan, <i>wearpack</i> , sepatu <i>safety</i> , dan helm
		Suhu panas 60°C	<i>Heat stress</i> , kehilangan cairan tubuh, dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan	R Pemasangan <i>cover</i> peralatan, mengisolasi area kerja, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan K3, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> ,

				peralatan panas		sarung tangan, helm, dan pakaian <i>wearpack</i>
			Jatuh dari ketinggian ± 12 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	T	Pemasangan <i>handrail</i> dan <i>guardrail</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu potensi bahaya, <i>safety permit</i> , serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , helm, dan <i>body harness</i>
2	Mesin Tungku Pembakaran (<i>Burner Furnace</i>)	Pemeriksaan dan pembersihan mesin, pengecekan saklar dan peredam pada dinding tungku	Suhu panas 850-900°C	<i>Heat stress</i> , kehilangan cairan tubuh, dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas	M	Pemasangan <i>cover</i> peralatan, mengisolasi area kerja, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , sarung tangan, helm, dan pakaian <i>wearpack</i>
			Terpapar debu batubara	Gangguan pernafasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	R	Penggunaan <i>dust suppression</i> , <i>dust collector</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan, serta APD berupa masker dan kacamata

			Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran karena adanya kebisingan yang terus-menerus	R	Pemasangan cover peralatan, pengoperasian secara DCS, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan, dan APD berupa <i>earplug/earmuff</i>
			Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin/peralatan	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal	R	Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu, serta APD berupa sarung tangan, <i>wearpack</i> , sepatu <i>safety</i> , dan helm
			<i>Manual handling</i>	Cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot karena berdiri lama	R	Penyediaan <i>spesial tools</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sarung tangan, sepatu <i>safety</i> , dan helm
3	<i>Mesin Fan (PAF, SAF, HPFF, IDF dan CDAF</i>	Pemeriksaan dan pengecekan mesin, saklar, alat peredam, pengisian oli mesin dan pengisian <i>log sheet</i> mesin	Sengatan listrik akibat kabel power yang terkelupas	Luka bakar, hingga dapat menyebabkan kejang-kejang ketika tersengat	M	Mengisolasi area kerja, <i>grounding</i> peralatan, Menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan tentang K3 listrik, penyediaan alat P3K, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , helm, <i>wearpack</i> dan sarung tangan

		Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran karena adanya kebisingan yang terus-menerus	R	Pemasangan cover peralatan, pengoperasian secara DCS, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan, dan APD berupa <i>earplug/earmuff</i>
		Terpapar debu batubara	Gangguan pernafasan/sesak napas, iritasi kulit, dan mata perih	R	Penggunaan <i>dust suppression, dust collector</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, kontrol administratif berupa cek kesehatan, serta APD berupa masker dan kacamata
		Terpeleset/terjatuh	Cedera dan badan pegal-pegal akibat terpeleset ceceran oli ketika menambahkan oli pada <i>fan</i> dan ketika baut peralatan kurang rapat	R	Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu K3, ahli K3 kimia, 5S serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , masker, Sarung tangan kimia, <i>chemical spill kit</i> , dan penyerap limbah B3
		Suhu panas 46-86°C	<i>Heat stress</i> , kehilangan cairan tubuh, dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar peralatan panas	R	Pemasangan <i>cover</i> peralatan, mengisolasi area kerja, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan K3, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , sarung tangan, helm, dan pakaian <i>wearpack</i>

			Manual handling	Cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot karena berdiri lama	R	Penyediaan <i>special tools</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sarung tangan, sepatu <i>safety</i> , dan helm
			Terpapar oli/pelumas peralatan	Mengganggu pernapasan, mengiritasi kulit, dan pencemaran lingkungan	R	Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu K3, ahli K3 kimia, 5S serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , masker, sarung tangan kimia, <i>chemical spill kit</i> , dan penyerap limbah B3
4	Pengoperasian <i>Steam Drum</i>	Pemantauan level air didih dan pelepasan uap melalui <i>valve steam release</i>	Kebisingan 85 dB	Gangguan pendengaran karena adanya kebisingan yang terus-menerus dari aktifitas mesin dan pelepasan uap	R	Pemasangan cover peralatan, pengoperasian secara DCS, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan, dan APD berupa <i>earplug/earmuff</i>
			Terjatuh, terpeleset, dan tersandung mesin/peralatan	Cedera ringan hingga sedang seperti terkilir dan badan pegal-pegal	R	Bekerja sesuai SOP, memasang rambu-rambu potensi bahaya, serta APD berupa sarung tangan, <i>wearpack</i> , sepatu <i>safety</i> , dan helm
			Suhu panas 312°C	<i>Heat stress</i> , kehilangan cairan tubuh, dehidrasi dan luka bakar ringan		Pemasangan <i>cover</i> peralatan, mengisolasi area kerja, menyediakan instruksi kerja

		hingga sedang ketika terpapar peralatan panas		dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan K3, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , sarung tangan, helm, dan pakaian <i>wearpack</i>
	<i>Manual handling</i>	Cedera ringan hingga sedang karena terjepit peralatan dan nyeri otot karena berdiri lama	R	Penyediaan <i>spesial tools</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sarung tangan, sepatu <i>safety</i> , dan helm
	Terjatuh dari ketinggian 18 meter	Cedera hingga dapat menyebabkan kematian	T	Pemasangan <i>handrail</i> dan <i>guardrail</i> , menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu potensi bahaya, pelatihan K3 bekerja di ketinggian, <i>safety permit</i> , serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , helm, dan <i>body harness</i>
	Terkena uap panas 312°C	Dapat menyebabkan ISPA dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan titik didih dengan suhu tinggi	M	Pemasangan <i>cover</i> peralatan, mengisolasi area kerja, menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, memberikan pelatihan K3, serta APD berupa sepatu <i>safety</i> , sarung tangan, helm, dan pakaian <i>wearpack</i>

B. Pembahasan

Dengan sebuah boiler atau pembangkit uap energi bahan bakar dapat diubah menjadi energi uap yang dapat dimanfaatkan. Pada boiler yang menggunakan bahan bakar biasanya terjadi banyak kehilangan panas. Tidak dapat disangkal lagi bahwa monitoring secara berkala dan menjaga boiler beroperasi pada tingkat efisiensi yang optimal adalah penting sekali (Hutabarat, 2017). Boiler PLTU Barru merupakan alat pemanas air sampai uap, dengan menggunakan jenis CFB (Circulating Fluidized Bed) dengan bahan utama adalah batubara.

Pada sistem boiler, komponen-komponen saling terhubung dan terdapat operator yang mengoperasikan ataupun pengawas yang mengawasi saat komponen bekerja. Walaupun sistemnya otomatis, tetapi tetap diperlukan kehadiran manusia di area sistem, sehingga para pekerja juga dapat mengalami kecelakaan kerja dari setiap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh masing-masing komponen.

Pekerja harus memahami tindakan yang dilakukan selama melakukan aktivitasnya, karena setiap langkah kaki pasti ada bahaya yang mengintai sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Jika tidak mengetahui bahayanya, resiko tak bisa diketahui sehingga usaha pencegahan dan pengendalian resiko tidak bisa dilakukan (Purwanggono et al., 2020). Hal ini pula telah banyak dijelaskan berdasarkan pandangan Islam. Agama Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi bahaya dan risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat pada firman Allah SWT dalam dalam yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dalam tafsir Al-Mukhtashar, menjelaskan "wahai orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya dari amal saleh untuk hari Kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut.

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan tindakan dalam bekerja yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Secara garis besar penyebab kecelakaan kerja disebab-

kan oleh faktor-faktor, yaitu tindakan orang yang tidak mematuhi keselamatan kerja (*unsafe action*) dan keadaan-keadaan lingkungan atau proses dan sistem yang tidak aman (*unsafe condition*) (Supriyadi *et al.*, 2015).

Menurut Ramli (dalam Hasrinal, 2019) *Unsafe Condition* adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya. Akibat yang ditimbulkan dari *unsafe condition* yaitu dapat menimbulkan potensi bahaya yang berasal dari tempat kerja, peralatan kerja, mesin- mesin.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada aktivitas kerja boiler dengan menggunakan *HIRARC*, bahaya yang telah teridentifikasi akan dianalisis dan kemudian akan diketahui bagaimana jenis pengendaliannya.

1. Identifikasi Bahaya

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bagian boiler yaitu mesin pengumpan batubara (*coal feeder*), mesin tungku pembakaran (*furnace*), mesin *fan*, dan mesin *steam drum*. Menurut *supervisor operation unit 1-2 BRU OMU*, komponen-komponen boiler saling terhubung dan terdapat operator yang mengoperasikan ataupun pengawas yang mengawasi saat komponen bekerja. Sehingga para pekerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh masing-masing komponen. Adapun bahaya yang paling berpotensi muncul adalah terpapar debu halus, kebisingan dan terpeleset yang dapat menyebabkan cedera.

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya beberapa aktivitas yang dilakukan pada bagian boiler PLTU PT. Indonesia Power adalah mesin *coal feeder* atau pengumpan batubara dengan aktivitas memastikan bahwa tidak ada aktivitas lain seperti *maintenance* atau aktivitas perawatan area mesin, memastikan *supply power* menyala, *manual sealing air*

valve dalam kondisi menyala, dan memastikan pengoperasian mesin berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

Mesin *burner furnace* atau tungku pembakaran dengan aktivitas pemeriksaan dan pembersihan mesin, pengecekan saklar dan peredam pada dinding tungku, mesin *fan* (*PAF, SAF, HPFF, IDF dan CDAF*) dengan aktivitas pemeriksaan dan pengecekan mesin, saklar, alat peredam, dan pengisian oli mesin, dan pengoperasian *steam drum* dengan aktivitas pemantauan level air didih, pelepasan uap boiler melalui manuver *valve steam releas*. Adapun jenis bahaya diklasifikasikan dalam penelitian ini adalah bahaya fisik, mekanik, kimia, dan ergonomi.

a. Bahaya Fisik

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis bahaya fisik adalah sebagai berikut:

1) Kebisingan

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kebisingan di lokasi boiler yang dilakukan oleh *supervisor operation unit 1-2 BRU OMU*, didapatkan intensitas kebisingan yang berada pada batas nilai ambang batas kebisingan yaitu 85 dB. Berdasarkan Nilai Ambang Batas (NAB) menurut keputusan menteri tenaga kerja Nomor Kep-51/MEN/1999 tentang batas kebisingan maksimum dalam area kerja, boleh terpapar selama 8 jam kerja/hari, tanpa menggunakan alat pelindung telinga yaitu 85 dB (Syarifuddin & Muzir, 2015). Dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja berupa gangguan pada indera pendengaran maupun non pen-

dengaran. Pada indera pendengaran dapat menyebabkan tuli progresif (Sugiharto, 2017).

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau kondisi tidak aman karena pada area kerja tersebut terdapat kebisingan kontinu (*steady noise*) yang dihasilkan oleh mesin komponen yang dioperasikan secara bersamaan. Bahaya ini juga dapat dikategorikan bersumber dari tindakan tidak aman atau *unsafe action* karena terdapat petugas yang tidak menggunakan APD berupa *earmuff/earplug* pada saat melakukan pengawasan dan pengecekan mesin.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zeinda & Hidayat, 2016) bahwa tidak menggunakan APD pelindung telinga ketika melakukan pengecekan pada mesin boiler dapat menyebabkan gangguan pendengaran akibat suara bising.

2) Suhu panas

Berdasarkan hasil pengukuran pada tingkat temperatur pada area boiler yang berasal dari mesin *coal feeder* dengan suhu 60°C, *furnace* 850-900°C, *fan* 46°C, dan *steam drum* 312°C dengan suhu lingkungan kerja adalah 35-38°C yang dipengaruhi oleh paparan panas dari mesin dan cuaca panas. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan temperatur tempat kerja, Permenaker No.13/MEN/X/2011 ditetapkan Nilai Ambang Batas (NAB) untuk iklim kerja terendah untuk ruang kerja adalah 25°C dan NAB tertinggi adalah 32,2°C dan tidak melebihi dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (Nofianti & Koesyanto, 2019). Dampak dari bahaya ini dapat menyebabkan

heat stress, dehidrasi serta luka bakar ringan hingga sedang apabila terkena api pembakaran mesin *furnace* dan peralatan panas lainnya.

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau kondisi tidak aman karena wilayah kerja boiler memiliki komponen-komponen mesin yang memiliki tingkat suhu yang sangat tinggi yang dapat mengancam pekerja yang berada di lapangan dan dapat menimbulkan perubahan iklim di dalam lingkungan tempat kerja tersebut.

3) Terpapar debu batubara

Terpapar debu batubara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan/sesak napas, mengiritasi kulit dan membuat mata perih. Penyakit pernafasan yang umumnya timbul akibat paparan partikel debu batubara yaitu menurunnya kualitas udara sampai taraf yang membahayakan kesehatan dan akhirnya menimbulkan dan meningkatkan gangguan penyakit saluran pernafasan seperti ISPA (Wahyuni, 2019).

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau kondisi yang tidak aman karena batubara merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh unit boiler PLTU PT. Indonesia Power, sehingga bahaya tersebut tidak dapat dihindari. Bahaya terpapar debu batubara juga bersumber dari *unsafe action* atau tindakan tidak aman karena adanya petugas yang tidak memakai APD berupa masker dan kacamata pada saat melakukan pengecekan mesin *coal feeder* dan *furnace*, sehingga risiko terpapar lebih besar.

4) Terkena uap panas

Adanya aktivitas pelepasan uap melalui katup boiler dengan suhu uap 312°C yang dapat menyebabkan ISPA dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan uap dengan suhu tinggi sehingga dapat membahayakan petugas yang berada di lokasi kerja. sehingga dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau tindakan yang tidak aman karena pada saat pengoperasian mesin, dilakukan pemantauan terhadap katup pelepas uap. Apabila tekanan uap berlebihan, maka uap akan dilepaskan melalui katup tersebut yang bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap uap.

b. Bahaya Mekanik

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis bahaya mekanik adalah sebagai berikut:

1) Terpeleset/tersandung dan terjatuh dari ketinggian

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya pada bagian boiler, adanya mesin yang berada pada ketinggian > 2 meter, adanya aktivitas naik-turun tangga, pengecekan dan pengawasan pengoperasian mesin dan manuver *valve* atau katup untuk mengatur aliran udara pada pipa-pipa boiler. Hal tersebut dapat membahayakan petugas dan berisiko menyebabkan pekerja terpeleset, tersandung hingga terjatuh dari ketinggian.

Menurut *New British Standar* (dalam Utami, 2017), beberapa bahaya yang ada pada saat bekerja di ketinggian antara lain

terjatuh, terpeleset, tersandung, dan kejatuhan material dari atas. Dari keempat bahaya yang ada, terjatuh dari ketinggian merupakan faktor terbesar penyebab cedera berat hingga kematian di tempat kerja.

Jenis bahaya ini dikategorikan *unsafe action* atau tindakan tidak aman karena adanya sikap lalai dari petugas pada saat melakukan pekerjaannya, yaitu bersenda gurau yang dapat mengganggu fokus kerja. Hal tersebut dapat membahayakan diri petugas itu sendiri.

2) Kebakaran

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya potensi bahaya kebakaran karena ledakan debu batubara pada mesin *coal feeder* pada saat awal pengoperasian mesin. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah cedera ringan hingga sedang apabila terkena percikan api dan dapat menghambat pengoperasian mesin.

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau kondisi yang tidak aman karena ancaman ini dapat timbul apabila adanya reaksi oksidasi dengan oksigen yang terus-menerus menyebabkan kenaikan suhu pada batubara (Filah *et al.*, 2016). Sejalan dengan penelitian (Hidayatullah & Muliatna, 2018) rusaknya *seal* udara menyebabkan suhu pada *feeder* tinggi yang dapat berpotensi terbakar dan meledak sehingga membahayakan petugas.

Batubara mengandung gas tambang sebagian besar terdiri dari unsur metan yang tidak berwarna dan tidak bau, sehingga tidak dapat langsung dipantau oleh panca indra biasa. Terjadi

percampuran antara gas ini dengan udara, api terbuka atau percikan api, maka dapat menimbulkan ledakan (Saputro, 2020)

3) Tersengat listrik

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya potensi bahaya tersengat listrik akibat kabel power yang terkelupas pada area mesin *fan* yang memiliki listrik tegangan tinggi yang dapat menyebabkan luka bakar, kejang-kejang hingga dapat menyebabkan kematian. Bahaya listrik yang dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik dan korsleting (Supriyadi & Ramdan, 2017).

Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe condition* atau kondisi yang tidak aman apabila tidak ditindak lanjuti. Apabila ada gangguan pada salah satu komponen pembangkit atau distribusi listrik maka tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian material dan finansial, namun juga dapat membahayakan bagi keselamatan para pekerja dan orang lain yang berada di area tersebut (Ghina *et al.*, 2018).

4) Terkena benda bergerak

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya, adanya benda/mesin bergerak yang berasal dari salah satu komponen mesin *coal feeder* yaitu mesin *belt conveyer* yang bergerak yang apabila mengenai petugas dapat menyebabkan cedera seperti kulit tergores. Jenis bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe action* apabila terjadi kelalaian dan kurang fokus pada saat bekerja.

c. Bahaya Kimia

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis bahaya kimia adalah terpapar oli atau pelumas peralatan pada saat melakukan pengisian oli pada mesin *fan*. Bahaya ini bersumber dari *unsafe condition* dan atau kondisi tidak aman dan *unsafe action* atau tindakan tidak aman.

Dikategorikan *unsafe condition* karena adanya ceceran oli yang dapat membahayakan petugas apabila terpapar maka dapat mengiritasi apabila terkena kulit dan membuat perpasan terganggu karena bau oli. Ceceran oli juga berasal dari tumpahan oli mesin akibat adanya baut mesin yang kurang rapat, sehingga bahaya ini juga dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe action* atau tindakan yang tidak aman karena adanya kelalaian dari petugas yang kurang memperhatikan keadaan mesin yang akan digunakan.

d. Bahaya Ergonomi

Berdasarkan pada hasil identifikasi bahaya, adapun potensi bahaya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan jenis bahaya ergonomi adalah pekerjaan secara manual seperti manuver pada katup-katup boiler dan pembersihan sisa pembakaran batubara yang berpotensi dapat menyebabkan nyeri otot karena posisi membungkuk dan berdiri lama.

Bahaya ini dikategorikan bahaya yang bersumber dari *unsafe action* atau tindakan yang tidak aman yang dapat mengganggu konsentrasi petugas apabila sudah merasakan nyeri pada tubuh. Potensi-potensi bahaya yang ada tidak mereka sadari yang mana bisa

mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Wahyuni, 2019)

2. Penilaian Risiko

Penilaian potensi bahaya yang sebelumnya telah diidentifikasi bahaya risikonya melalui analisa dimaksudkan untuk menentukan besarnya risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi (*probability*) dan besar akibat yang ditimbulkan (*severity*) (Nalhadi & Rizaal, 2015)

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *HIRARC*, dimana penilaian risiko didasarkan dari hasil identifikasi bahaya pada tiap aktivitas boiler PLTU PT. Indonesia Power:

a. Kebisingan

Kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran memiliki kategori yang rendah dengan perhitungan tingkat *probability* 3 (kemungkinan terjadi atau tidak terjadi) karena mesin-mesin memiliki tingkat kebisingan 85 dB dan adanya petugas yang tidak menggunakan *earmuff/earplugg* dengan tingkat *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), karena intensitas kebisingan yang masih sesuai NAB yaitu 85 dB dengan waktu keterpaparan ± 8 jam kerja/hari, tanpa menggunakan alat pelindung telinga, sehingga *rating* 3 dengan *level matrix* rendah (*low risk*).

Risiko ini dikategorikan rendah karena adanya ruangan khusus petugas untuk memantau aktivitas mesin melalui layar monitor, sehingga turut membantu memperkecil kemungkinan petugas terkena dampak dari risiko kebisingan.

b. Suhu panas

Suhu lingkungan kerja 35-38°C dan suhu panas yang berasal dari peralatan 46-86°C yang dapat menyebabkan *heat stress*, dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas pada mesin *fan-fan* dengan tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan tingkat *severity* 2 (*minor* dengan pertolongan ringan hingga menyita jam kerja) dan suhu panas 60°C pada mesin *coal feeder* dengan tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (*low risk*).

Potensi bahaya yang masuk ke dalam kategori *moderat* adalah suhu panas yang mencapai 900°C pada mesin *furnace* memiliki tingkat *probability* 3 (kemungkinan terjadi atau tidak terjadi) karena suhu tinggi pada mesin *furnace* atau tungku pembakaran memungkinkan petugas dapat terkena percikan api dan peralatan dengan tingkat *severity* 2 (*minor* dengan pertolongan ringan hingga menyita jam kerja), sehingga *rating* 6 dengan *level matrix moderat* atau sedang. Hal ini terjadi karena dibutuhkan suhu yang lebih tinggi pada mesin *furnace* agar pembakaran bahan bakar lebih efisien.

c. Terpapar debu batubara

Terpapar debu batubara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, mengiritasi kulit dan membuat mata perih pada area mesin *furnace* dan *coal feeder* memiliki tingkat *probability* 3 (kemungkinan terjadi atau tidak terjadi) dan *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga *rating* 3 dengan *level matrix* rendah (*low risk*).

Pengecekan pada saat pengoperasian mesin diikuti oleh *unsafe act* oleh beberapa petugas, seperti tidak menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan berisiko mengalami gangguan pernapasan dan iritasi kulit dan turut menambah nilai *probability* risiko.

d. Terkena uap panas

Terkena uap panas 312°C yang dapat menyebabkan ISPA dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan uap dengan suhu tinggi dengan tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 3 (*medium* dengan pertolongan ringan dan menyita waktu kerja atau rehat di rumah) sehingga *rating* 6 dengan *level matrix moderat* atau sedang.

Hal ini terjadi karena adanya tekanan uap tinggi pada aktivitas pada pembukaan venting uap boiler yang membuat petugas lebih berisiko terkena dampak dari bahaya ini. Aktivitas lain yang dilakukan juga adalah pengecekan level uap yang secara langsung yang dapat membuat petugas kepanasan karena terik matahari.

e. Terpeleset, tersandung, terjatuh dari ketinggian

Terpeleset/tersandung yang dapat menyebabkan cedera ringan hingga sedang bahkan dapat menyebabkan kematian akibat terjatuh dari ketinggian meter pada area lokasi mesin *coal feeder & steam drum* yang memiliki tingkat *probability* 1 (sangat kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 5 (malapetaka yang dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian), sehingga *rating* 5 dengan *level matrix* tinggi.

Risiko ini sangat kecil kemungkinan terjadi karena PT. Indonesia Power menerapkan K3 yang telah berstandar nasional seperti bangunan yang dirancang dengan tangga dengan *handrail* atau

pegangan tangan dan *guardrail* atau pagar pembatas yang kokoh, tersedianya lift untuk menjangkau mesin yang berada di ketinggian, serta penggunaan APD petugas yang sesuai dengan risiko bahaya tersebut.

f. Tersengat listrik

Tersengat listrik akibat adanya kabel power yang terkelupas yang dapat menyebabkan luka bakar, kejang-kejang ketika tersengat bahkan hal yang lebih fatal, memiliki tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 3 (*medium* dengan pertolongan ringan dan menyita waktu kerja atau rehat di rumah) sehingga *rating* 6 dengan *level matrix moderat* atau sedang. Risiko bahaya ini berada di area mesin *fan-fan* dengan aktivitas pemeriksaan dan pengecekan mesin saklar pada mesin.

Risiko ini kecil kemungkinan terjadi karena telah terdapat *grounding* atau penanaman kabel listrik bertegangan tinggi di bawah tanah yang memungkinkan kabel power tidak langsung dijangkau petugas boiler dan adanya rambu peringatan kabel bertegangan pada area mesin sehingga potensi bahaya tersebut dapat dihindari.

g. Terpapar oli

Terpapar oli atau pelumas peralatan pada saat melakukan pengisian oli pada mesin *fan* berisiko menyebabkan gangguan pernapasan, mengiritasi kulit, dan pencemaran lingkungan dengan tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (*low risk*).

Risiko ini kemungkinan terjadi karena adanya *unsafe action* dari petugas yang pada saat melakukan pengisian pada mesin, terdapat baut mesin yang kurang rapat menyebabkan oli dapat tercecer. Serta penggunaan APD berupa masker yang jarang.

h. Terkena benda bergerak

Terkena benda bergerak pada mesin komponen *coal feeder* berisiko menyebabkan cedera ringan hingga sedang dengan tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (*low risk*).

Risiko ini kemungkinan terjadi pada saat melakukan pemantauan pada pengoperasian mesin *bunker* dan *crusher* yang bertujuan agar batubara tidak melebihi muatan mesin yang dapat mengganggu kinerja mesin.

i. Kebakaran

Adanya potensi bahaya kebakaran yang disebabkan oleh ledakan debu pada area mesin *coal feeder* berisiko menyebabkan cedera ringan hingga sedang seperti mengalami luka bakar dan dapat menyebabkan mesin rusak yang dapat menghambat proses produksi. memiliki tingkat *probability* 1 (sangat kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 4 (signifikan dengan pertolongan sedang hingga perawatan medis di rumah sakit), sehingga dikategorikan tinggi (*high*).

j. *Manual handling*

Pekerjaan secara manual pada saat mengontrol katup-katup boiler dan pembersihan sisa pembakaran batubara, dan pengontrolan

mesin agar berjalan lancar yang berpotensi dapat menyebabkan nyeri otot karena posisi membungkuk dan berdiri lama. tingkat *probability* 2 (kecil kemungkinan terjadi) dan *severity* 1 (tidak signifikan sehingga tidak menyita jam kerja), sehingga dikategorikan rendah (*low risk*). Risiko ini kemungkinan terjadi karena mesin beroperasi secara bersamaan, sehingga petugas harus berkeliling untuk mengecek kondisi mesin agar tetap berjalan lancar.

Perusahaan PT. Indonesia Power Kab. Barru khusus pada bagian boiler sendiri setiap tahunnya rutin melakukan *medical check up* terhadap petugasnya guna mengetahui kondisi kesehatan petugasnya. Apalagi, pada bagian boiler memiliki banyak potensi bahaya dan risiko yang dapat membahayakan petugasnya.

3. Pengendalian Risiko

Setelah bahaya teridentifikasi, maka potensi bahaya yang ada harus segera dikendalikan. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko yang akan mungkin timbul. Banyaknya bahaya yang berpotensi muncul selama proses pekerjaan berlangsung membuat petugas yang berada di lokasi mesin mengalami risiko yang dapat merugikan sehingga mengganggu aktivitas kerja.

Menurut *supervisor operation unit 1-2 BRU OMU*, dalam menangani ancaman yang ada, beberapa tindakan yang dilakukan ketika terdapat potensi bahaya yang tinggi selama aktivitas berlangsung adalah mengamankan lokasi yang terdapat bahaya yang merugikan, memasang *safety line*, serta melaporkan bahaya tersebut kepada pelaksana K3 perusahaan.

PLTU Barru sendiri telah menerapkan beberapa pengendalian bahaya yang dapat meminimalisir potensi terjadinya bahaya, karena PLTU Barru merupakan industri besar yang memiliki potensi bahaya dan risiko yang tinggi. Berikut upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan tingkat risiko agar potensi bahaya dan risikonya dapat terkontrol yaitu:

a. Kebisingan

Risiko mengalami gangguan pendengaran. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik yaitu pemasangan *cover* peralatan untuk meminimalisir suara bising dari mesin dan pengoperasian secara DCS (*Distributed Control System*) yang merupakan sistem kontrol pengoperasian mesin yang dapat dipantau melalui monitor, pengendalian administratif berupa menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu K3, melakukan cek kesehatan, dan penggunaan APD berupa *earplug* dan *earmuff* guna meminimalisir terjadinya bahaya kebisingan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran.

Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Kep. 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas (NAB) faktor fisika di tempat kerja

b. Suhu panas

Risiko mengalami *heat stress*, dehidrasi dan luka bakar ringan hingga sedang ketika terpapar percikan api pembakaran dan peralatan panas. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa pemasangan *cover* peralatan guna meredam penyebaran panas yang berasal dari

mesin dan mengisolasi area kerja untuk membatasi aktivitas kecil disekitaran mesin, pengendalian secara administratif seperti menyediakan instruksi kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, memasang rambu-rambu peringatan, cek kesehatan secara berkala dan penggunaan APD berupa sepatu *safety*, sarung tangan, helm, dan pakaian *wearpack*.

Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Kepmenaker. 333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja

c. Terpapar debu batubara

Risiko mengalami gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan mata perih. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa penggunaan *dust suppression* atau proses penyemprotan air pada batubara untuk mengurangi debu dan pengoptimalisasian penggunaan *dust collector* yang merupakan mesin yang dapat mengurangi polusi udara, pengendalian secara administratif berupa menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, cek kesehatan untuk mengetahui kesehatan tubuh agar dapat meminimalisir terjadinya bahaya kesehatan yang tidak diinginkan, serta APD berupa masker, sarung tangan, dan kacamata. Pekerja harus selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatannya selama berada di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan

Kepmenaker. 333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja

d. Terkena uap

Risiko mengalami ISPA dan kulit melepuh karena adanya peralatan panas dan titik didih dengan suhu tinggi. Pengendalian dilakukan dengan menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu, kontrol administratif berupa cek kesehatan, serta APD berupa *wearpack*, sepatu *safety*, masker, sarung tangan, dan kacamata. Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Kepmenaker. 333/MEN/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja

e. Terpeleset, tersandung, terjatuh dari ketinggian

Risiko mengalami cedera ringan hingga sedang hingga berujung fatal. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik yaitu adanya *handrail* atau pegangan tangan dan *guardrail* atau pagar pembatas yang kokoh, membatasi aktivitas kecil, pengendalian administratif berupa menyediakan instruksi kerja, melakukan proses kerja sesuai dengan SOP, *safety permit* (surat izin kerja) bekerja di ketinggian, memasang rambu-rambu potensi bahaya, serta APD berupa sepatu *safety*, helm, dan *body harness*. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

f. Kebakaran

Risiko mengalami cedera ringan hingga sedang seperti kulit melepuh dan dapat menyebabkan mesin rusak. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik sistem pemadam kebakaran, pengendalian administratif berupa pengawasan rutin selama pengoperasian mesin,

serta APD berupa masker, sarung tangan, sepatu *safety*, dan pakaian *wearpack*. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Permenaker No. 04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, dan Kep. 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja

g. Tersengat listrik

Risiko mengalami luka bakar, kejang-kejang hingga fatal ketika tersengat listrik. Pengendalian dilakukan secara rekayasa teknik berupa *grounding* peralatan atau sistem bawah tanah untuk mengamankan manusia dari sengatan listrik, pengendalian administratif seperti menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu adanya listrik yang bertegangan tinggi, serta APD berupa sepatu *safety*, *wearpack* dan sarung tangan.

Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 pasal 13 tentang keselamatan kerja, yaitu kewajiban bila memasuki tempat kerja dan Per. 03/MEN/1998 tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan serta pemasangan instalasi listrik telah sesuai dengan Kepmenaker. 75/MEN/2002 tentang pemberlakuan (SNI) Standard Nasional Indonesia nomor 04-0225-2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000) dan membuat intruksi kerja pemasangan atau instalasi di tempat kerja.

h. Terkena benda bergerak

Berisiko mengalami cedera ringan hingga sedang apabila terkena mesin bergerak (*crusher* dan *bunker*). Dilakukan pengendalian secara teknik yaitu mengisolasi area lifting dan mengkondisikan waktu

pekerjaan, menyediakan instruksi kerja dan SOP serta APD berupa sarung tangan dan helm.

i. Terpapar oli/pelumas

Risiko mengalami gangguan pernapasan, mengiritasi kulit dan pencemaran lingkungan. Dilakukan pengendalian secara administratif yaitu melakukan pekerjaan sesuai SOP, memasang rambu-rambu K3, melibatkan ahli K3 kimia pada saat melakukan aktivitas, 5S serta penggunaan APD berupa sepatu *safety*, masker, sarung tangan kimia, *chemical spill kit* atau penyerap limbah B3.

Hal ini sesuai dengan Kepmenaker. 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya serta PP No. 18 tahun 1999 revisi PP 101/2014 di pengendalian sampah B3 padat/non organik, dan IK Waste Management di tempat kerja

j. Manual *handling*

Risiko mengalami nyeri otot karena berdiri terlalu lama dan harus berkeliling untuk mengecek kondisi mesin agar tetap berjalan lancar. Dilakukan pengendalian seperti menyediakan instruksi kerja dan SOP, memasang rambu-rambu ergonomi, serta APD berupa sepatu *safety*, sarung tangan dan helm. Pekerja harus selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatannya selama berada di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan perusahaan.

Dengan berperilaku yang aman dan sehat kita akan menjaga lingkungan hidup kita, karena Allah swt menciptakan alam semesta ini untuk dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Sehingga benang merah dengan islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku

(berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, ditambang, dan dimana tempat bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja yang aman ditempat kerja, akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Jika perusahaan sehat para pekerja pun akan tenang dalam bekerja. Karena disitu tempat pekerja mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah, bukan bekerja untuk mendapat kecelakaan, penyakit dan masalah.

Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'ad 13: ayat 11, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dalam Islam yang mengajarkan seseorang agar tetap berhati-hati dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Alangkah indahnya hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Tidak merisaukan akan bahaya yang mengancam baik jiwa maupun harta benda. Sebagaimana Allah swt awalnya menciptakan alam se-

mesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. Jadi menjaga perilaku akan menjaga kondisi, dimana dalam suatu kondisi yang aman, sehat dan nyaman bukan hanya seorang yang merasakan kondisi tersebut tapi semua makhluk hidup ciptaanNya yang ingin merasakan lingkungan tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan pada saat pengoperasian boiler berjalan, sehingga aktivitas observasi terbatas karena banyaknya mesin yang beroperasi yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kurangnya dokumentasi potensi bahaya yang didapatkan secara langsung, sehingga beberapa data yang disajikan hanya berdasarkan hasil wawancara dengan petugas boiler dan pelaksana K3 PLTU Barru.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan pada proses aktivitas boiler menggunakan metode *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kab. Barru maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi bahaya yang teridentifikasi pada bagian boiler di PT. Indonesia Power Kab. Barru berjumlah 26 potensi bahaya yaitu bahaya fisik 12 potensi bahaya (46%), mekanik 9 potensi bahaya (35%), kimia 1 (4%) potensi bahaya, dan ergonomi 4 (15%) potensi bahaya. Bahaya bersumber dari *unsafe condition* adalah 22 potensi bahaya (69%) dan bahaya yang bersumber dari *unsafe action* adalah 10 potensi bahaya (31%).
2. Analisis tingkat risiko dengan *risk assessment* pada bagian boiler di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru, risiko rendah (*low risk*) sebanyak 19 (73%) jenis bahaya yaitu kebisingan, terpapar debu batubara, terpele-set/terjatuh, suhu panas, *manual handling* dan terpapar oli mesin. Risiko sedang (*moderate risk*) sebanyak 4 (16%) jenis bahaya yaitu terkena uap panas 310-312°C, suhu panas 310-900°C dan kebakaran. Risiko tinggi (*high risk*) sebanyak 3 (11%) jenis bahaya yaitu jatuh dari ketinggian dan kebakaran.
3. Pengendalian yang digunakan pada aktivitas boiler di PT. Indonesia Kab. Barru yaitu rekayasa teknik seperti Pemasangan cover peralatan, pengoperasian secara DCS (*Distributed Control System*) pada kebisingan, Optimalisasi penggunaan *dust suppression*, dan *dust collector* pada debu halus dan batubara, penyediaan APAR pada kebakaran, *grounding* peralatan pada kabel listrik. Pengendalian secara administratif seperti

penyediaan instruksi kerja dan SOP, pengecekan kesehatan, serta penggunaan APD.

B. Implikasi

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan parameter dalam mempertimbangkan suatu bahaya yang dapat terjadi kapanpun dan di manapun agar tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan perusahaan. Selain itu juga diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat lebih berhati-hati dengan bahaya yang ada, entah bahaya tersebut masih berada pada kategori rendah, sedang ataupun tinggi.

C. Saran

1. Diharapkan agar petugas senantiasa melakukan pekerja tidak sendirian ketika berada pada area lokal boiler
2. Diharapkan agar petugas senantiasa menggunakan APD yang telah disiapkan oleh perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Anggraeni, S. K., & Mariawati, A. S. (2015). *Manajemen Risiko K3 Menggunakan Pendekatan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) Guna Mengidentifikasi Potensi Hazard*.
- Agarwal, S., & Suhane, A. (2017). Study of Boiler Maintenance for Enhanced Reliability of System A Review. *Materials Today: Proceedings*, 4(2), 1542–1549. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.01.177>
- Ahmad, A. C., Zin, I. N. M., Othman, M. K., & Muhamad, N. H. (2016). Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Accidents at Power Plant. *MATEC Web of Conferences*, 66, 1–6. <https://doi.org/10.1051/mateconf/20166600105>
- Al Saffar, I. Q., & Ezzat, A. W. (2020). Qualitative risk assessment of combined cycle power plant using hazards identification technique. *Journal of Mechanical Engineering Research and Developments*, 43(2), 284–293.
- Alhasadi, R. T. (2018). Industrial Hazards and Safety Measures in Pharmaceutical Industries. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 9(2), 1–7. <https://doi.org/10.21275/ART20204410>
- Darwis et al. (2020). Events of Work Accidents in the Printing Industry Makassar City. *Jkkm*, 3(2), 155–163. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jkmmunhas/article/view/10430>
- Destry Nadia Putri, Ayu Yuliani, Fatria, Jaksen M. Amin, T. (2022). *EFISIENSI TERMAL WATER TUBE BOILER BERBAHAN BAKAR GAS DAN SOLAR PADA PRODUKSI SATURATED DAN SUPERHEATED STEAM BERDASARKAN LEVEL KETINGGIAN AIR DALAM STEAM DRUM*. 7(1), 1–7.
- Filah, M. N., Ibrahim, E., Ningsih, Y. B., Pertambangan, J. T., Teknik, F., Sriwijaya, U., Negara, J. S., & Besar, B. (2016). *Analisis Terjadinya Swabakar Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Batubara Pada Area Timbunan 100 / 200 Pada Stockpile Kelok S Di Pt . Kuansing Inti Makmur Analysis of Factor for Spontaneous Combustion and the Effect of the Quality for Coal in Area Pile Seam*.
- Ghina, Y. M. S., Riantini, R., & Widodo, H. A. (2018). Analisis Bahaya Listrik Menggunakan Metode What If / Checklist Analysis. *Proceeding 2nd Conference On Safety Engineering*, 2(2581), 749–754.
- Hasrinal, H. H. (2019). Hubungan Unsafe Action Dan Unsafe Condition Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bengkel Mobil. *Jurnal Kesehatan Medika Sainika*, 10(2), 101. <https://doi.org/10.30633/jkms.v10i2.415>

- Hidayatullah, R., & Muliatna, I. M. (2018). Study Failure Mode and Effects Analysis (Fmea) Sebagai Identifikasi Bahaya Dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Pt. Pjb *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 06, 116–123.
- Hutabarat. (2017). *ANALISIS BAHAYA AREA BOILER PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) LABUHAN ANGIN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017*. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- Islamabad. (2014). Improving Steam Boiler Operating Efficiency. In *National Energy Conservation Centre*.
- Ismara, K. I., & Prianto, E. (2016). Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Kelistrikan (Electrical Safety). In *Adicandra Medika Grafika*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131873963/penelitian/1>. Buku Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Kelistrikan_Electrical Safety_ADIMEKA.pdf
- Ismi, S. (2014). *Analisis Potensi Bahaya Dan Pengendaliannya Dengan Metode Hirac (Studi Kasus : Pada Industri Kelapa Sawit PT. Manakarra Unggul Lestari, Mamuju, Sulawesi Barat)*.
- Jaelani, M. (2019). *KESELEMATAN KERJA AREA BOILER PLTU PELABUHAN RATU (Hazards Analysis And Wor ... 2 (3)*.
- Kim, E. S. (2017). Fracture Analysis of Tube Boiler for Physical Explosion Accident. *Forensic Science International*. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.07.036>
- Mahboobi, M., Taghipour, M., & Azadeh, M. A. (2020). Assessing ergonomic risk factors using combined data envelopment analysis and conventional methods for an auto parts manufacturer. *Work*, 67(1), 113–128. <https://doi.org/10.3233/WOR-203257>
- Mallick, A. (2014). *Practical Boiler oPeration engineering and Power Plant Third EdiTion*.
- Manuele, F. A. (2011). Dislodging Two Myths From the Practice of Safety. *Professional Safety*, October, 52–61. http://www.asse.org/professionalsafety/pastissues/056/10/052_061_F2Manuele_1011Z.pdf
- Martiwi et al. (2017). FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN KERJA PADA PEMBANGUNAN GEDUNG. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634.
- Mudjimmu et al. (2019). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja Di Pt. Pln (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Dan Gorontalo. *Kesmas*, 8(4), 73–79.

- Muniz, E. a. (2012). Occupational risk management under the OHSAS 18001 standard: Analysis of perceptions and attitudes of certified firms. *Journal of Cleaner Production*, 24, 36–47. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.008>
- Nalhadi, A., & Rizaal, A. (2015). *IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO K3 PADA TINDAKAN PERAWATAN & PERBAIKAN MENGGUNAKAN METODE HIRARC (HAZARD)*.
- Nofianti, D. W., & Koesyanto, H. (2019). Masa Kerja, Beban Kerja, Konsumsi Air Minum dan Status Kesehatan dengan Regangan Panas pada Pekerja Area Kerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 3(4), 524–533.
- Pamungkas, I., & Irawan, H. T. (2020). Strategi Pengurangan Risiko Kerusakan Pada Komponen Kritis Boiler di Industri Pembangkit Listrik. *Jurnal Optimalisasi*, 6(1), 86–95.
- Paul, A. R., & Alam, F. (2018). Compliance of Boiler Standards and Industrial Safety in Indian Subcontinent. *International Journal of Engineering Materials and Manufacture*, 3(4), 182–189. <https://doi.org/10.26776/ijemm.03.04.2018.02>
- Paul, A. R., Alam, F., Jain, A., & Ali, M. S. (2020). Boiler Safety in South Asia. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, 101(5), 761–769. <https://doi.org/10.1007/s40032-020-00597-0>
- Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Departemen Foundry Pt. Sicamindo. *Heuristic*, 16(2), 62–74. <https://doi.org/10.30996/he.v16i2.2968>
- Prasetya, F. A. (2016). Studi Mekanisme Kegagalan Las pada Riser Wall Tube Nomor 2 ASTM A210 Grade A-1 pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 2 PT X. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18321>
- Purwanggono et al., (2020). (2020). *Evaluasi Fungsi Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dengan Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control (Hirarc) (Studi Kasus: Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk Palembang)*. 115–128.
- Puspita, R. dalam. (2019). Analisis Potensi Bahaya dan Penilaian Risiko di Project Management Unit Revit Alisasi Industri Kayu Demak. *Skripsi*.
- Putra, P. P. (2017). Penerapan Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 84–94.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/15976>

Qamaruddin, & Sikki. (2016). Analisis kebutuhan bahan bakar terhadap perubahan tekanan uap. *Jurnal Imiah Teknik Mesin*, 4(2), 67–74.
<https://media.neliti.com/media/publications/98457-ID-analisis-kebutuhan-bahan-bakar-terhadap.pdf>

Rahmayanti, D., & Artha, A. (2015). Analisis Bahaya Fisik: Hubungan Tingkat Pencahayaan dan Keluhan Mata Pekerja pada Area Perkantoran Health, Safety, and Environmental (HSE) PT. Pertamina RU VI Balongan. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 14(1), 71.
<https://doi.org/10.25077/josi.v14.n1.p71-98.2015>

Ramadhan, F. (2017). *Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)*. November.

Ramadhani, D., & Putra, G. (2022). Analisis Optimalisasi Mesin Coal Feeder Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) PT PLN (Persero) UPK Nagan Raya. 19(2), 357–365.

Redjeki, M. S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Vol. 148, pp. 148–162).

Riandadari, D. S. U. dan D. (2019). Identifikasi Bahaya dengan Metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (Hirarc) dalam Upaya Memperkecil Risiko Kecelakaan Kerja di PT. PAL Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 8(1), 34–35.

Salawati, L. (2015). *Penyakit Akibat Kerja Dan Pencegahan Liza*. 12, 91–95.

Saputro, B. T. R. I. (2020). *Analisis pencegahan kebakaran muatan batubara di mv. sri wandari indah*.

Sugiharto. (2016). Tinjauan Teknis pengoperasian dan Pemeliharaan Boiler. *Forum Teknologi*, 06(2), 56–68.

Sugiharto, D. &. (2017). Kebisingan Dan Gangguan Psikologis Pekerja Weaving Loom Dan Inspection Pt. Primatexco Indonesia. *JHE (Journal of Health Education)*, 2(2), 130–137.

Sukmandari et al. (2018). Potensi Bahaya Kerja Pada Pekerja Industri Manufaktur Logam Potential Work Hazard on Metal Manufacturing Industry Erna Agustin SuLogam, Manufaktur, Debu Logam, Keselamatan Dan, and Kesehatan Kerja. “Potensi Bahaya Kerja Pada Pekerja Industri Manufaktur Lo. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 4 No. 2, 170–

177.

- Supriyadi et al. (2015). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Pada Tindakan Perawatan dan Perbaikan Menggunakan Metode HIRARC pada PT. X. *Seminar Nasional Riset Terapan, July*, 281–286. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/474>
- Supriyadi, & Ramdan, F. (2017). Boiler Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (Hirarc). *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 1(2), 161–178.
- Syarifuddin, & Muzir. (2015). Analisis Penentuan Pola Kebisingan Berdasarkan Nilai Ambang Batas. *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*, 4(1), 36–41.
- Tiara, & Herry. (2020). Potensi Bahaya dan Penilaian Risiko Menggunakan Metode HIRARC. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 84–94.
- Triyono et al. (2014). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). In *Keselamatan da Kesehatan kerja (k3)*.
- Utami, A. P. (2017). Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Unit Kiln Dan Coal Mill Tonasa Iv Pt. Semen Tonasa Pangkep Tahun 2017 Skripsi. *Keselamatan Da Kesehatan Kerja (K3)*, 2(42), 1–134. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167273817305726%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01772-1%0Ahttp://www.ing.unitn.it/~luttero/laboratoriomateriali/RietveldRefinements.pdf%0Ahttp://www.intechopen.com/books/spectroscopic-analyses-developme>
- Wahyuni. (2019). *Hubungan pajanan debu dengan kapasitas paru pada pekerja di area boiler PT. Makassar Tene*. 2(1), 18–24.
- Wijaya et al. (2015). Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT. Charoen Pokphand Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(3), 332–338.
- Zeinda, E. M., & Hidayat, S. (2016). Risk Assessment Kecelakaan Kerja Pada Pengoperasian Boiler Di Pt. Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 5(2), 183. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v5i2.2016.183-191>

Lampiran 1

Form Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko & Pengendalian Resiko (*Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control (HIRARC)*)

HIRARC FORM (Hazard Identification, Risk Assessment, & Risk Control)	
Jurusan/Fakultas:	
Universitas:	
Unit Kerja:	
Dilaksanakan oleh:	

No.	Aktivitas	<i>Hazard (Bahaya)</i>	Dampak	<i>Probability</i>	<i>Severity</i>	<i>Level Matriks</i>	Pengendalian
1							
2							
3							
4							

LAMPIRAN 2: KUESIONER

ANALISIS POTENSI BAHAYA PADA BAGIAN BOILER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MENGGUNAKAN *HIRARC* DI PT. INDONESIA POWER KABUPATEN BARRU

A. Umum

Bapak/Ibu yang terhormat, Pernyataan di kuesioner ini semata-mata digunakan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan *HIRARC* di PT. Indonesia Power Kabupaten Barru”. Sehingga segala hal yang Bapak/Ibu isi akan dirahasiakan dan akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini.

Di bawah ini terdapat beberapa kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan alur/proses kerja yang memungkinkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi. Bapak/Ibu diharapkan agar memberikan penilaian sesuai dengan pendapat dan pandangan Bapak/Ibu. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu.

B. Identitas Responden

- b. Nama :
- c. Usia : Tahun
- d. Tingkat Pendidikan :
- e. Masa Kerja : Tahun

C. Petunjuk pengisian kuesioner

- a. Mohon beri tanda **centang** (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai
- b. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan **satu** jawaban saja.
- c. Mohon untuk memberikan yang sebenarnya.

D. Kuesioner Penelitian

1. Identifikasi Bahaya
 - a) Bagaimana kondisi lingkungan kerja Anda?
 - b) Jenis bahaya apa saja yang berpotensi muncul selama proses pekerjaan?
 - c) Apakah ada sumber bahaya yang dapat menimbulkan cedera/loss?

2. Penilaian Risiko

Tingkat Kemungkinan/*probability*

Skala	Definisi	√	Kemungkinan
1	Sangat dipastikan tidak akan terjadi	SK	Sangat Kecil
2	Kemungkinan kecil terjadi	K	Kecil
3	Kemungkinan antara terjadi atau tidak terjadi	S	Sedang
4	Kemungkinan besar bisa terjadi	B	Besar
5	Sangat dipastikan bisa terjadi	SB	Sangat Besar

No	Lokasi	Aktivitas	Potensi Bahaya	Efek Bahaya	SK	K	S	B	SB
1.	Mesin <i>Coal Feeder</i>								
2.	Mesin <i>Furnace</i>								
3.	Mesin <i>Fan</i>								
4.	Mesin <i>Steam Drum</i>								

Tingkat Keparahan/*Severity*

Level	Definisi	√	Keparahan
1	Pertolongan ringan tanpa menyita waktu dari pekerjaan.	(TS)	Tidak Signifikan
2	Pertolongan ringan dengan menyita waktu kerja s.d. 5 orang	(MI)	Minor
3	Pertolongan ringan dan menyita waktu kerja > 5 orang atau rehat di rumah s.d. 5 orang	(ME)	<i>Medium</i>
4	Rehat di rumah > 5 orang atau pertolongan medis di RS s.d. 5 orang	(S)	Signifikan
5	Pertolongan medis di RS > 5 orang atau berujung cacat hingga meninggal dunia	(M)	Malapetaka

No	Lokasi	Aktivitas	Potensi Bahaya	Efek Bahaya	TS	MI	ME	S	M
1.	Mesin <i>Coal Feeder</i>								
2.	Mesin <i>Furnace</i>								
3.	Mesin <i>Fan</i>								
4.	Mesin <i>Steam Drum</i>								

3. Pengendalian Bahaya

- a. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika terdapat potensi bahaya yang tinggi selama aktivitas berlangsung?
- b. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan bahaya?

LAMPIRAN 3: Master Tabel Risk Assessment Responden Penelitian

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Masa Kerja	Lokasi	Potensi Bahaya	Dampak	Probability	Severity	Rating	level Matrix
1	Amanda Raka Asis	29	D3	1	mesin <i>fan</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	2	2	4	R
						tersengat listrik	luka bakar atau kejang	2	3	6	M
						oli pelumas	menggangu pernapasan	2	1	2	R
					mesin <i>coal feeder</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	1	3	3	M
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	3	6	M
					mesin <i>furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	3	6	M
						kebisingan	menggangu pendengaran	2	1	2	R
						terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
mesin <i>steam drum</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R					
	kebisingan	menggangu pendengaran	2	1	2	R					
2	Supriadi	36	SMA	7	mesin <i>coal feeder</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	2	6	M
						terkena benda bergerak	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					mesin <i>furnace</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	4	1	4	T
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
					mesin <i>steam drum</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
3	Wahyuddin	37	SMA	7	mesin <i>furnace</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					mesin <i>coal feeder</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	2	6	M
					mesin <i>fan</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	2	6	M
4	Muh. Fachruddin	30	S1	5	mesin <i>coal feeder</i>	kebakaran	dapat membuat kulit melepuh dan dapat merusak mesin	3	2	6	M
						terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
					mesin <i>fan</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	3	1	3	R
						tersengat listrik	luka bakar atau kejang	3	2	6	M
mesin <i>steam drum</i>	terkena uap dan air panas	kulit melepuh dan dapat terkena ispa	3	2	6	M					

5	Harianto	34	D3	7	mesin <i>fan</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	2	1	2	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
					mesin <i>coal feeder</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
						terkena benda bergerak	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					mesin <i>furnace</i>	kebisingan	menggangu pendengaran	2	1	2	R
mesin <i>steam drum</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R					
6	Ardiansyah	35	D3	5	mesin <i>coal feeder</i>	kebakaran	dapat membuat kulit melepuh dan dapat merusak mesin	2	3	6	M
					mesin <i>furnace</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	2	2	4	R
					<i>steam drum</i>	terkena uap dan air panas	kulit melepuh dan ispa	1	3	3	M
					mesin <i>fan</i>	terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	2	3	6	M
kebisingan	gangu pendengaran	2	2	4		R					
7	Al Imran	28	SMK	7	<i>coal feeder</i>	tergelincir	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R
						terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
					mesin <i>fan</i>	kebisingan	gangu pendengaran	3	1	3	R
						tersengat listrik	luka bakar atau kejang	1	4	4	T
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
terjatuh	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R						
8	Faroby	26	D4	4	mesin <i>fan</i>	kebisingan	gangu pendengaran	3	1	3	R
						terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
					<i>steam drum</i>	terjatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5	T
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
					<i>coal feeder</i>	terjatuh	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R
						terpapar batubara	menggangu pernapasan	2	2	4	R
					mesin <i>furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
mesin <i>furnace</i>	<i>manual handling</i>	dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot	2	1	2	R					
9	Rahim	26	SMA	6	<i>steam drum</i>	terpapar uap panas	kulit melepuh dan ispa	1	3	3	M
					<i>coal feeder</i>	kebakaran	dapat membuat kulit melepuh dan dapat merusak mesin	1	4	4	T

						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>mesin fan</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
						kebisingan	ganggu pendengaran	3	1	3	R
10	Firman	30	D3	3	<i>mesin fan</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
					<i>steam drum</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	1	2	R
					<i>coal feeder</i>	terjatuh/terpeleset	cedera ringan hingga sedang	2	2	4	R
					<i>steam drum</i>	terkena uap	kulit melepuh dan ispa	1	3	3	M
					<i>mesin fan</i>	terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R
						tersengat listrik	luka bakar, atau kejang	2	2	4	R
11	Rahman	30	D3	4	<i>coal feeder</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R
					<i>burner furnace</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	3	1	3	R
						terjatuh/terpeleset	cedera ringan hingga sedang	2	2	4	R
						manual handling	dapat menyebabkan cedera ringan hingga nyeri otot	2	1	2	R
					<i>mesin fan</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
12	Fransiskus	26	SMK	6		terjatuh/terpeleset	cedera ringan hingga sedang	2	2	4	R
					<i>coal feeder</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
					<i>steam drum</i>	terpapar uap panas	kulit melepuh dan ispa	1	4	4	T
					<i>furnace</i>	debu batubara	menggangu pernapasan	2	2	2	R
					<i>mesin fan</i>	terjatuh	cedera ringan hingga sedang	2	2	2	R
						tersengat listrik	luka bakar, shock atau kejang	2	3	6	M
13	Asbiandy	27	SMA	4	<i>burner furnace</i>	terpapar batubara	menggangu pernapasan	2	2	4	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>coal feeder</i>	jatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5	T
						kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>coal feeder</i>	kebakaran	dapat membuat kulit melepuh dan dapat merusak mesin	1	4	4	T
14	Amir	48	D3	10		kebisingan	gangguan pendengaran	1	1	1	R
						jatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5	T

					<i>burner furnace</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
						terpeleset	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					<i>steam drum</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
						terpeleset	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					<i>mesin fan</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
						tersengat listrik	luka bakar, shock hingga fatal	1	3	3	M
15	Abu Thalib	31	SMK	8	<i>steam drum</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
					<i>mesin fan</i>	terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
						terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>coal feeder</i>	kebisingan	gangguan pernapasan	3	1	3	M
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	3	6	M
						terpapar batubara	mengganggu pernapasan	2	3	6	M
					<i>mesin fan</i>	tersengat listrik	luka bakar atau kejang	1	1	1	R
						terjatuh	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
					<i>steam drum</i>	kebisingan	gangguan pernapasan	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	3	6	M
					<i>coal feeder</i>	tergelincir	cedera ringan hingga sedang	1	3	3	M
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R
						terpapar batubara	mengganggu pernapasan	3	1	3	R
					<i>mesin fan</i>	tersengat listrik	luka bakar atau kejang	2	3	6	M
						terpapar oli peralatan	gangguan pernapasan dan iritasi kulit	2	1	2	R
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
					<i>steam drum</i>	terpeleset	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					<i>coal feeder</i>	jatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5	T
18	M. Ihzan	29	SMK	6	<i>mesin fan</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R
					<i>steam drum</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
					<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R

19	Indra.N	26	D3	4		terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
					<i>coal feeder</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	1	2	R
					mesin fan	kebisingan	gangguan pernapasan	2	2	4	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	1	2	R
					burner furnace	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
						terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
					steam drum	terjatuh	cedera ringan hingga sedang	1	2	2	R
						kebisingan	ganggu pendengaran	2	2	4	R
suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4		R					
20	Fardi	32	SMK	4	<i>burner furnace</i>	manual handling	cedera ringan hingga nyeri otot	1	1	1	R
					<i>coal feeder</i>	kebakaran	kulit melepuh	1	3	3	M
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	2	4	R
						kebisingan	ganggu pendengaran	2	2	4	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
					mesin fan	terpapar oli peralatan	mengganggu pernapasan dan mengiritasi kulit	1	1	1	R
					steam drum	terjatuh dari ketinggian	cedera hingga menyebabkan kematian	1	5	5	T
suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4		R					
kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4		R					
21	Andi Latta	29	STM	10	<i>coal feeder</i>	tersandung mesin	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
					mesin fan	kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R
					burner furnace	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	1	2	R
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	M
steam drum	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	1	2	R					
22	Muh Rizal	25	SMK	3	mesin fan	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
						terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	2	1	2	R
					steam drum	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
						kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
					<i>coal feeder</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R

						terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	2	2	R				
					<i>furnace</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R				
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M				
						terpeleset	cedera ringan hingga sedang	2	2	4	R				
23	Riko Saputra	32	D3	8	<i>coal feeder</i>	suhu panas	menyebabkan kulit melepuh	3	2	6	M				
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3					
						jatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5	T				
									mesin fan	tersengat listrik	luka bakar atau kejang	1	5	5	T
										terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
										terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
									<i>burner furnace</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	3	9	T
										terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
				terjatuh	cedera ringan hingga sedang	1	1	1		R					
24	Ahmad Zulkifli Usman	23	SMK	3	mesin fan	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R				
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R				
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R				
									<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
										kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
										suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
									<i>burner furnace</i>	terjatuh	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
										terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
										suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	1	3	R
									<i>steam drum</i>	<i>manual handling</i>	pegal dan nyeri otot	3	1	3	R
				jatuh dari ketinggian	cedera hingga dapat menyebabkan kematian	1	5	5		T					
				terpeleset	cedera ringan hingga sedang	2	1	2		R					
25	Ince Andryan	28	SMK	8	<i>steam drum</i>	terpapar uap panas	kulit melepuh dan ispa	1	3	3	M				
						kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R				
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R				
									<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
										kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R
									mesin fan	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
				kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2		R					

26	Ismail	27	SMK	7	mesin <i>furnace</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
					<i>steam drum</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
					<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
					<i>burner furnace</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
27	Haerul Ashar	29	D3	7	<i>mesin fan</i>	kebisingan	kulit melepuh	2	1	2	R
					<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	1	2	R
					<i>burner furnace</i>	tekanan panas	kulit melepuh	2	1	2	R
					<i>steam drum</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	2	1	2	R
28	Chaidir Qalby	25	D3	5	<i>mesin fan</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
						tersengat listrik	luka bakar atau kejang	2	3	6	M
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R
					<i>burner furnace</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	R
					<i>coal feeder</i>	suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
29	Jusni	31	D3	4	<i>steam drum</i>	terpapar uap panas	kulit melepuh dan ispa	2	3	6	M
					<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	luka bakar, shock atau kejang	2	1	2	R
					<i>mesin fan</i>	terpapar pelumas	kulit melepuh	1	1	1	R
						terjepit/tersandung	cedera ringan hingga sedang	1	1	1	R
30	Faisal Islamic	26	SMK	3	<i>burner furnace</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	3	1	3	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	3	6	M
					<i>mesin fan</i>	kebisingan	gangguan pendengaran	3	1	3	M
						terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	2	4	R
					<i>coal feeder</i>	terpapar batubara	luka bakar atau kejang	2	1	2	R
						kebisingan	gangguan pendengaran	3	2	6	M
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	3	2	6	M
					<i>burner furnace</i>	terpapar batubara	gangguan pernapasan	2	2	4	R
						suhu panas	dehidrasi dan kulit melepuh	2	2	4	R
<i>steam drum</i>	terpapar uap panas	kulit melepuh dan ispa	1	3	3	M					
	kebisingan	gangguan pendengaran	2	2	4	R					

LAMPIRAN 4: Pedoman Wawancara

Sumber Informasi: *supervisor operation unit 1-2 BRU OMU*

1. Bagaimana kondisi lingkungan kerja anda?

“PLTU di sini ada 2 unit boilernya, tapi tidak dioperasikan secara bersamaan, kalau unit 1 dioperasikan, maka unit 2 dimatikan, dan yang dioperasikan sekarang itu unit 2. Komponen-komponen mesin di sini saling berhubungan, pengoperasiannya juga bersamaan. Makanya di sini berisik sekali karena banyak sekali mesinnya. Tapi di sini ada ruangan khususnya petugas untuk pantau aktivitasnya mesin, jadi petugas kalau selesai lakukan pengawasan dan pengecekan secara langsung, mereka langsung ke ruangan untuk melaporkan secara langsung apa-apa yang terjadi di lokal. Makanya orang di sini tidak lamanya terpapar kebisingan, panas, ataupun potensi bahaya yang lain karena mereka tidak terlalu lama di lokal”.
2. Jenis bahaya apa saja yang berpotensi muncul selama proses pekerjaan?

“Bahaya disini sebenarnya banyak, tapi yang paling sering muncul itu terpapar debu batubara karena di PLTU itu bahan utamanya batubara, jadi sudah pasti itu ada. Bahaya bising juga karena disinikan banyak mesin dan beroperasi bersamaan dan bahaya terpeleset dan terjatuh”.
3. Apakah ada sumber bahaya yang dapat menimbulkan cedera/loss?

“Ada, kan boiler ini bangunannya tinggi dan ada 5 lantai, apalagi banyak aktivitas mesin dan aktivitasnya petugas sendiri, apalagi aktivitas naik tangga untuk cek mesin yang ada di tempat tinggi. Kalau terpeleset terus jatuh pasti sakitkan? Pasti cedera atau tidak pegal-pegal badannya. Makanya, petugas selalu dihimbau kalau kerja itu harus fokus supaya mereka tidak alami yang namanya kecelakaan kerja”.
4. Tindakan apa yang Anda lakukan ketika terdapat potensi bahaya yang tinggi selama aktivitas berlangsung?

“Untuk menangani ancaman yang muncul pada saat pekerjaan berlangsung, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan kalau ada potensi bahaya yang diliat selama aktivitas berlangsung, seperti mengamankan lokasi yang terdapat bahaya yang merugikan, memasang *safety line*, serta melaporkan bahaya tersebut kepada pelaksana K3 perusahaan”.

LAMPIRAN 5


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus 1, Jalan Sultan Alauddin No. 61 Makassar
 Kampus 2, Jalan H.M. Yasin Lingga No. 38, Rumsang Pulang-Gowa (D411)541379 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fak.kd-ilmu@iain.ac.id

Nomor : B- 610 / Un.007/KR/PP.00.1902/ 2022 Gowa, 8 Februari 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barru
 Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Suci Ramadhani
 NIM : 70200117100
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Barru

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Analisa Potensi Bahaya Pada bagian Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan HIRARC di PT. Cogindo Daya Bersama Kabupaten Barru ."
 Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes.
 2. Abd. Majid Hr Lagu, SKM, M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja PT. Cogindo Daya Bersama Kabupaten Barru mulai tanggal 15 Februari – 14 Maret 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Dehan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 


Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

Dipindai dengan CamScanner

M A K A S S A R

LAMPIRAN 6

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

B.201/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diajukan oleh:
 The research protocol prepared by:

Pendiri Utama : Suci Ramadhani
 Principal Investigator:

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution:

Dengan judul:
 Title:

**"Analisis Potensi Bahaya Pada Bagian Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 Menggunakan HIRARC di PT. Ceginda Daya Bersama Kabupaten Barru"**

*"Analysis of Potential Hazards in the Boiler Section of a Steam Power Plant (PLTU) Using HIRARC at
 PT. Ceginda Daya Together with Barru Regency"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Manfaat, 3) Perimbangan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Batasan Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CKMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards: 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Permission-Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CKMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laid Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.

This declaration of ethics applies during the period January 10th, 2022 until January 10th, 2023.

January 10th, 2022
 Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

M A K A S S A R

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Lina Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
 http://zineonline.barrukab.go.id e-mail : barrudpmpptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 11 Februari 2022

Nomor : 053.EPD/PMPTS/PTK/01/2022
 Lampiran :
 Perihal : Irin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Manajer PT. Indonesia Power Kab. Barru
 di-

Tertugut

Bertasarkan Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 672/Un. 06/FKIK/PP.00.002/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (s) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SUCI RAMADHANI
 Nomor Pokok : 70200117100
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Dusun Batassembange Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Tergambar Data di Wilayah/Kantor Saudara yang bersangkutan mulai tanggal 15 Februari 2022 s.d 14 Maret 2022, dalam rangka penurunan Survei, dengan judul:

ANALISIS POTENSI BAHAYA PADA BAGIAN DOHLER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) MENGGUNAKAN HIRARC DI PT. INDONESIA POWER KABUPATEN BARRU

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menonjolkan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyampaikan (jika) akaempelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pelanggaran surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (s) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk disekumi dan dipergunakan seperlunya.


 Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan
FATMAWATI LERU, SE
 Pengkat | Pembina, IV/a
 NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN 8: DOKUMENTASI**Pemantauan pengoperasian mesin *coal feeder* (pengumpan batubara)**

Pemantauan pengoperasian mesin *furnace* dan level uap udara



Pemantauan pengoperasian mesin *steam drum* dan level tekanan uap



Pemantauan oleh pelaksana K3 pada bagian boiler

